

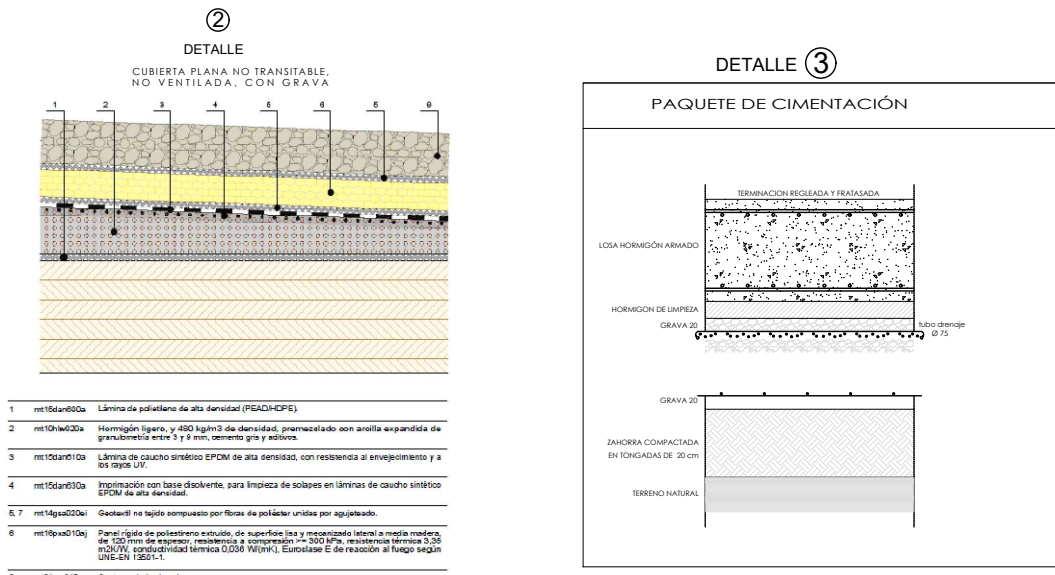


SECCIÓN CONSTRUCTIVA TIPO

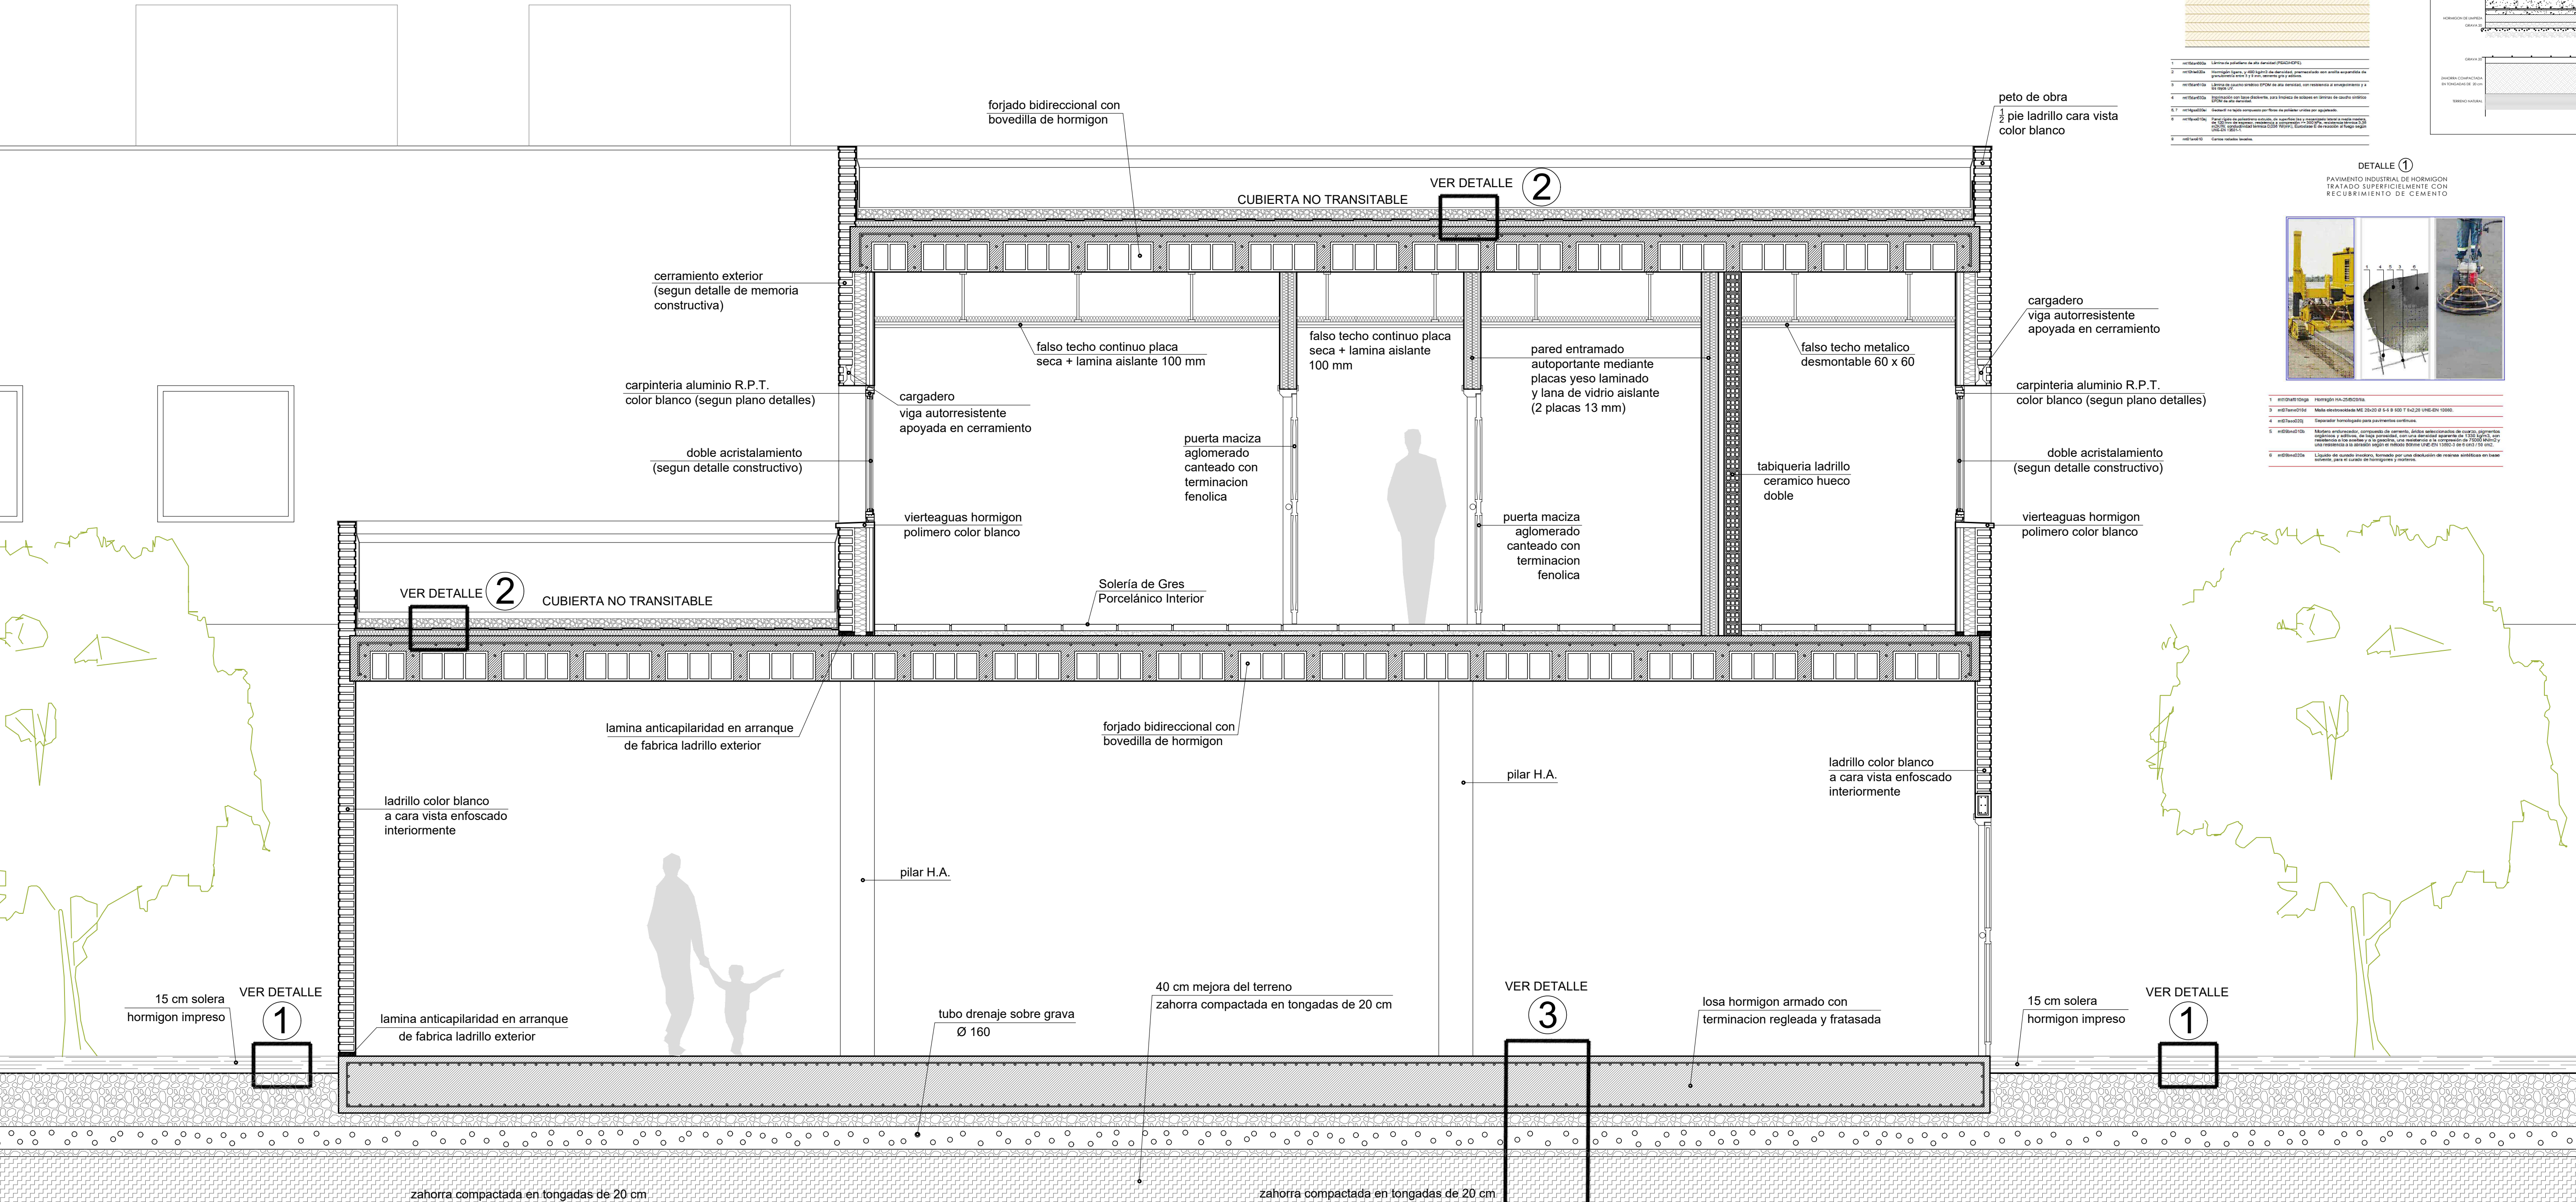

DETALLE 1
PAVIMENTO INDUSTRIAL DE HORMIGÓN
TRATADO SUPERFICIELEMENTE CON
RECUBRIMIENTO DE CEMENTO

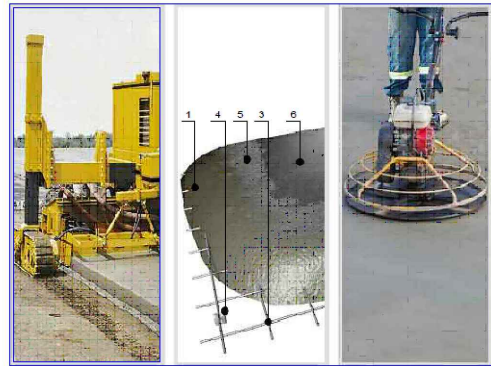

1. mHormigón: Hormigón HA-25/100/140.
2. mHormigón: Malla electrosoldada ME-25/20 Ø 6 x 8 100 T 14x20 UNE-EN 10088.
3. mHormigón: Espesador hormigonado para pavimentos continuos.
4. mHormigón: Mamparo antirrotor: compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo pigmentado, resina epoxi y fibra de vidrio. Espesor mínimo: 100 mm. Resistencia a la tracción según el método Bótoni UNE-EN 12603-2 de 5 a 7 MPa.
5. mHormigón: Ligante de codo: compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo pigmentado, resina epoxi y fibra de vidrio. Espesor mínimo: 100 mm. Resistencia a la tracción según el método Bótoni UNE-EN 12603-2 de 5 a 7 MPa.
6. mHormigón: Ligante de codo: compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo pigmentado, resina epoxi y fibra de vidrio. Espesor mínimo: 100 mm. Resistencia a la tracción según el método Bótoni UNE-EN 12603-2 de 5 a 7 MPa.

INTERVENCIÓN EN HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR:
- AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO Y REFORMA DE URGENCIAS Y LABORATORIOS -

PROMOTOR: HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
SITUACIÓN: AV. BLAS INFANTE S/N, 23.740
ANDÚJAR (JAÉN)

EXP.: 079
FECHA: 01/12/2021
AUTOR: H.A.G.

EL ARQUITECTO:
JOSE MARIA DELGADO LIEBANA

Dg-1
ESCALA: 1/100
PLANO: FALSO TECHO

