

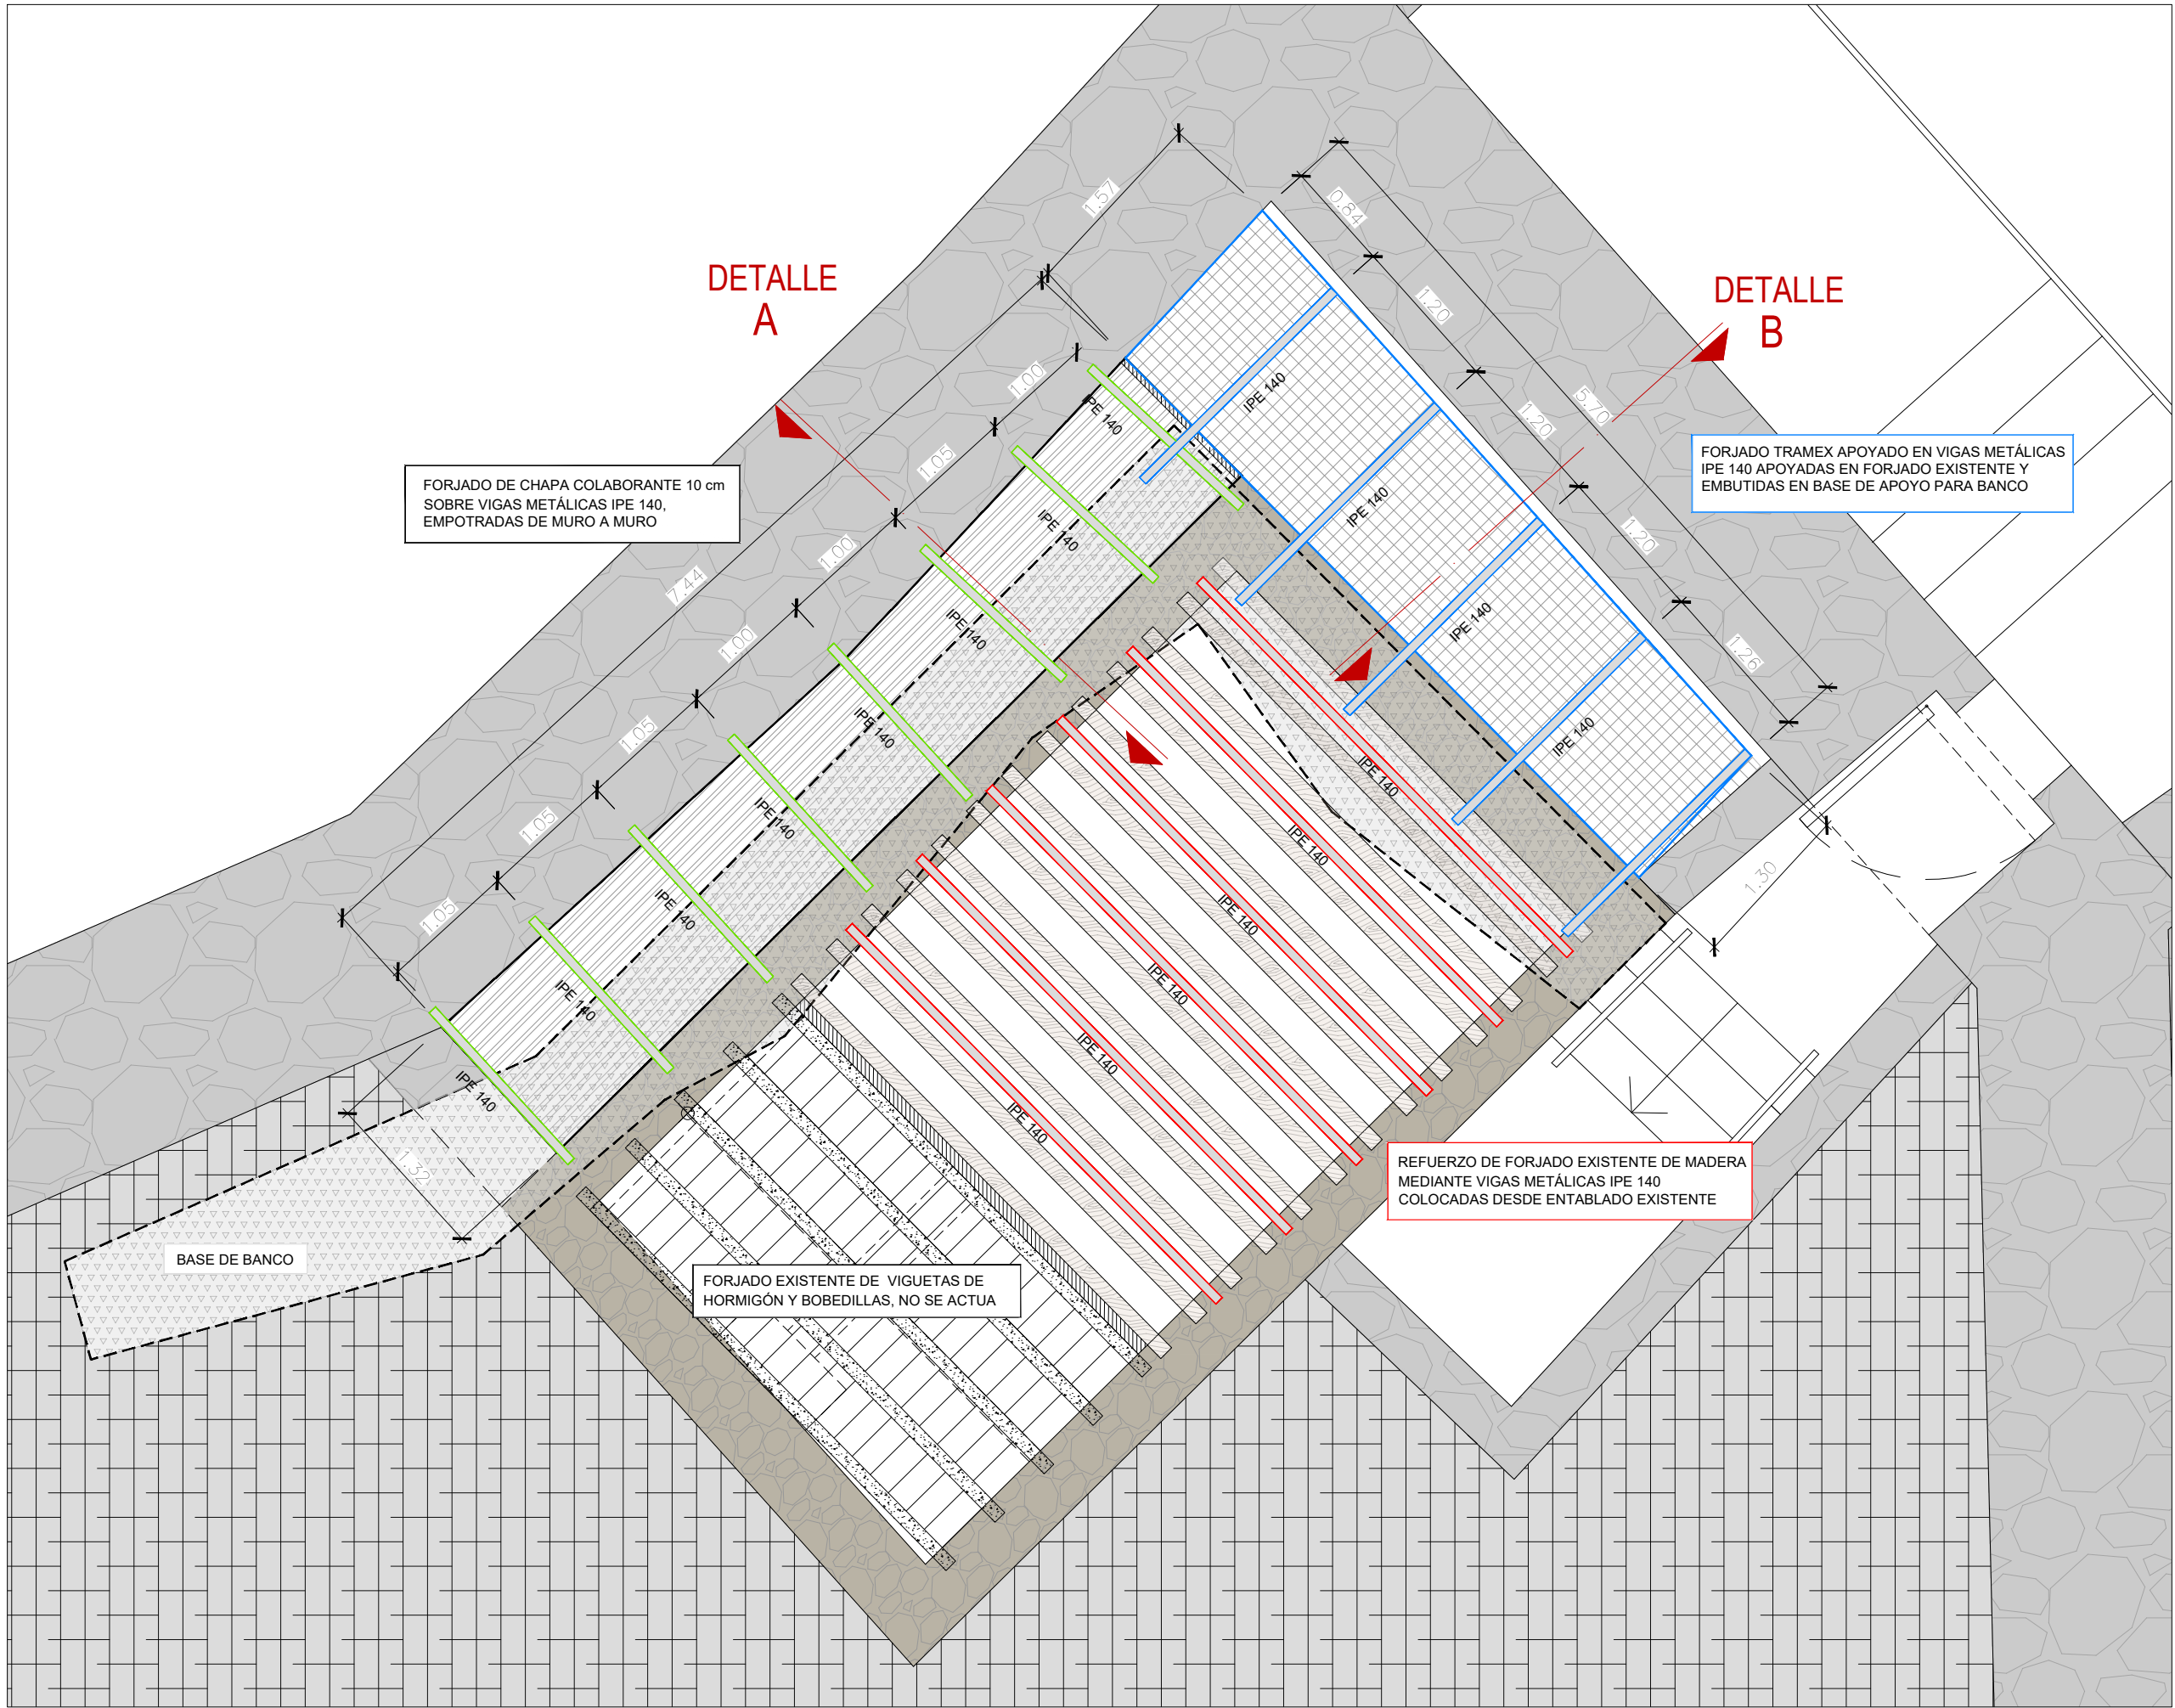


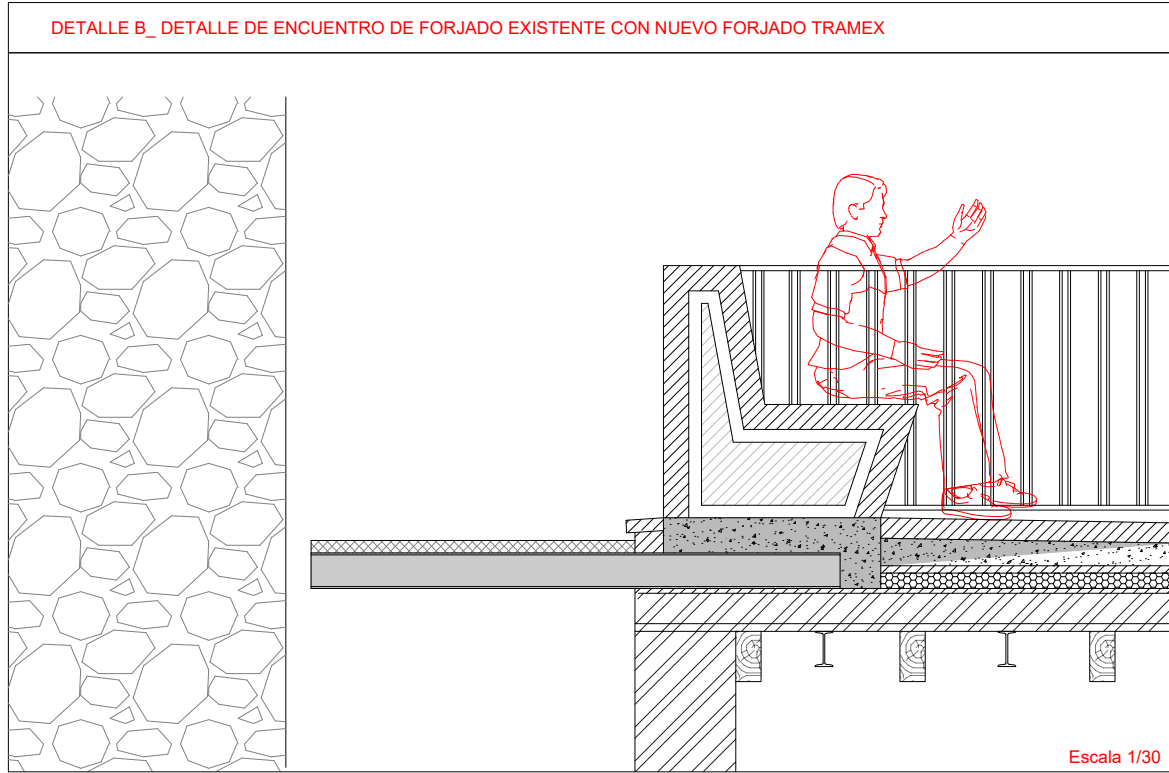

ESTRUCTURA PLANTA NIVEL -2
ESCALA 1/50

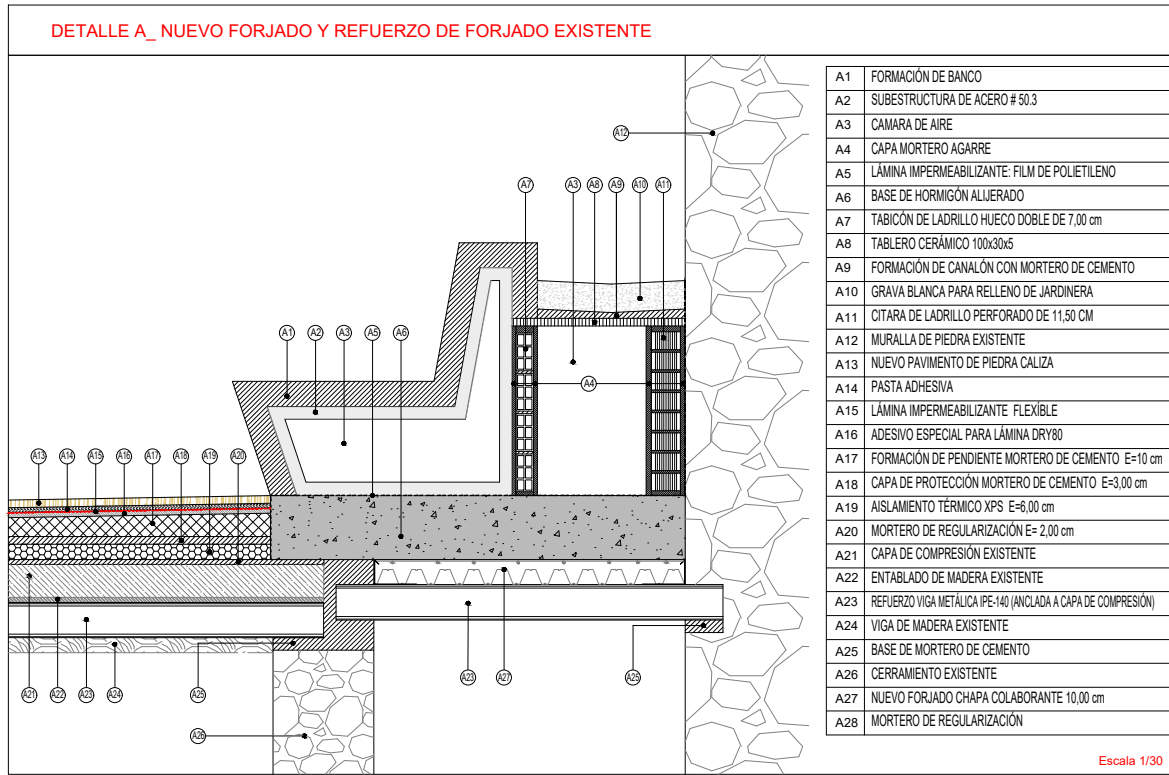


LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURA	
	VIGAS DE MADERA EXISTENTES
	VIGAS IPE 140 EN FORJADO TRAMEX
	VIGAS IPE 140 EN FORJADO CHAPA COLABORANTE
	VIGAS IPE 140 PARA REFUERZO DE FORJADO EXISTENTE
	FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 10 cm
	FORJADO TRAMEX
	SOLERA DE MORTERO DE CAL PARA BASE DE BANCOS

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL		
ELEMENTO ESTRUCTURAL	LOCALIZACIÓN	
	CIMENTACIÓN Y MUROS	PILARES, FORJADOS, VIGAS Y LOSAS
HORMIGÓN EN MASA (Art. 33)	CLASE DE EXPOSICIÓN (Art. 27.1)	SIN RIESGO DE CORROSIÓN
	TIPIFICACIÓN (Art. 33.6)	HM-20/B/20/X0
	RESISTENCIA f _{ck} (Art. 33.4)	20 N/mm ²
	CONSISTENCIA/ASIENTO CONO (Art. 33.5)	BLANDA/50-90 mm
	ÁRIDO, TIPO/TAM.MÁX. (Art. 30)	RODADO/20 mm
	CEMENTO, TIPO Y CLASE (Anejo 4)	CEM I-32.5R (UNE EN197-1)
	MÍNIMO CONTENIDO CEMENTO (Art. 43.2)	250 kg/m ³
HORMIGÓN ARMADO (Art. 33)	MÁX.RELACIÓN AGUA/CEMENTO (Art. 43.2)	0,60
	CLASE DE EXPOSICIÓN (Art. 27.1)	RIESGO CORROSIÓN: HÚMEDO
	TIPIFICACIÓN (Art. 33.6)	HA-25/B/20/XC2
	RESISTENCIA f _{ck} (Art. 33.4)	25 N/mm ²
	CONSISTENCIA/ASIENTO CONO (Art. 33.5)	BLANDA/50-90 mm
	ÁRIDO, TIPO/TAM.MÁX. (Art. 30)	RODADO/20 mm
	CEMENTO, TIPO Y CLASE (Anejo 4)	CEM I-42.5N (UNE EN197-1)
	MÍNIMO CONTENIDO CEMENTO (Art. 43.2)	275 kg/m ³
	MÁX.RELACIÓN AGUA/CEMENTO (Art. 43.2)	0,60
	RECURBIMIENTOS (MÍN.+MARG.) (Art. 43)	15+10+ 25 mm
ACERO DE ARMADURAS PASIVAS (Art. 34)	COEF. PARC. SEG. (ELU) $\frac{f_y}{f_{yk}}$ (Anejo 19)	1,50
	DISTINTIVO CALIDAD HORMIGÓN (Art. 56)	NO REQUERIDO
	CONTROL DEL HORMIGÓN (Art. 57.5)	ESTADÍSTICO
	DESIGNACIÓN (Art. 34.1)	B 500 S

* El presente Cuadro de Características para estructuras de hormigón según CÓDIGO ESTRUCTURAL constituye un ejemplo habitual adaptado a la nueva instrucción. No es aplicable a todas las estructuras de H.A.

REQUISITOS DE LAS ESTRUCTURAS CÓDIGO ESTRUCTURAL (Art.5)					
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (Art. 5.2.1): CUMPLIMIENTO MEDIANTE COMPROBACIÓN DE ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS Y ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO					
VIDA ÚTIL (Art. 5.1.1)	TIPO DE ESTRUCTURA		VALOR MÍNIMO (Tab.2.1)		VIDA ÚTIL NOMINAL PROYECTO
	ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN		(50 AÑOS)		50 AÑOS
CONTROL DE EJECUCIÓN	NIVEL DE CONTROL NORMAL (Art. 55.1)	MÁXIMA ABERTURA FISURAS (Art. 27)	CLASE EXPOSICIÓN XC1		Wmax0.4mm
			CLASE EXPOSICIÓN XC2		Wmax0.3mm
COEFICIENTES SEGURIDAD PARCIALES PARA ACCIONES	ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (Anejo 18 -> CTE)				
	ESTADOS LÍMITE SERVICIO (Anejo 18 -> CTE)				
	TIPO DE ACCIÓN	RESISTENCIA		ESTABILIDAD	
		EFEECTO DESFAVORABLE	EFEECTO FAVORABLE	EFEECTO DESFAVORABLE	EFEECTO FAVORABLE
	PESO PROPIO	$\gamma G=1.35$	$\gamma G=0.80$	$\gamma G=1.10$	$\gamma G=0.90$
	EMPUJE DE AGUA	$\gamma G=1.35$	$\gamma G=0.70$	$\gamma G=1.35$	$\gamma G=1.00$
	PRESIÓN AGUA	$\gamma G=1.20$	$\gamma G=0.90$	$\gamma G=1.05$	$\gamma G=0.95$
	VARIABLE	$\gamma Q=1.50$	$\gamma Q=0.00$	$\gamma Q=1.50$	$\gamma Q=0.00$
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Art. 5.2.2)				CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD (Art. 6) ICES (Anejo2)	
ELEMENTO ESTRUCTURAL		EXIGENCIA		CUMPLIMIENTO	
GENERAL		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
		-		-</	

ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL			
LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS (Art. 49.5):			
HORMIGÓN HA-25/F/20/XC1	DIÁMETRO	BARRAS INFERIORES DE ZUNCHOS Y NERVIOS	
HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2		BARRAS SUPERIORES DE ZUNCHOS Y NERVIOS	
ACERO B-500S	$\phi 10$	30 cm	40 cm
	$\phi 12$	35 cm	45 cm
	$\phi 16$	45 cm	60 cm
	$\phi 20$	60 cm	85 cm
	$\phi 25$	95 cm	135 cm
SI EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.			
ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGAS.			
- PARA ARMADOS DE VIGAS DEFINIDAS CON DESPIECES DE BARRAS, ESTO ES, CON SU FERRALLADO CORRESPONDIENTE INCLUIDO EN LOS PLANOS, SE ADOPTARÁN LAS MEDIDAS PARA LAS PATILLAS INCLUIDAS EN DIGCHOS DESPIECES DE ARMADURAS.			
- PARA ARMADOS DE VIGAS DEFINIDAS COMO VIGAS TIPO, ESTO ES, CON ARMADURA CORRIADA Y/O CONTINUA SEGÚN SU CUADRO ESPECÍFICO, SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES DE ANCLAJE CONTENIDAS EN EL APARTADO DE ANCLAJE DE BARRAS PARA VIGUETAS Y NERVIOS.			
ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGUETAS Y NERVIOS.			
- LAS LONGITUDES DE LAS BARRAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE PLANTA, EN POSICIÓN SUPERIOR EXTREMA (NEGATIVOS) DE VIGUETAS Y/O NERVIOS, NO INCLUYEN LA LONGITUD DE LAS PATILLAS CORRESPONDIENTES, QUE SERÁ NECESARIO SUPLEMENTAR A LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN LA PLANTA.			
- PARA BARRAS HASTA DE DIÁMETRO $\phi 16$, SE HARÁ PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 6 cm.			
- PARA BARRAS DE DIÁMETRO $\phi 20$, SE HARÁ PATILLA DE 30 cm, COLOCADA INCLINADA O VERTICALMENTE.			
- PARA BARRAS DE DIÁMETRO $\phi 25$, SE HARÁ PATILLA DE 50 cm, COLOCADA INCLINADA O VERTICALMENTE.			
LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS			
- EN PILARES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE, SALVO EN EL CASO DE PILARES EN POSICIÓN EXTREMA Y BORDE DE LA ÚLTIMA PLANTA (CUBIERTAS), EN EL QUE EL SOLAPE SERÁ IGUAL AL DOBLE DE LA LONGITUD DE ANCLAJE.			
- EN VIGAS, VIGUETAS, NERVIOS O LOSAS, LAS BARRAS A TRACCIÓN TENDRÁN SOLAPE IGUAL AL DOBLE DE LA LONGITUD DE ANCLAJE.			
- LA SEPARACIÓN ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERÁ DE CUATRO DIÁMETROS (4 ϕ) COMO MÁXIMO.			
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-02)			
Atendiendo al artículo 1.3.1. de la Norma:			
NIVEL DE DUCTILIDAD BAJA, $\mu=2$			

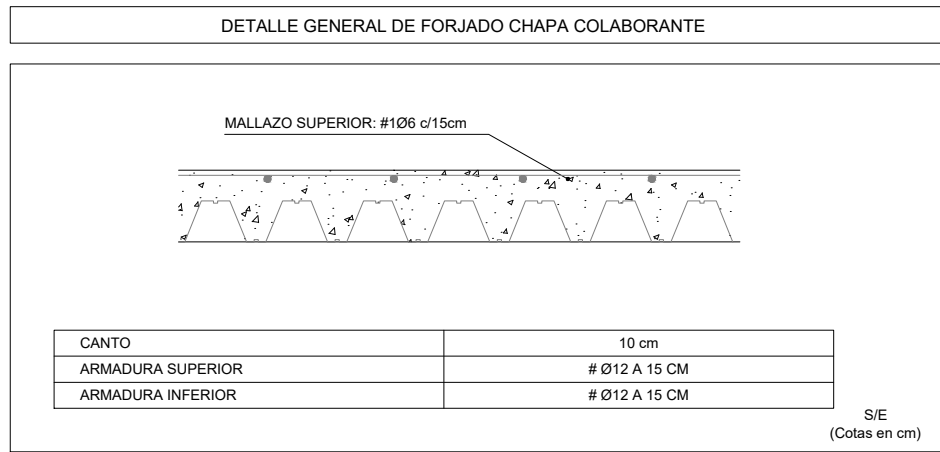

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA
INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS
POLÍGONO 15 PARCELA 191
CAZORLA (JAÉN)

ES ESTRUCTURA EDIFICIO ANEXO
NIVEL -1 BAJO FORJADO EXISTENTE


VARIAS 6.01

ESCALA: N° DE PLANO

23_14

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.23.1214

Firmado por VALADEZ MATEOS SERGIO - 25595961C el día 05/02/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

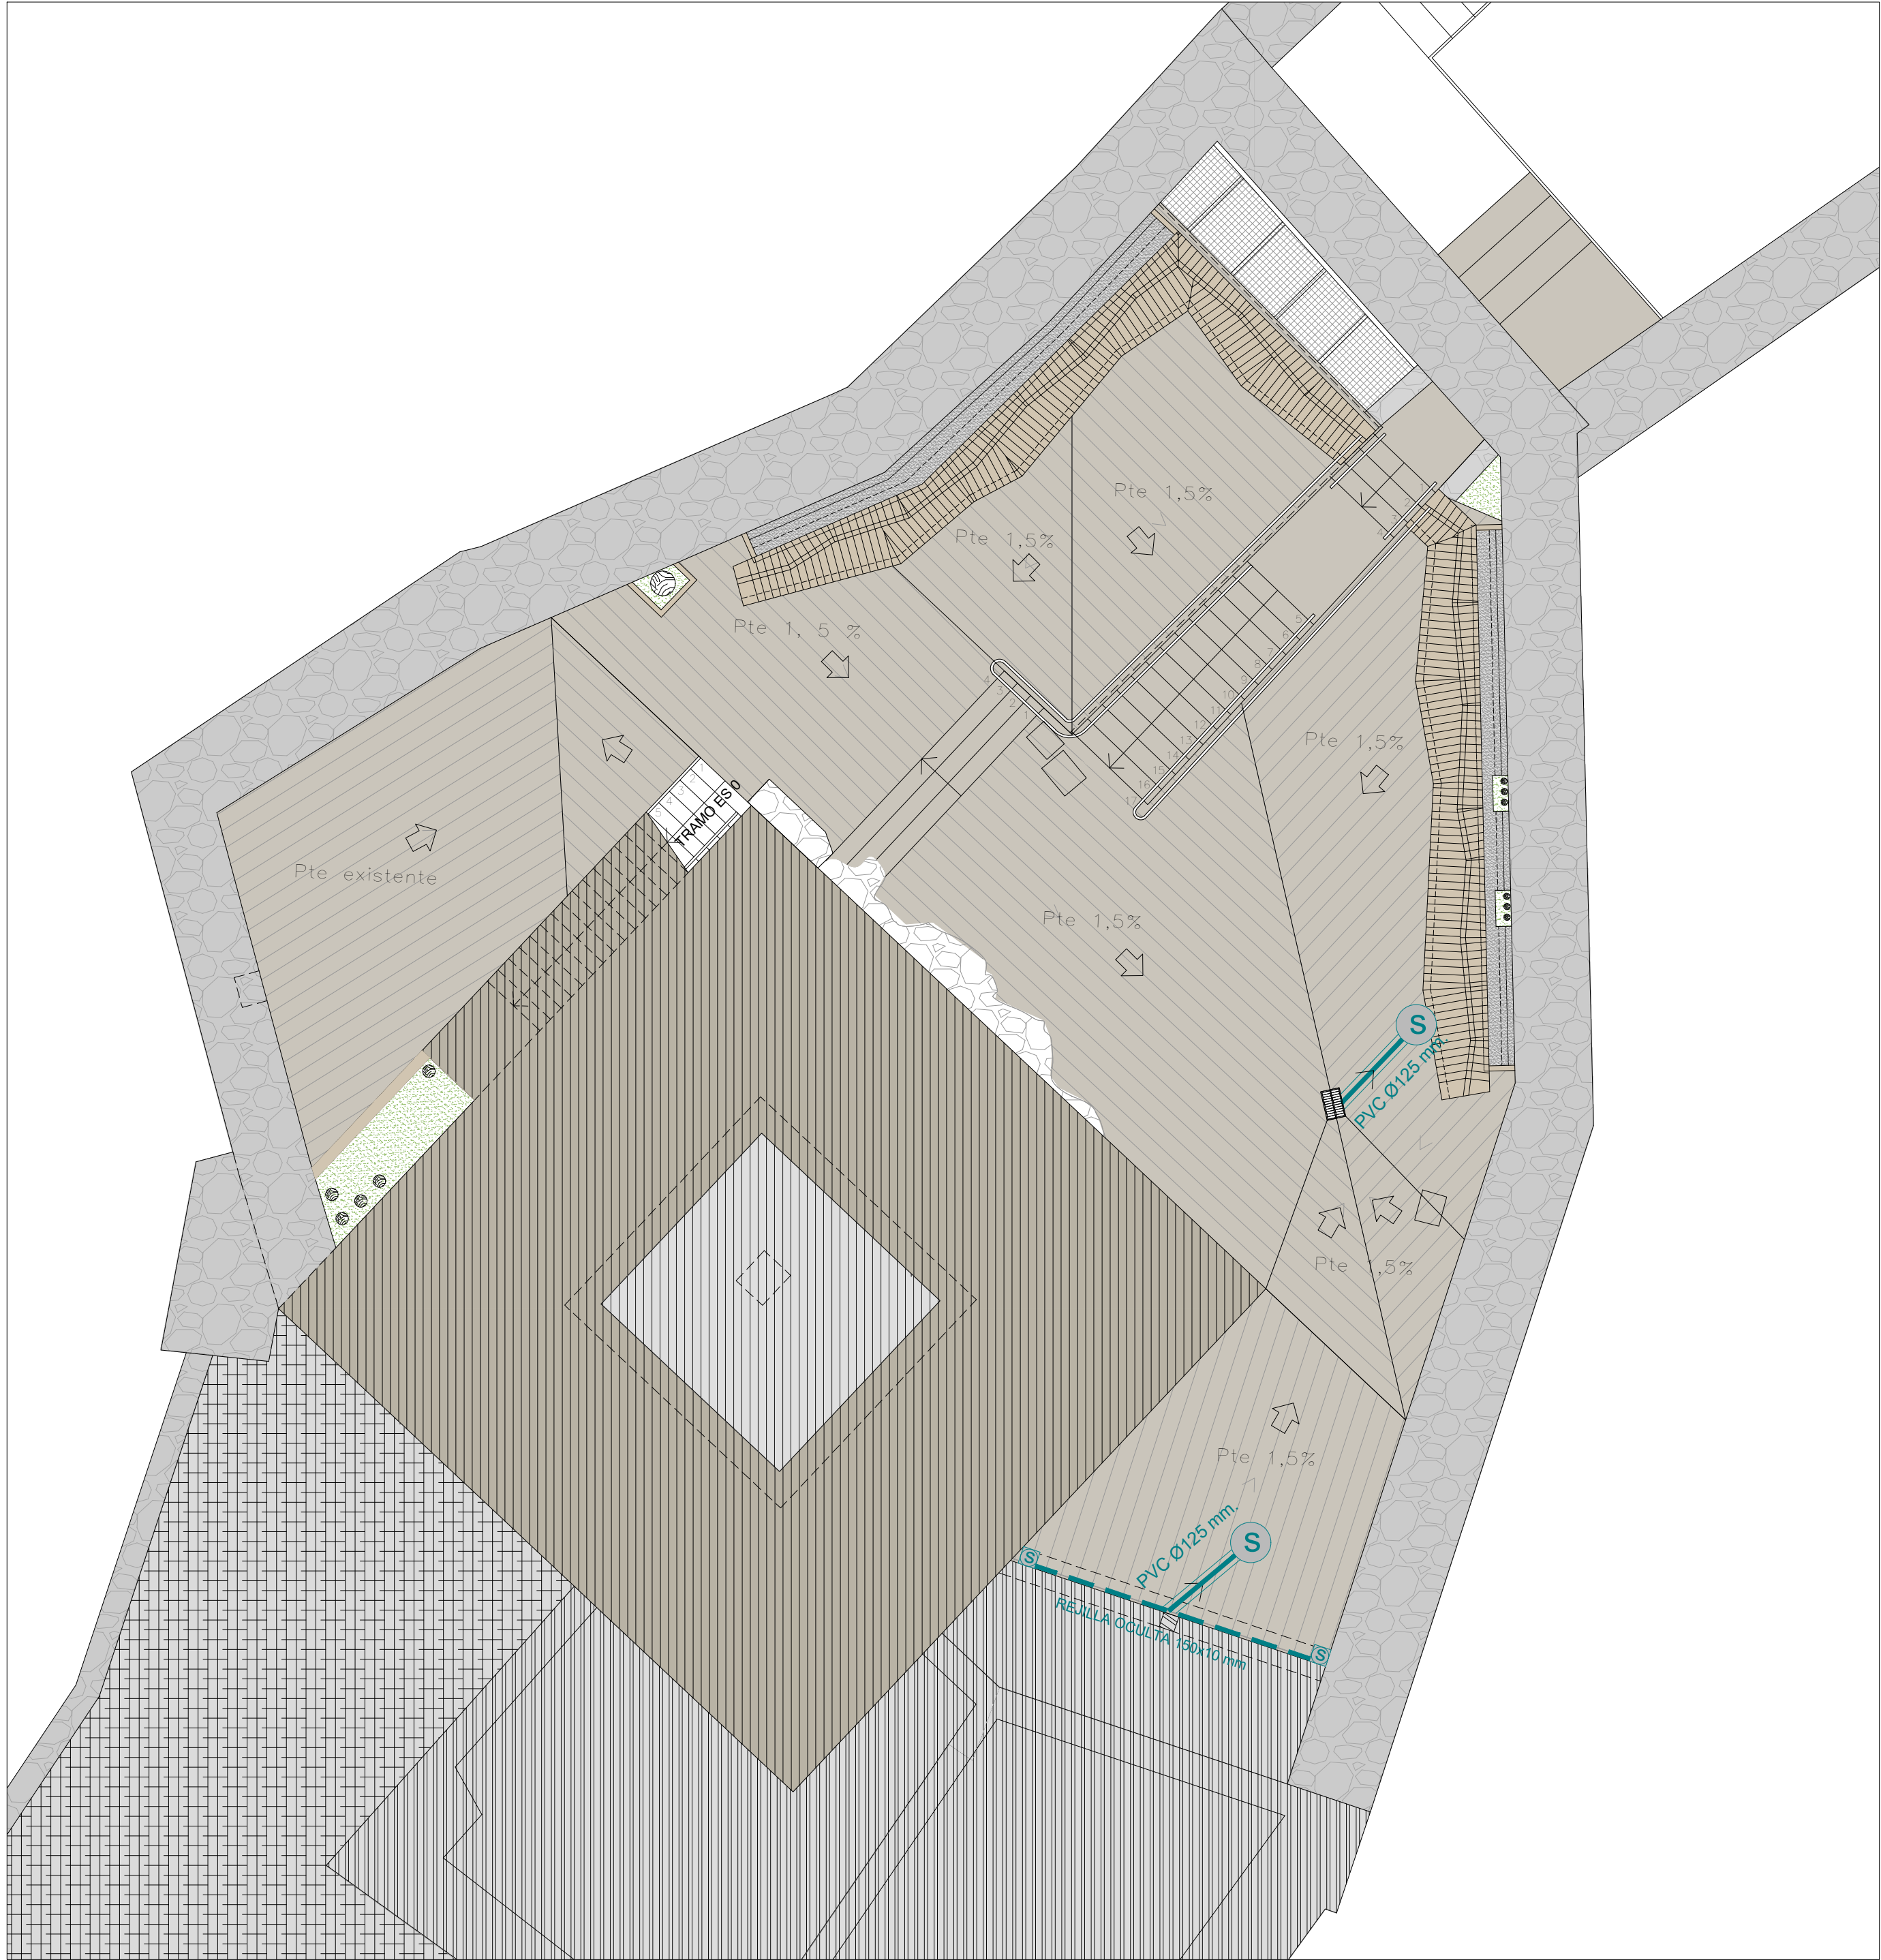

SANEAMIENTO NIVEL -1. PATIO DE ARMAS

LEYENDA SANEAMIENTO

SUMIDERO EXISTENTE_ SANEAMIENTO PLUVIALES

RED SANEAMIENTO PLUVIALES

CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO REJILLA OCULTA 150x100 mm

REGISTRO SANEAMIENTO PLUVIALES

SUMIDERO PLUVIALES REJILLA FUNDICION

REPLANTEO PENDIENTES

EJECUCIÓN

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA
INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS
POLÍGONO 15 PARCELA 191
CAZORLA (JAÉN)

ARQUITECTO:
SERGIO VALADEZ MATEOS


PROMOTOR:
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN

EXP.
23_14


DESIGNACIÓN:
SA SANEAMIENTO
NIVEL -1. PATIO DE ARMAS

ESCALA:
1 / 100

Nº DE PLANO:
7.01

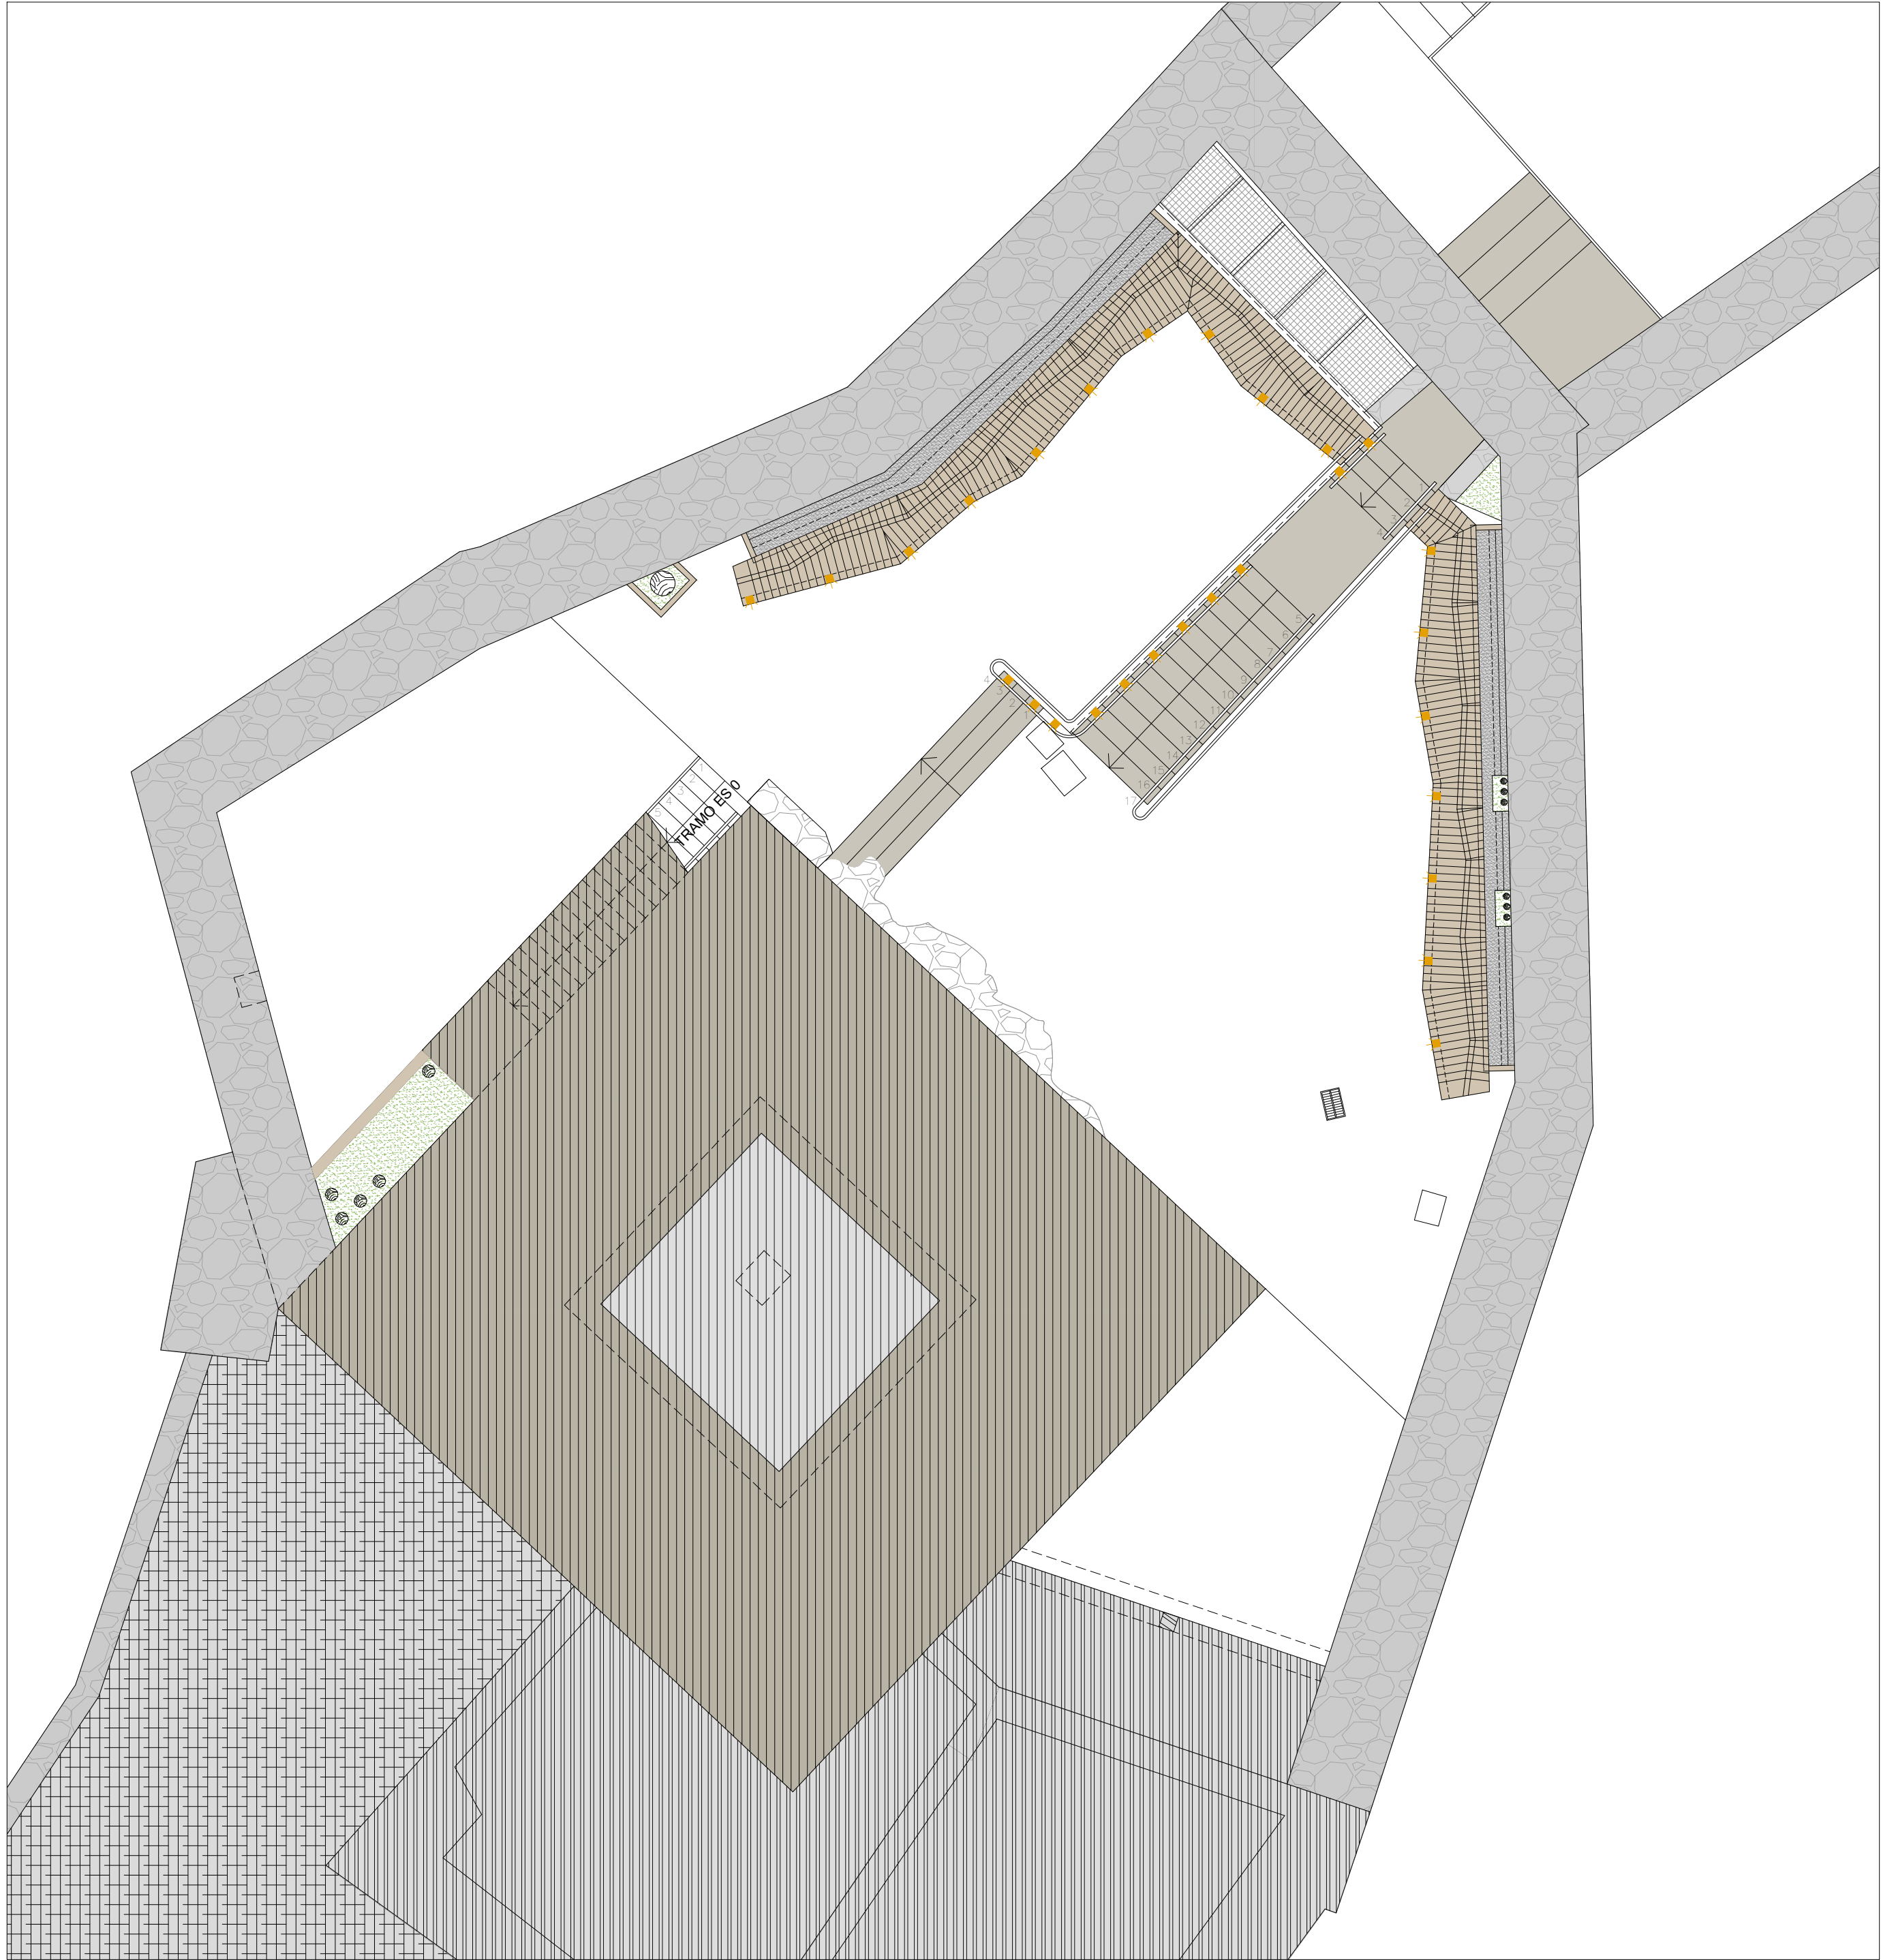


ELECTRICIDAD NIVEL -1. PATIO DE ARMAS

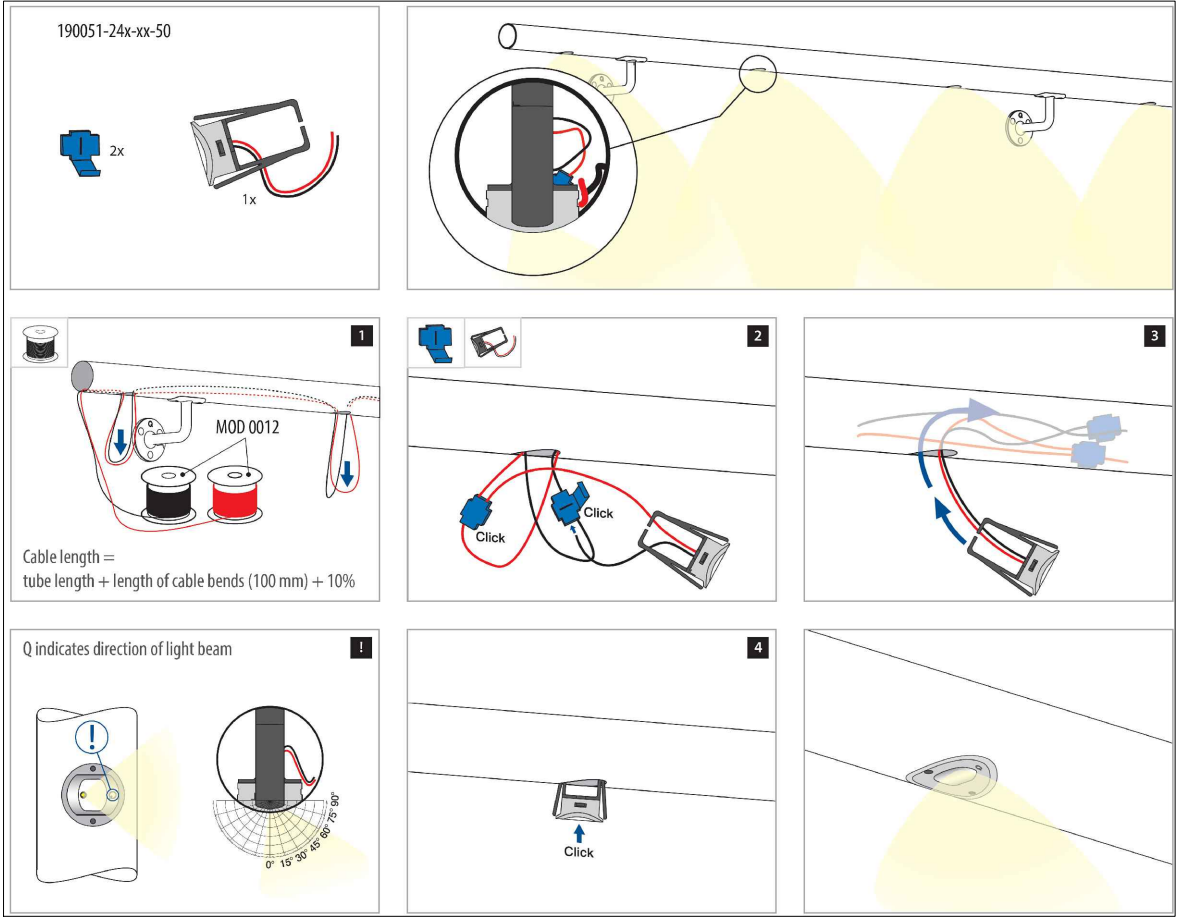

DETALLE DE PUNTO DE LUMINARIA Q-LIGHT 2W EMPOTRADA EN BARANDILLA



DETALLE DE PUNTO DE LUZ EN PARED ESCALERAS Y BANCOS

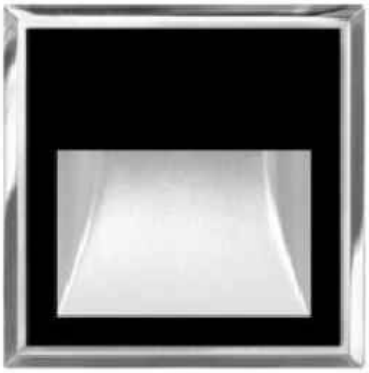

Daisalux-LECU-A CC (NT, CHR-B)

LEYENDA ELECTRICIDAD

- PUNTO DE LUZ_Daisalux-LECU-A CC (NT, CHR-B)
- PUNTO DE LUZ EN PASAMANOS Q-LIGHTS 2W
- LINEA LED EN BANCO MADERA
- CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE (ORIGEN DE LA INSTALACIÓN - SE MANTIENE EL MISMO CUADRO)
- CUADRO ELÉCTRICO TERCIARIO EXISTENTE EN CUBIERTA (COMANDADO POR EL CUADRO SECUNDARIO - SE MANTIENE EL MISMO CUADRO)

NOTA IMPORTANTE:

- LA NUEVA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARTE DEL MISMO CUADRO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE.
- LOS CIRCUITOS DISCURREN POR EL INTERIOR DE LA BARANDILLA METÁLICA. SUBEN Y BAJAN POR LOS MONTANTES DE LA BARANDILLA Y PASAN DE BARANDILLA A BARANDILLA POR EL MORTERO DE CAL DE REGULARIZACIÓN EJECUTADO BAJO LA NUEVA SOLERÍA.
- SE MANTIENE LA CONEXIÓN A TIERRA Y LA PROTECCIÓN CONTRA DERIVACIONES EXISTENTE.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA
INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS
POLÍGONO 15 PARCELA 191 CAZORLA (JAÉN)

ARQUITECTO: SERGIO VALADEZ MATEOS PROMOTOR: JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN

DESIGNACIÓN: ILUMINACIÓN NIVEL -1. PATIO DE ARMAS
ESCALA: 1 / 100
Nº DE PLANO: 8.01



ELECTRICIDAD NIVEL 0. ACCESO A LA TORRE



ELECTRICIDAD NIVEL 1. SALA DE ARMAS




ELECTRICIDAD NIVEL 2. SALA NOBLE



DETALLE DE PUNTO LUZ EN PASAMANOS



DETALLE DE BARANDILLA ESCALERAS

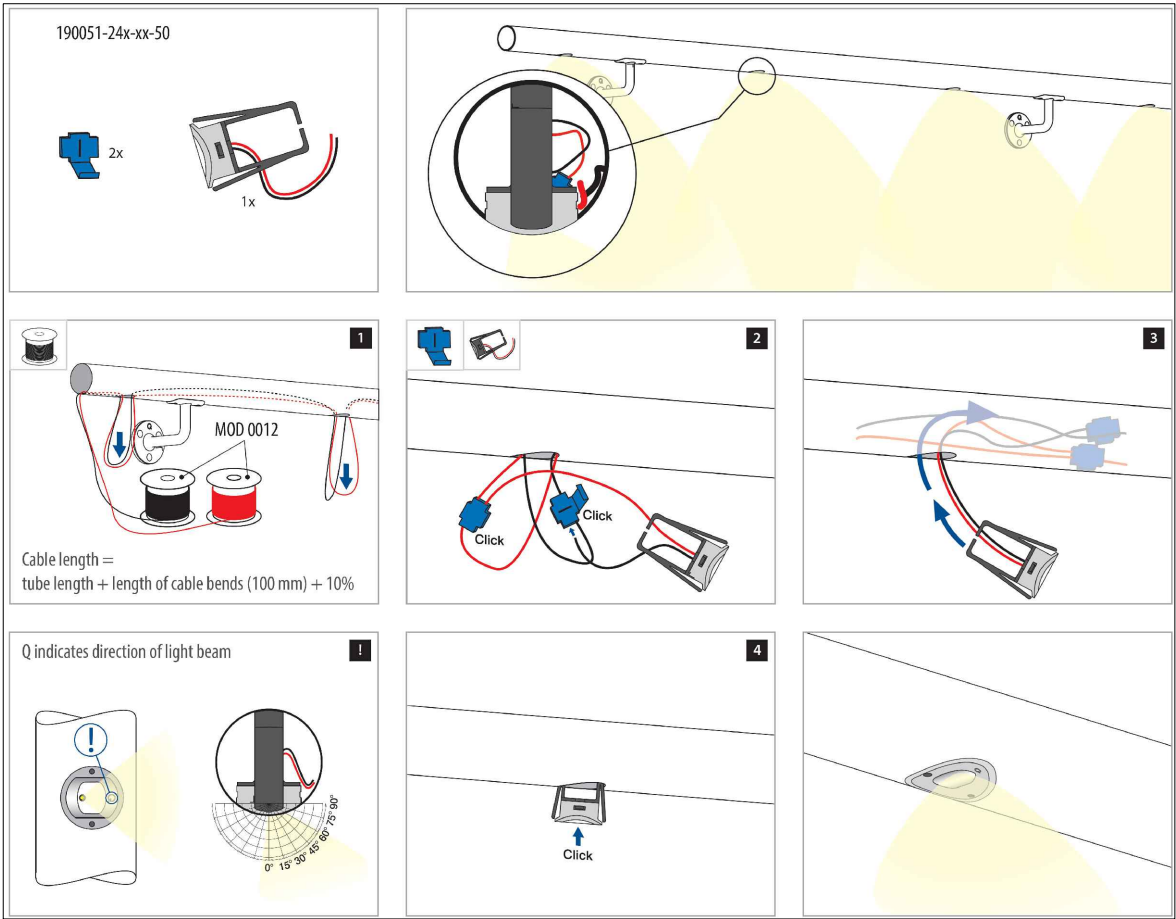

DETALLE DE PUNTO DE LUMINARIA Q-LIGHT 2W EMPOTRADA EN BARANDILLA


LEYENDA ELECTRICIDAD

- PUNTO DE LUZ_Daisalux-LECU-A CC (NT, CHR-B)
- PUNTO DE LUZ EN PASAMANOS Q-LIGHTS 2W
- LINEA LED EN BANCO MADERA
- CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE (ORIGEN DE LA INSTALACIÓN - SE MANTIENE EL MISMO CUADRO)
- CUADRO ELÉCTRICO TERCIARIO EXISTENTE EN CUBIERTA (COMANDADO POR EL CUADRO SECUNDARIO - SE MANTIENE EL MISMO CUADRO)


NOTA IMPORTANTE:

- LA NUEVA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARTE DEL MISMO CUADRO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE.
- LOS CIRCUITOS DISCURREN POR EL INTERIOR DE LA BARANDILLA METÁLICA.
- SUBEN Y BAJAN POR LOS MONTANTES DE LA BARANDILLA Y PASAN DE BARANDILLA A BARANDILLA POR EL MORTERO DE CAL DE REGULARIZACIÓN EJECUTADO BAJO LA NUEVA SOLERÍA.
- SE MANTIENE LA CONEXIÓN A TIERRA Y LA PROTECCIÓN CONTRA DERIVACIONES EXISTENTE.

EJECUCIÓN	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA		
	INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS		
	POLÍGONO 15 PARCELA 191 CAZORLA (JAÉN)		
	ARQUITECTO:	PROMOTOR:	EXP.
	SERGIO VALADEZ MATEOS	JUNTA DE ANDALUCÍA	23_14
		CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	
		DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN	
DESIGNACIÓN:	ILUMINACIÓN	ESCALA:	Nº DE PLANO:
	IL2	1 / 100	8.02
	NIVELES 0, 1 Y 2 Y DETALLES		

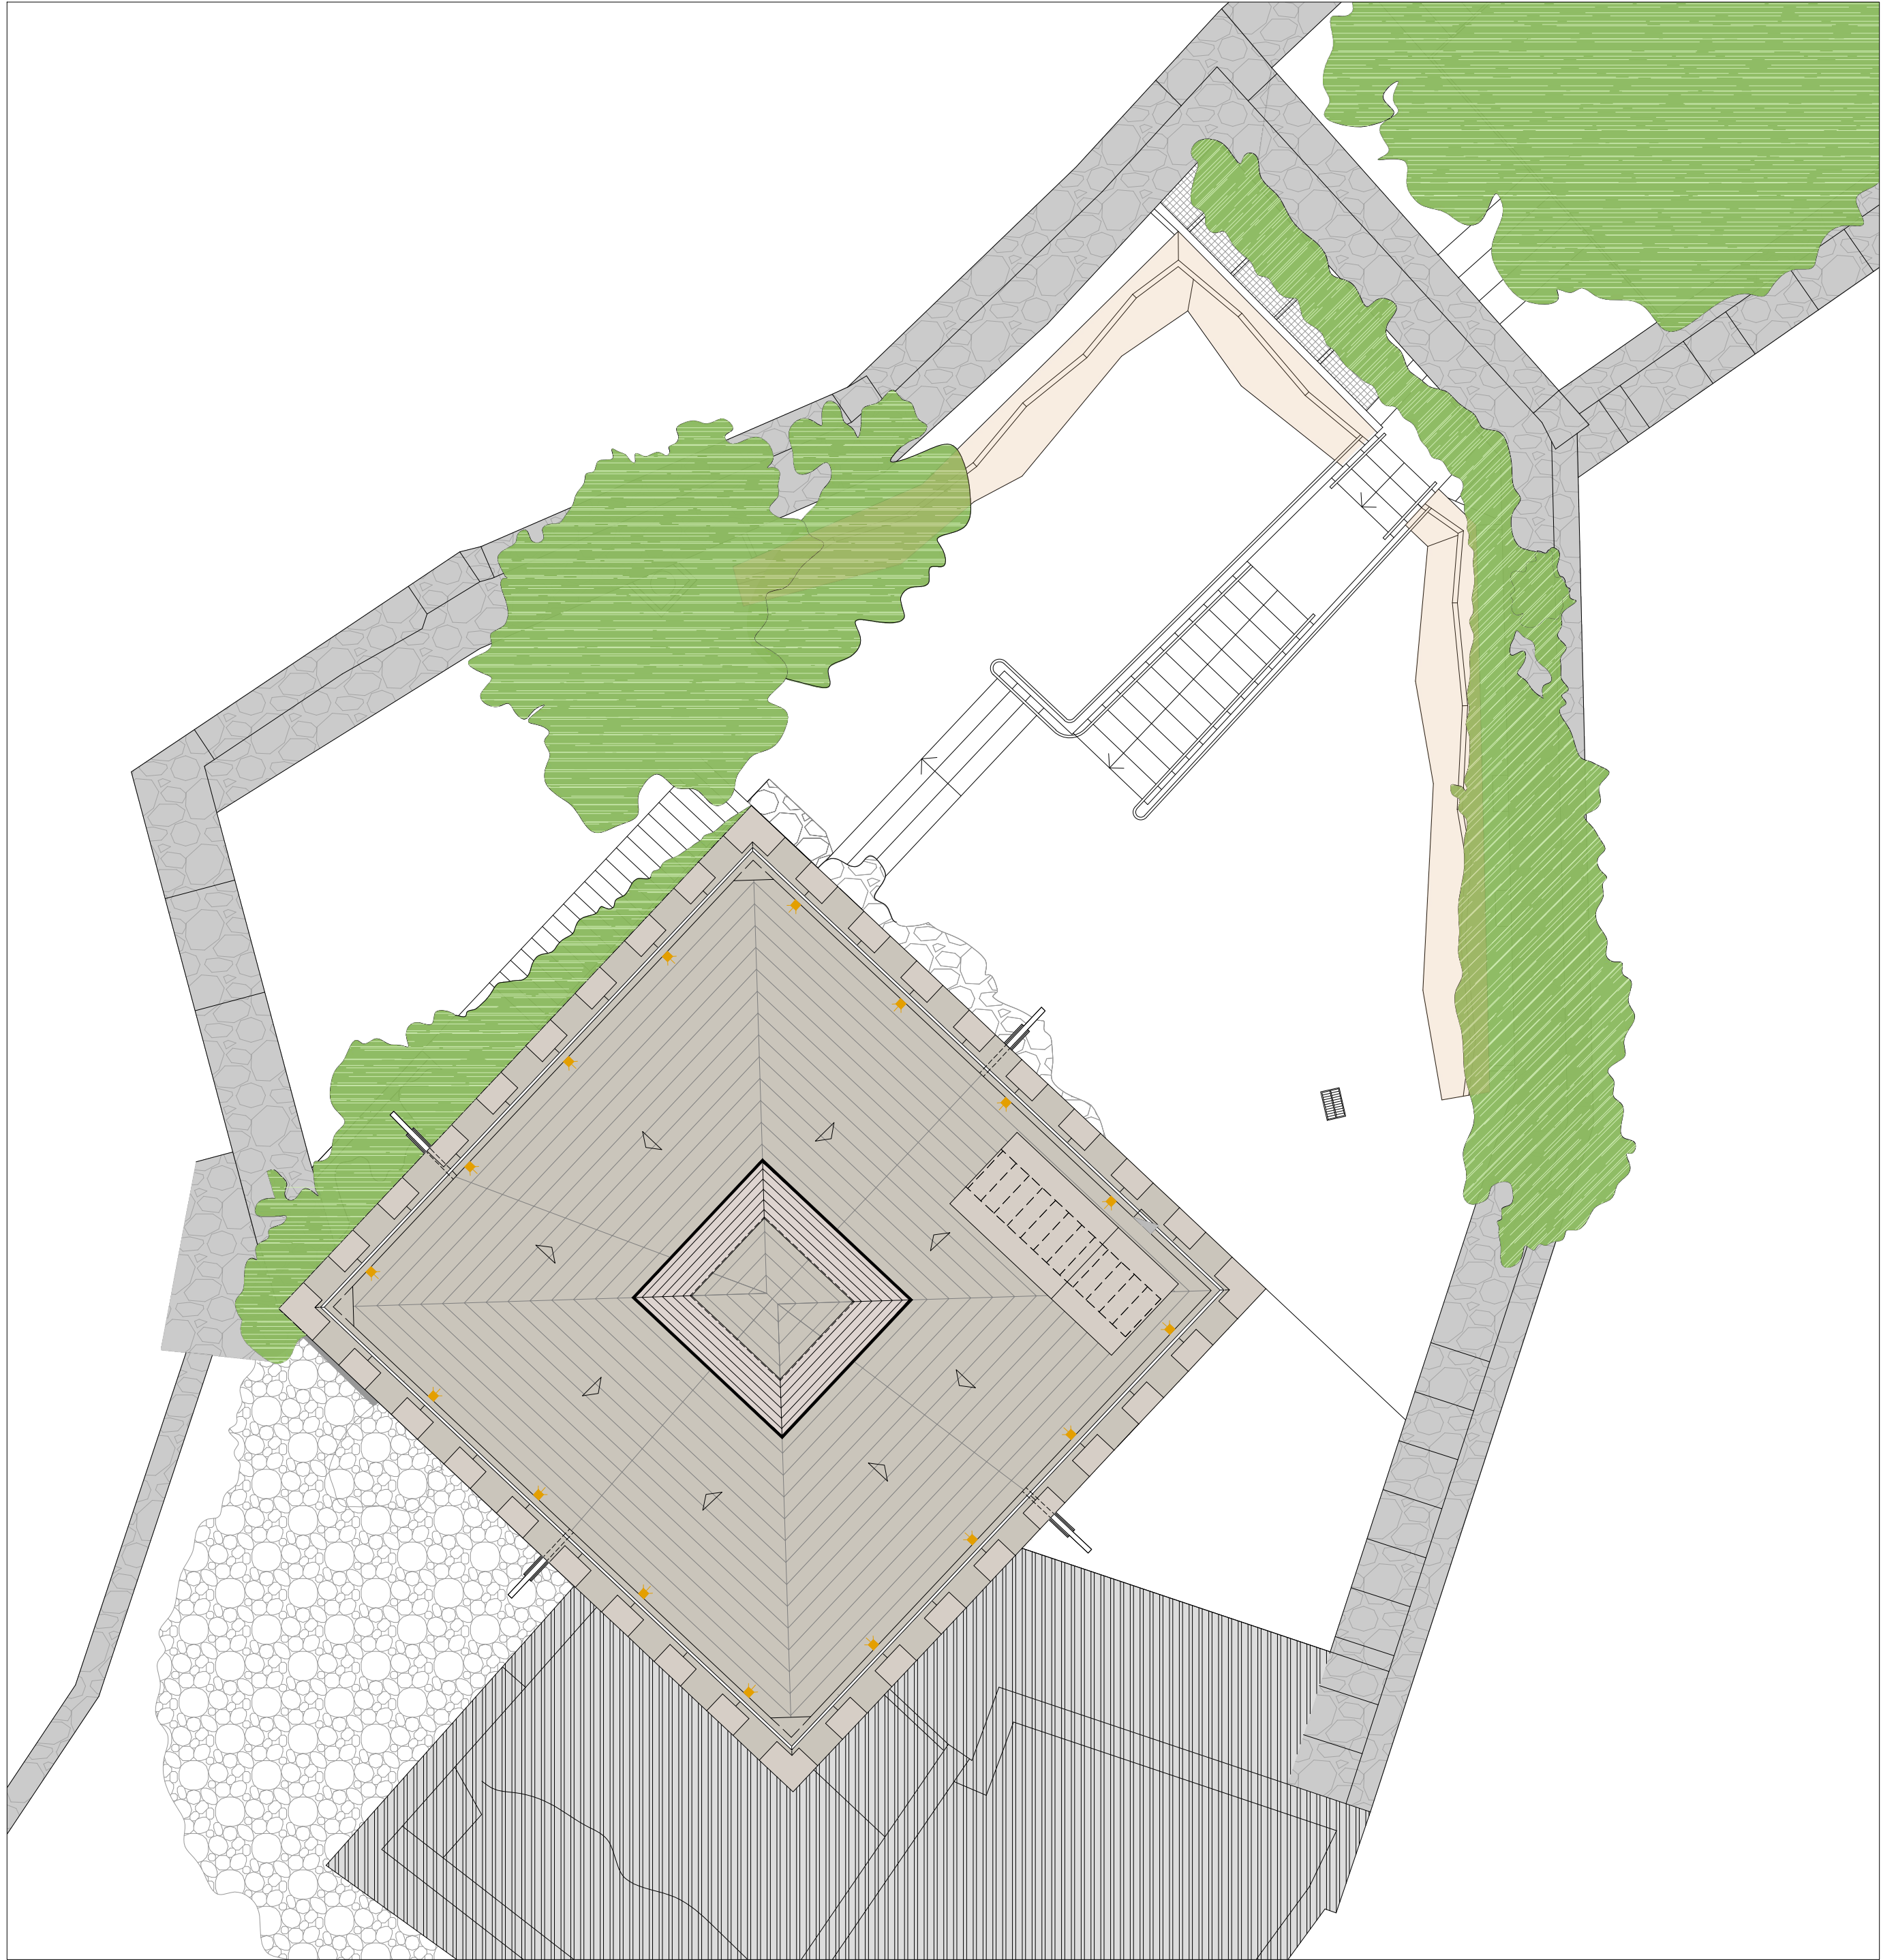


ELECTRICIDAD CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

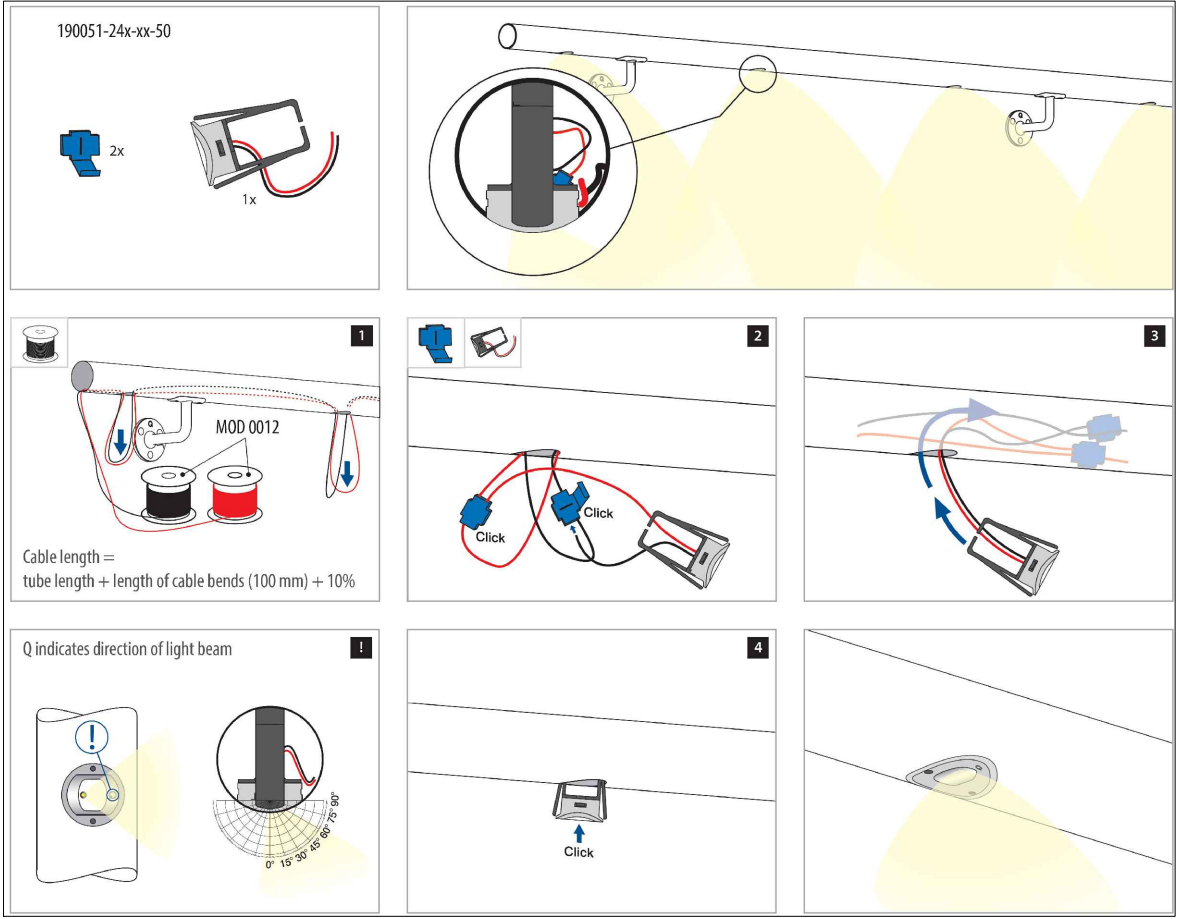

DETALLE DE PUNTO DE LUMINARIA Q-LIGHT 2W EMPOTRADA EN BARANDILLA



DETALLE DE PUNTO DE LUZ EN PARED ESCALERAS Y BANCOS

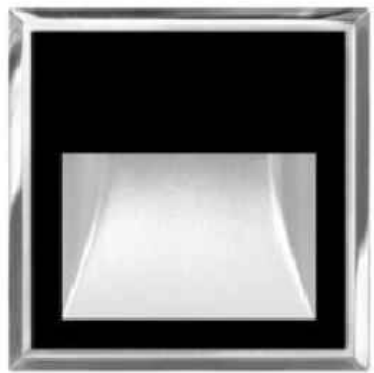

Daisalux-LECU-A CC (NT, CHR-B)

LEYENDA ELECTRICIDAD

- PUNTO DE LUZ_Daisalux-LECU-A CC (NT, CHR-B)
- PUNTO DE LUZ EN PASAMANOS Q-LIGHTS 2W
- LINEA LED EN BANCO MADERA
- CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE (ORIGEN DE LA INSTALACIÓN - SE MANTIENE EL MISMO CUADRO)
- CUADRO ELÉCTRICO TERCIARIO EXISTENTE EN CUBIERTA (COMANDADO POR EL CUADRO SECUNDARIO - SE MANTIENE EL MISMO CUADRO)

NOTA IMPORTANTE:


- LA NUEVA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARTE DEL MISMO CUADRO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE.
- LOS CIRCUITOS DISCURREN POR EL INTERIOR DE LA BARANDILLA METÁLICA. SUBEN Y BAJAN POR LOS MONTANTES DE LA BARANDILLA Y PASAN DE BARANDILLA A BARANDILLA POR EL MORTERO DE CAL DE REGULARIZACIÓN EJECUTADO BAJO LA NUEVA SOLERÍA.
- SE MANTIENE LA CONEXIÓN A TIERRA Y LA PROTECCIÓN CONTRA DERIVACIONES EXISTENTE.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA
INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS
POLÍGONO 15 PARCELA 191 CAZORLA (JAÉN)

ARQUITECTO: SERGIO VALADEZ MATEOS PROMOTOR: JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN
23_14

IL3 ILUMINACIÓN CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE
ESCALA: 1 / 100 N° DE PLANO: 8.03


CIRCUITOS PREVISTOS A INSTALAR EN LOS CUADROS EXISTENTES

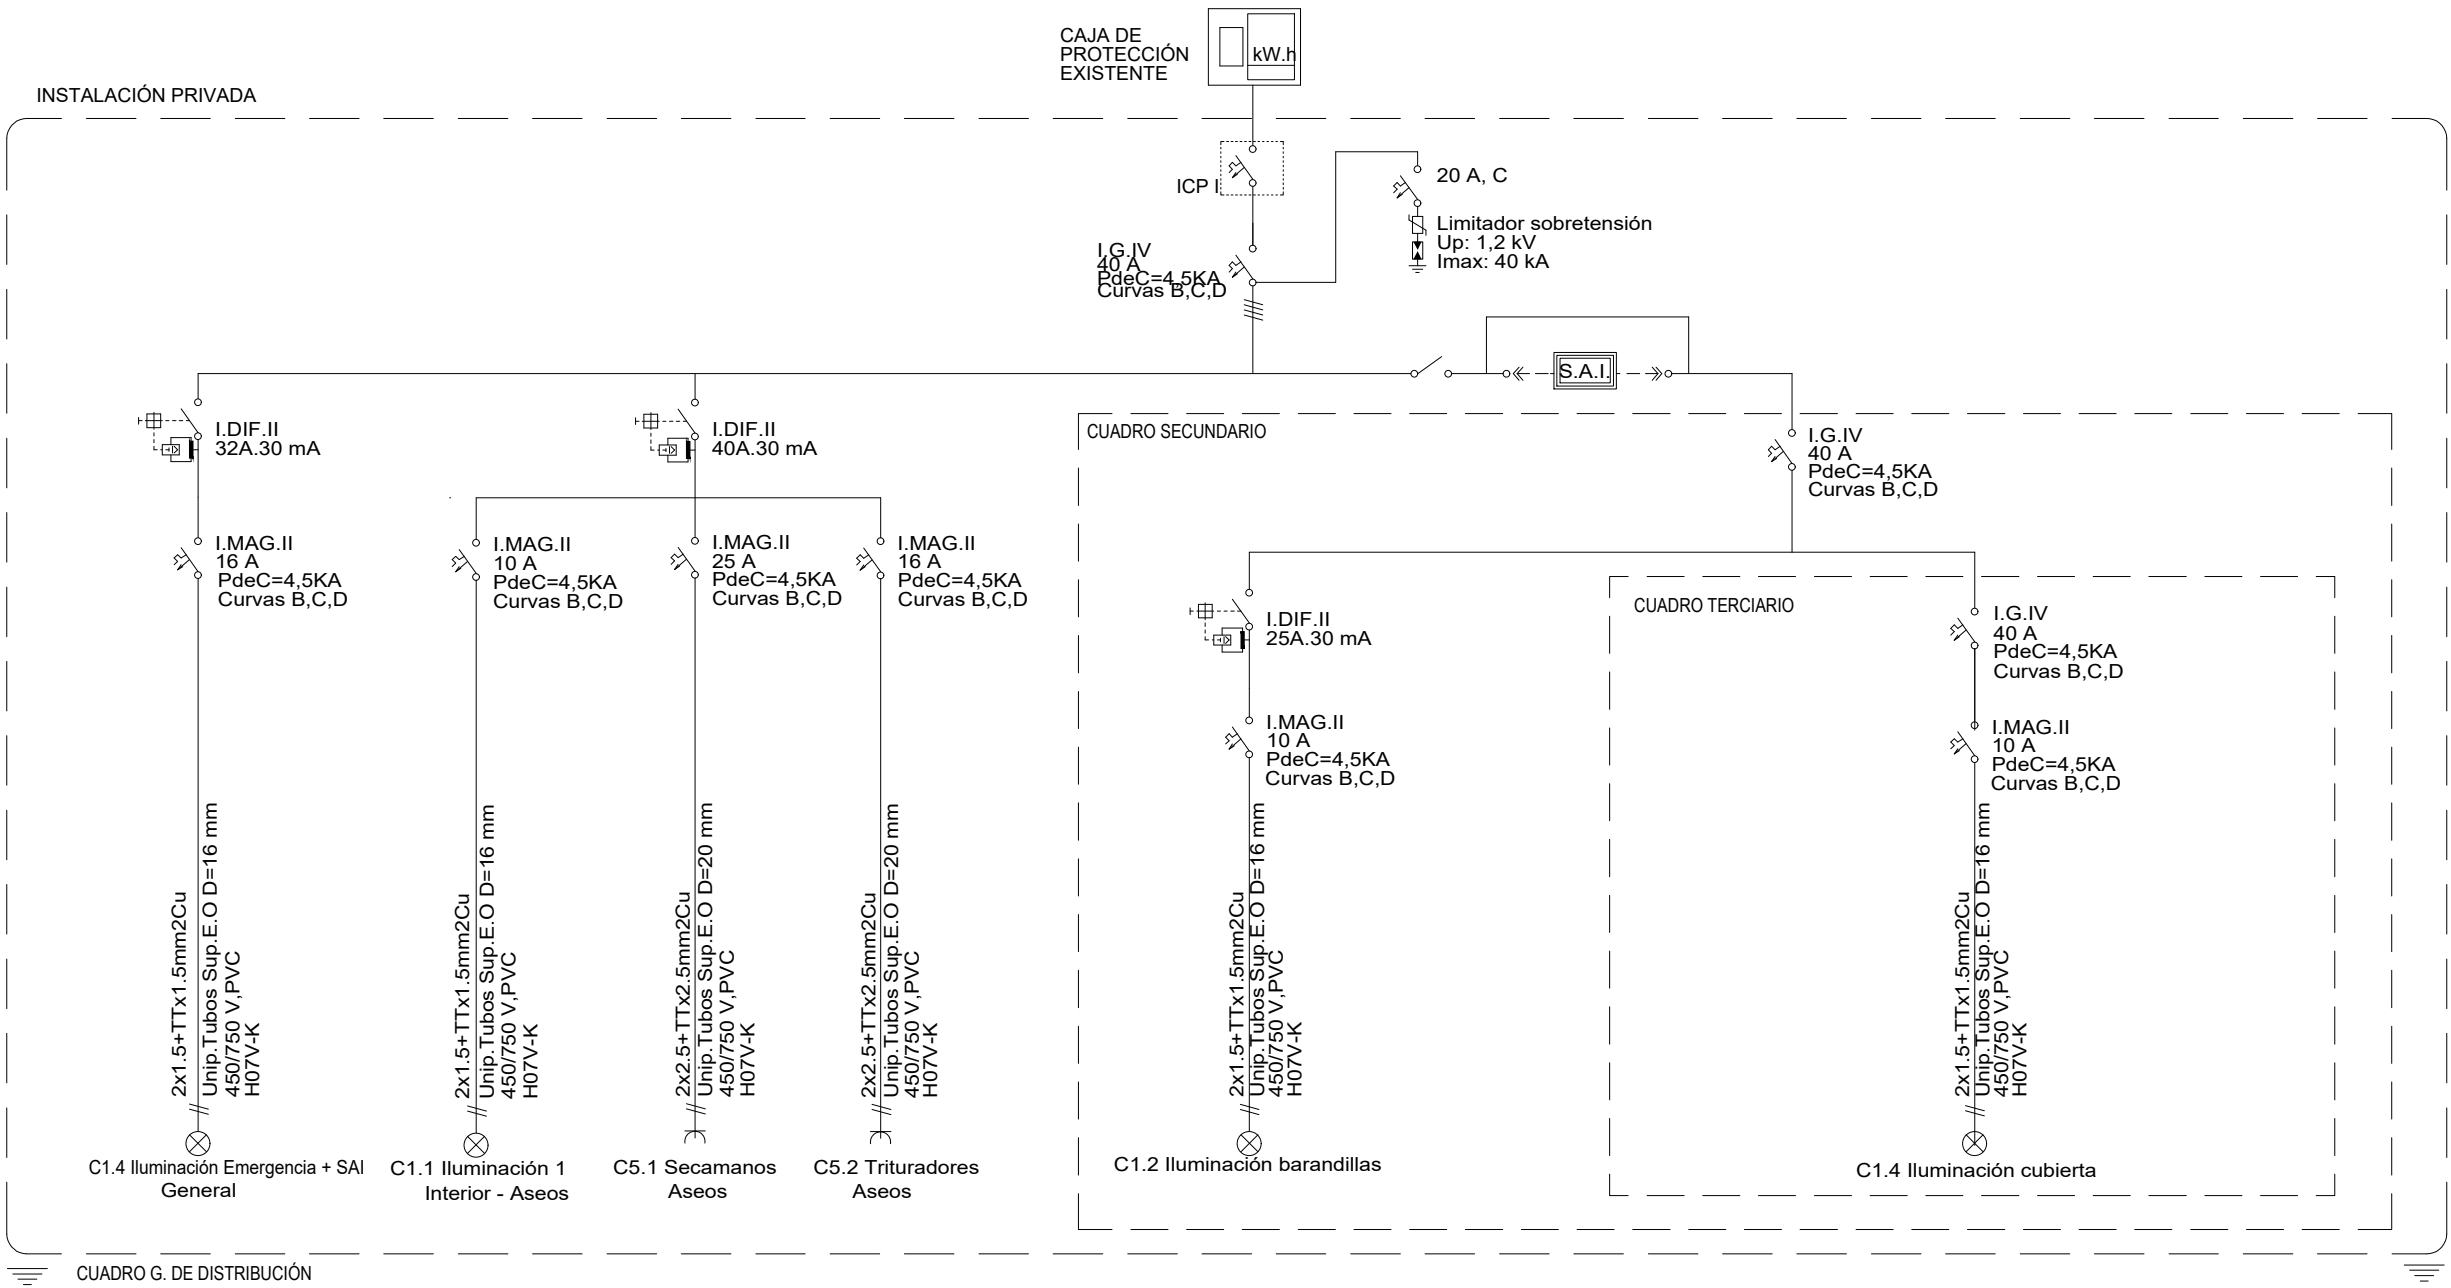

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA
INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS
POLÍGONO 15 PARCELA 191 CAZORLA (JAÉN)


ARQUITECTO:	PROMOTOR:	EXP:
SERGIO VALADEZ MATEOS	JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN	23_14
DESIGNACIÓN:	ESCALA:	Nº DE PLANO:
IL4	S/E	8.04

ILUMINACIÓN
ESQUEMA UNIFILAR

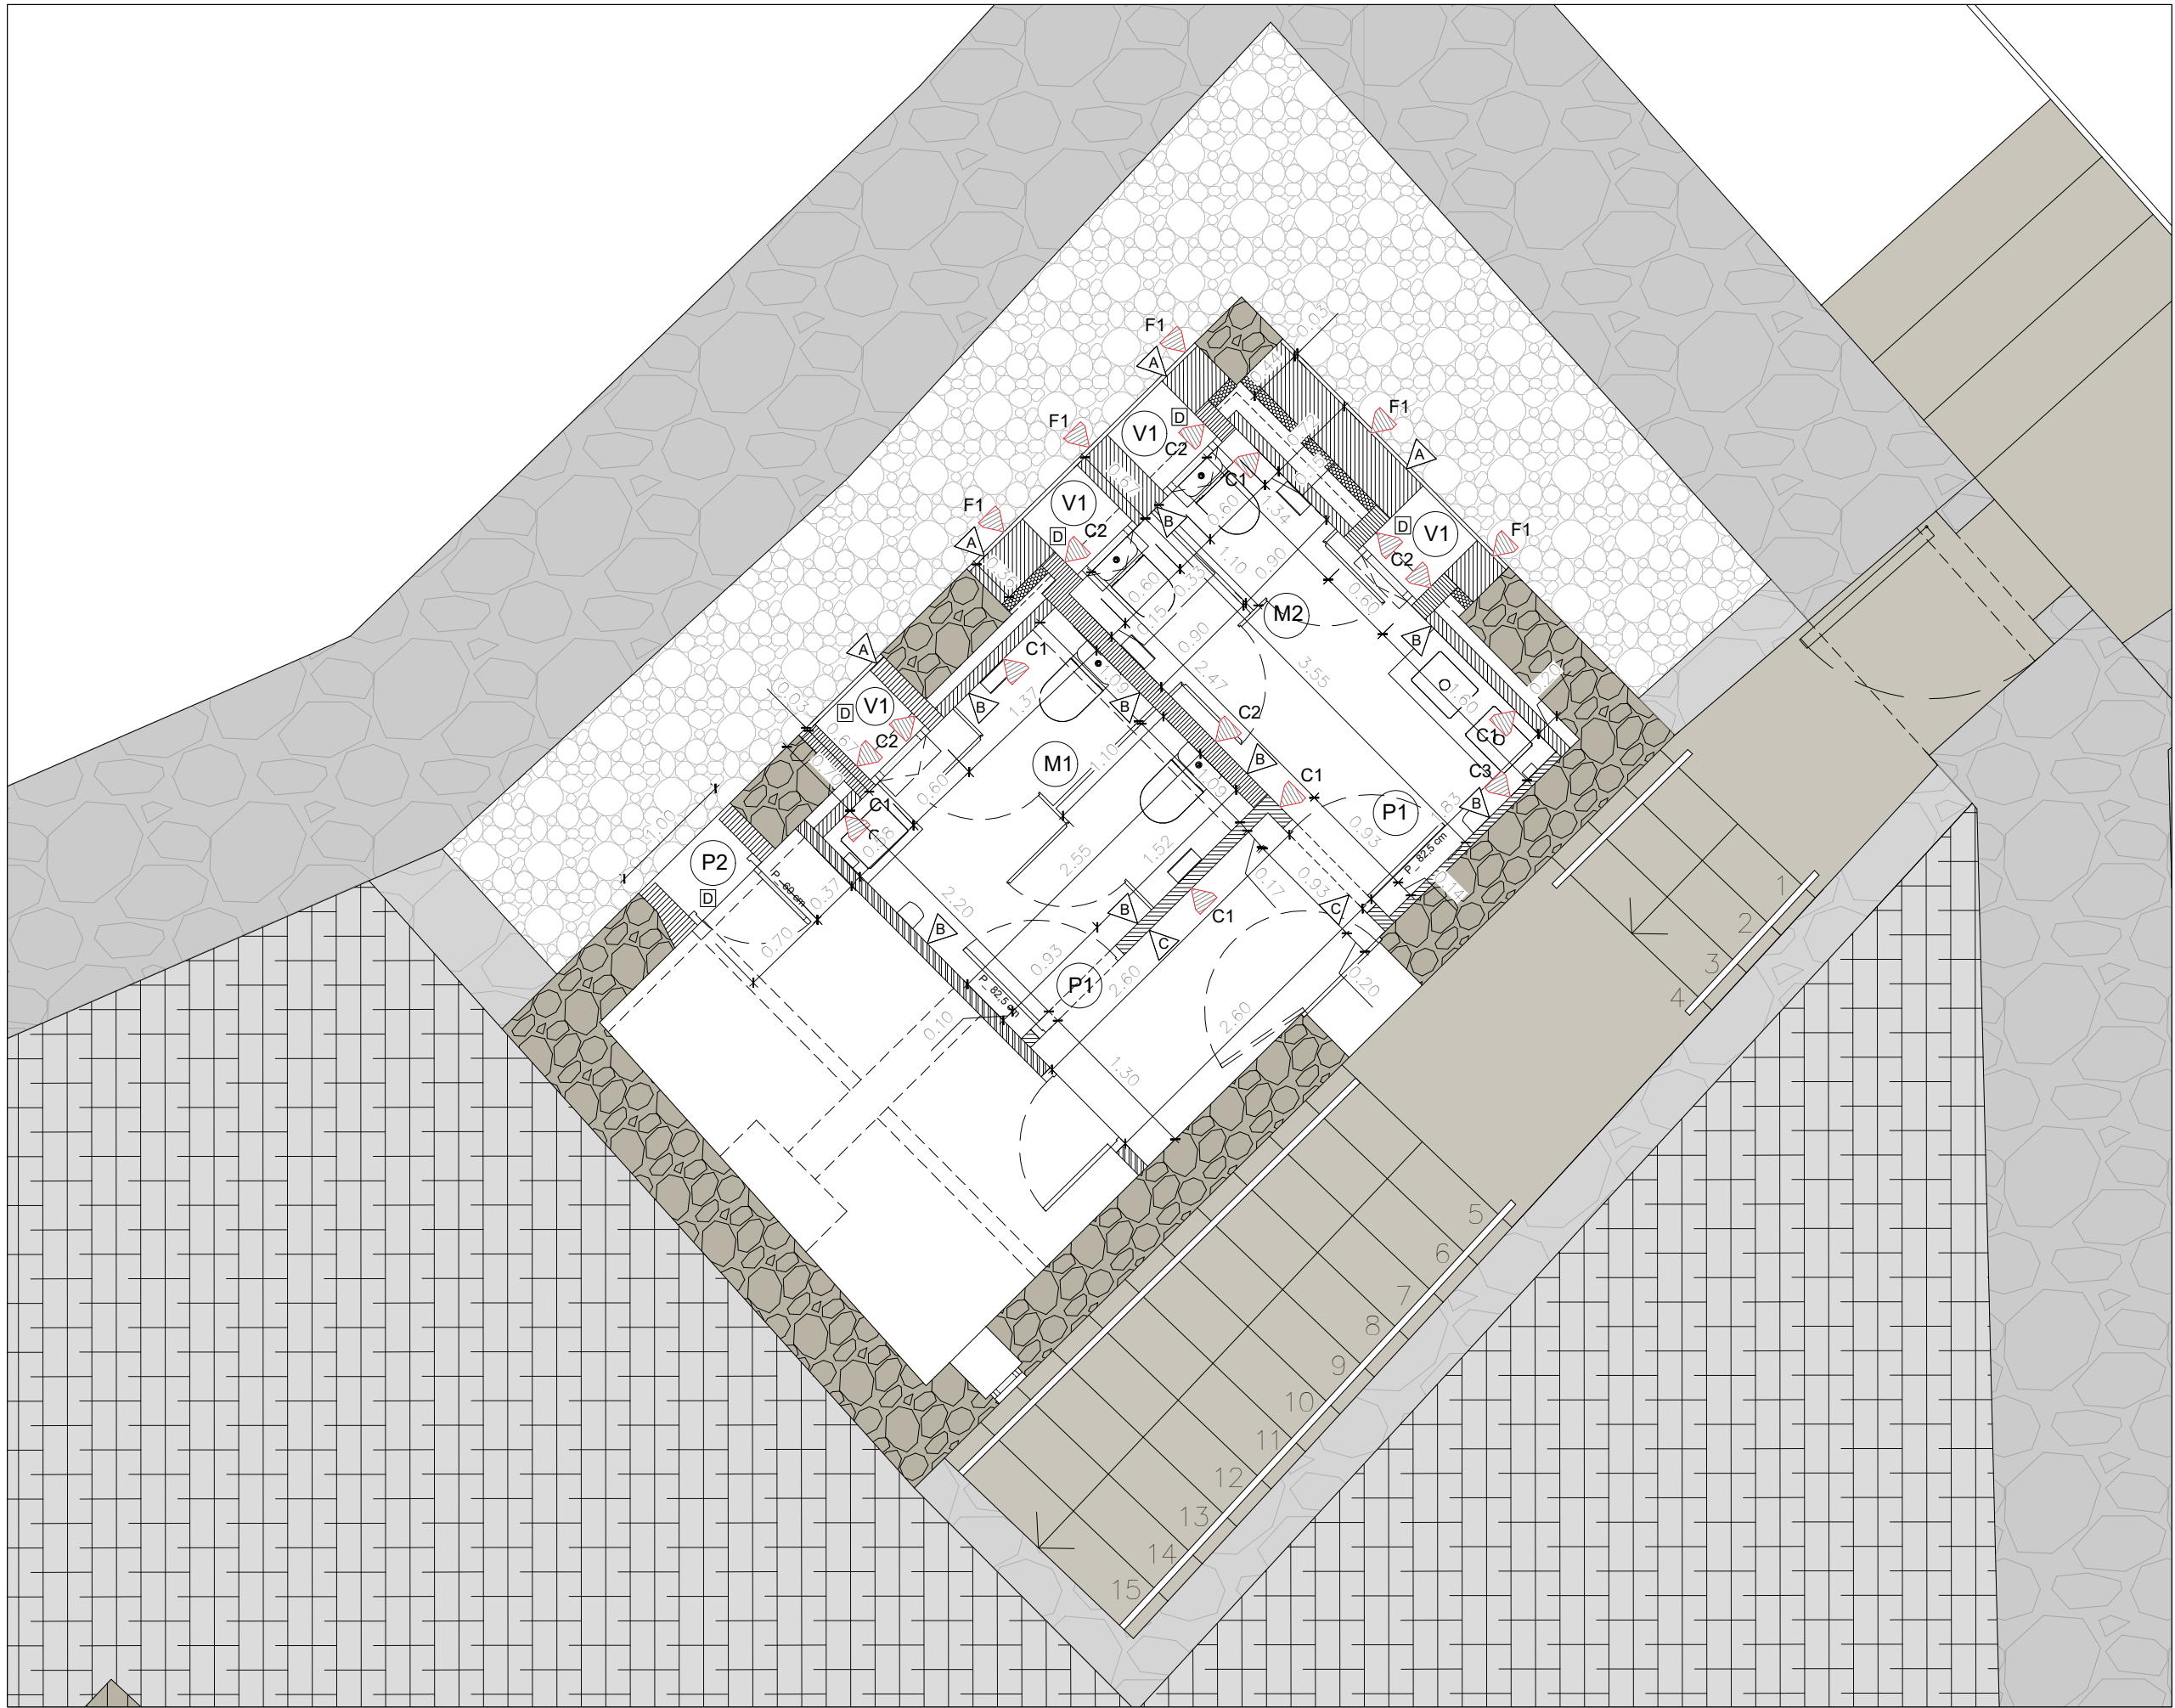

ALBAÑILERÍA EDIFICIO ANEXO
ESCALA 1/50

CARPINTERÍA DE MADERA Y ALUMINIO

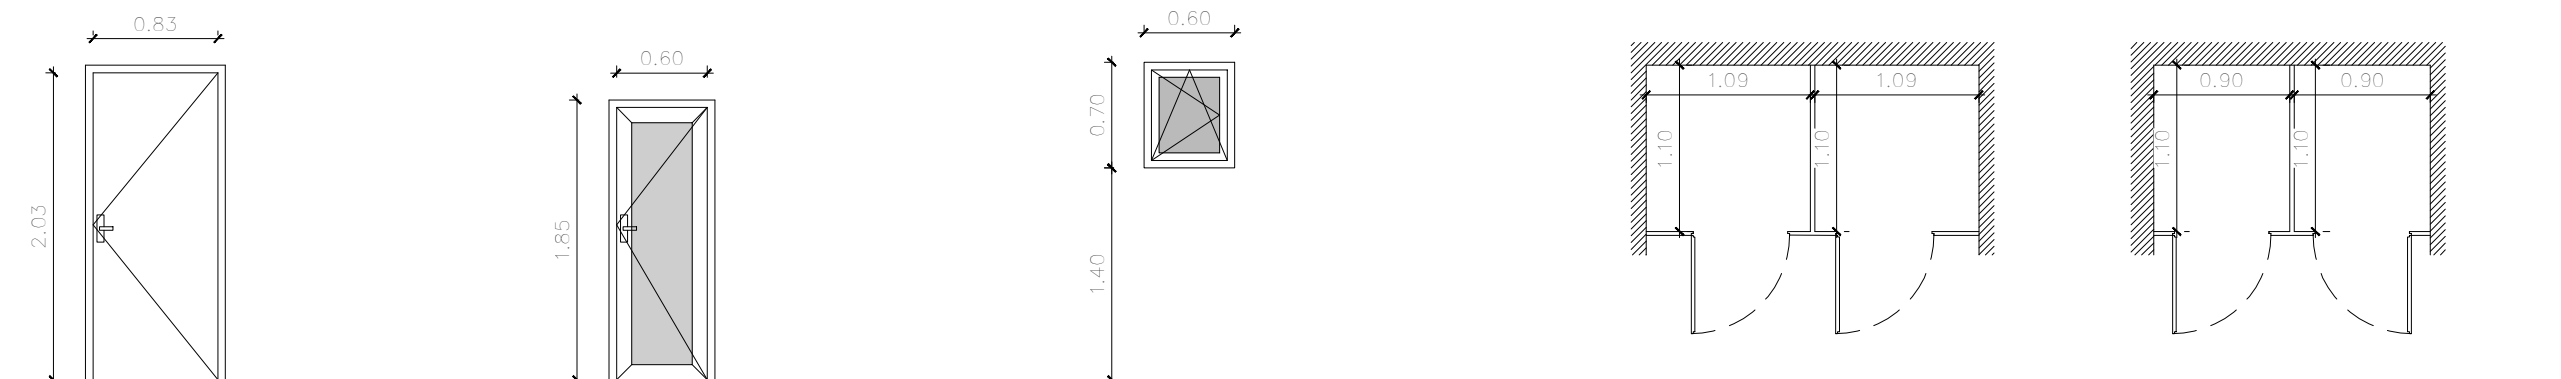

P1	
UBICACIÓN	ASEOS MASCULINO Y FEMENINO
MATERIAL	MADERA MDF
CANTIDAD	2 UNIDADES
DIMENSIONES	825x2030 MM.
Nº HOJAS	1
APERTURA	ABATIBLE (1 DER.)
ACABADO	ABATIBLE (1 IZO.)
OBSERVACIONES	LACADO BLANCO (LISO)
	ENRASADA A CARA INTERIOR
	HERRAJES ACERO INOXIDABLE
	HOJA ESTÁNDAR 825x2030 MM

P2	
UBICACIÓN	ALMACÉN
MATERIAL	ALUMINIO
CANTIDAD	1 UNIDAD
DIMENSIONES	600x1850 MM.
Nº HOJAS	1
APERTURA	ABATIBLE (1 IZO.)
ACABADO	LACADO MARRÓN
VIDRIO	DOBLE ACRISTALAMIENTO
CLASE	MANILLA ALUMINIO
OBSERVACIONES	

V1	
UBICACIÓN	ASEOS MASCULINO Y FEMENINO
MATERIAL	ALUMINIO
CANTIDAD	4 UNIDADES
DIMENSIONES	600x700 MM.
Nº HOJAS	1
APERTURA	OSCILO-ABATIBLE (IZO.)
ACABADO	LACADO MARRÓN
R.P.T.	POLIAMIDA 34 MM
VIDRIO	6/16/4+4MM
OBSERVACIONES	VIDRIO TRANSPARENTE

M1	
UBICACIÓN	ASEOS MASCULINOS
MATERIAL	PANELES FENÓLICO
CANTIDAD	1 UNIDAD
DIMENSIONES	INTERIOR CABINA 1090x1100 MM.
Nº HOJAS	1
APERTURA	ABATIBLES
ACABADO	2 DER.
OBSERVACIONES	CABINAS DE FENÓLICO HPL

M2	
UBICACIÓN	ASEOS FEMENINOS
MATERIAL	ALUMINIO
CANTIDAD	1 UNIDAD
DIMENSIONES	INTERIOR CABINAS 900x1100 MM.
Nº HOJAS	1
APERTURA	ABATIBLES
ACABADO	1 IZO Y 1 DER.
OBSERVACIONES	CABINAS DE FENÓLICO HPL

CERRAMIENTOS EXTERIORES

	REF.	F1	COMPOSICIÓN	ESP. (cm.)
	1		REVESTIMIENTO MORTERO DE CAL	VARIABLE
	2		CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN	1,00
	3		1 PIE Y MEDIO DE LADRILLO PERFORADO	35,00
	4		CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN	1,00
	5		AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EN LANA DE ROCA	8,00
U: 0,34 W/m2.K Ra,tr: 49 dBA				

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL: TABIQUERÍA INT. Y EXT.

	REF.	C1	COMPOSICIÓN	ESP. (cm.)
	1		REVESTIMIENTO MORTERO DE CAL	VARIABLE
	2		TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE	7,00
U: Sin requerimiento térmico Ra: 36 dBA				
	REF.	C2	COMPOSICIÓN	ESP. (cm.)
	1		REVESTIMIENTO MORTERO DE CAL	VARIABLE
	2		CITARA DE LADRILLO PERFORADO	11,50
U: Sin requerimiento térmico Ra: 42 dBA				
	REF.	C3	COMPOSICIÓN	ESP. (cm.)
	1		REVESTIMIENTO ALICATADO	VARIABLE
	2		LADRILLO RASILLA*	3,00
*Desde cota +0.00 hasta cota +1.40, a partir de +1.40 muro visto. U: Sin requerimiento térmico Ra: 36 dBA				

ACABADOS

- A** UBICACIÓN: EXTERIOR
Revestimiento mediante mortero de cal hidráulica NHL 3,5 de 10 mm de espesor, con acabado pintado en color a elegir por la D.F.
- B** UBICACIÓN: INTERIOR (BAÑOS)
Revestimiento discontinuo mediante alicatado de piezas cerámicas vidriadas desde cota +0.00 hasta cota +1.40 recibidas con mortero cola C1T de bajo deslizamiento sobre base de mortero de regularización en soportes verticales, desde cota +1.40 hasta techo con yeso, menos en detalle albañilería C3. A elegir por D.F.
- C** UBICACIÓN: INTERIOR (DISTRIBUIDOR)
Revestimiento mediante guarnecido y enlucido (1.50 cm) de yeso para la construcción de proyección mecánica (B1) con tiempo de principio de fraguado > 50 min. y resistencia a compresión ≥ 2,0 N/mm2.
- D** UBICACIÓN: ALFÉIZARES Y UMBRALES
Piedra caliza en alféizares (con formación de goterón) y umbrales.

LEYENDA DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

- P1** PUERTAS
- V1** VENTANAS
- M1** CABINAS ASEOS

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS

POLÍGONO 15 PARCELA 191 CAZORLA (JAÉN)

ARQUITECTO: PROMOTOR: EXP:

SERGIO VALADEZ MATEOS JUNTA DE ANDALUCÍA 23 14

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE


DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN

ESCALA: Nº DE PLANO:


ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y CARPINTERÍA

EDIFICIO ANEXO

VARIAS 9.01

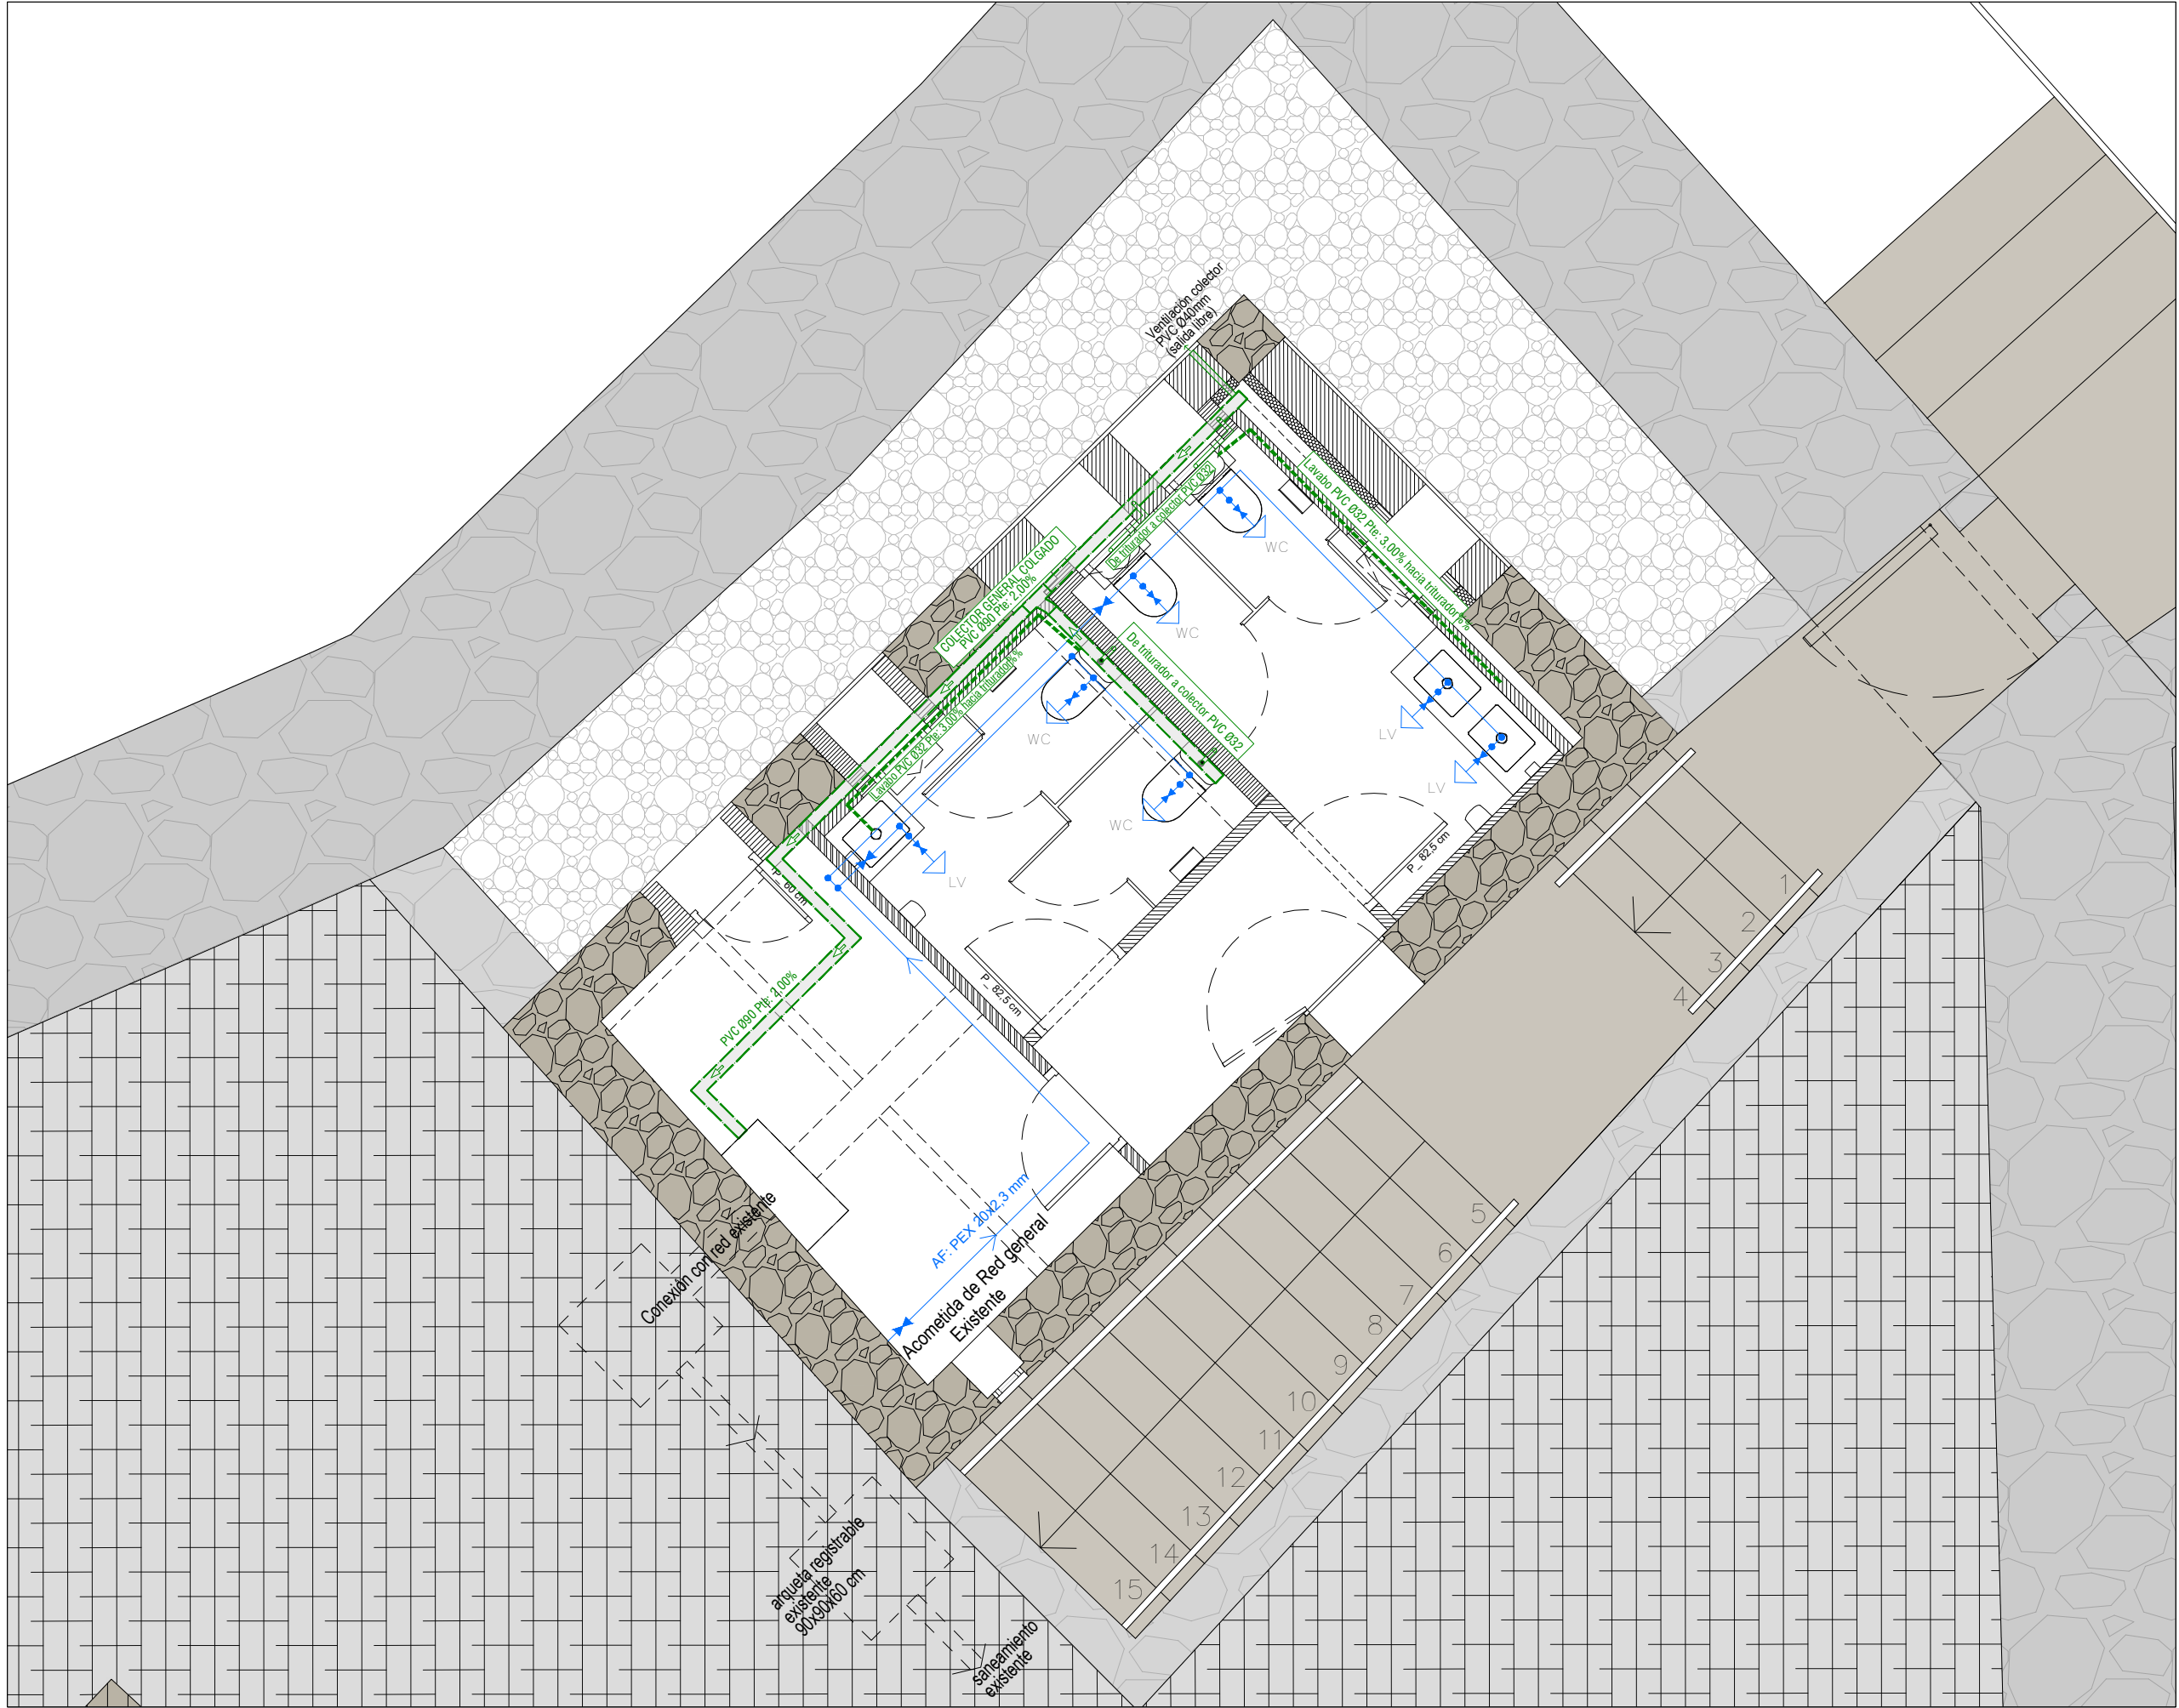

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO EDIFICIO ANEXO
ESCALA 1/50

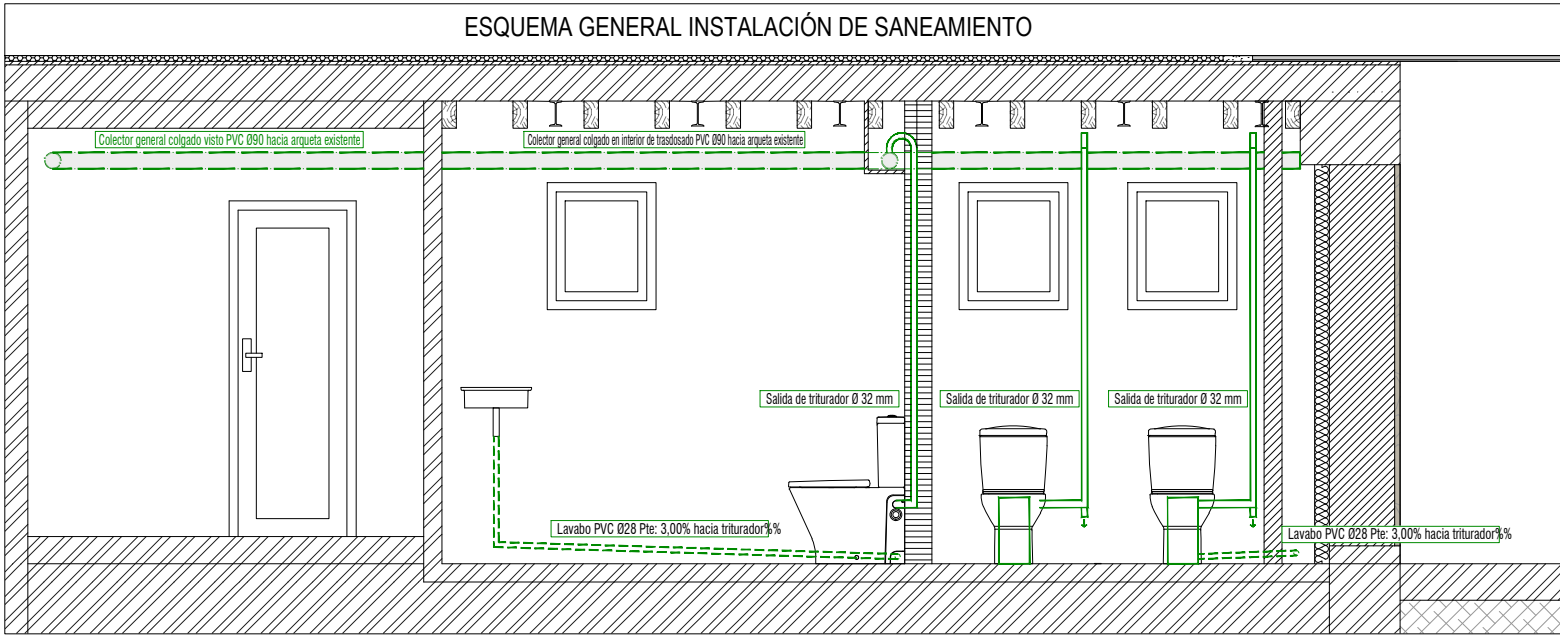

S/E

LEYENDA DE FONTANERÍA	
	CONDUCTO DE AGUA FRÍA
	GRIFO AGUA FRÍA
	LLAVE DE PASO
	NUDO

LEYENDA SANEAMIENTO	
	COLECTOR COLGADO DE AGUAS FECALES Ø 90
	TUBERÍA Ø 32 DE SALIDA DE TRITURADOR
	TUBERÍA Ø 28 DE LAVABO A TRITURADOR
	SENTIDO DE LA PENDIENTES

MATERIALES	
INST. SANEAMIENTO: PVC PEQUEÑA RED DE SANEAMIENTO: PVC	

LEYENDA APARATOS	
WC	INODORO CON TRITURADOR
LV	LAVABO

EJECUCIÓN

FS

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS

POLÍGONO 15 PARCELA 191

CAZORLA (JAÉN)

ARQUITECTO:

PROMOTOR:

EXE:

SERGIO VALADEZ MATEOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

23_14

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN

DESIGNACIÓN:

ESCALA:

Nº DE PLANO:

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

VARIAS

9.02

EDIFICIO ANEXO



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE, EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS POLÍGONO 15 PARCELA 191				CAZORLA (JAÉN)
ARQUITECTO: SERGIO VALADEZ MATOS 		PROMOTOR: JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DELEGACIÓN TERRITORIAL DE JAÉN		EXP: 23_14
DESIGNACIÓN: EL ELECTRICIDAD EDIFICIO ANEXO		ESCALA: VARIAS		N° DE PLANO: 9.03