

NOTA ACLARATORIA Nº1 SOBRE LAS CONSULTAS RECIBIDAS EN RELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE EMPRESAS RETSE CÁDIZ”.

EXPEDIENTE: CONTR_2024_729381


Habiéndose recibido consultas sobre aspectos de los Pliegos que no están claramente definidos o contemplados en los mismos, se emite esta nota aclaratoria que permite ofrecer una respuesta oficial y uniforme a todos los licitadores asegurando que todos tengan acceso a la misma información.

1.- Se requiere información sobre la potencia y ubicación del centro de transformación.

La potencia del transformador del CT es de 630 kVA
Se adjunta plano anexo con la ubicación del CT en la parcela.

2.- Se requiere información de los puntos de consumo, calderas o termos eléctricos y su capacidad así como de aljibes o depósitos en su caso.

Puntos de consumo aproximados (fuentes de agua, lavabos, duchas, fregaderos): 36
Calderas: no existen calderas
Termos eléctricos: 7 (3 de 15L, 3 de 80L y 1 de 100L)
Aljibes o depósitos: Depósito contraincendios 4000L (2+2). Depósito agua fría 2500L

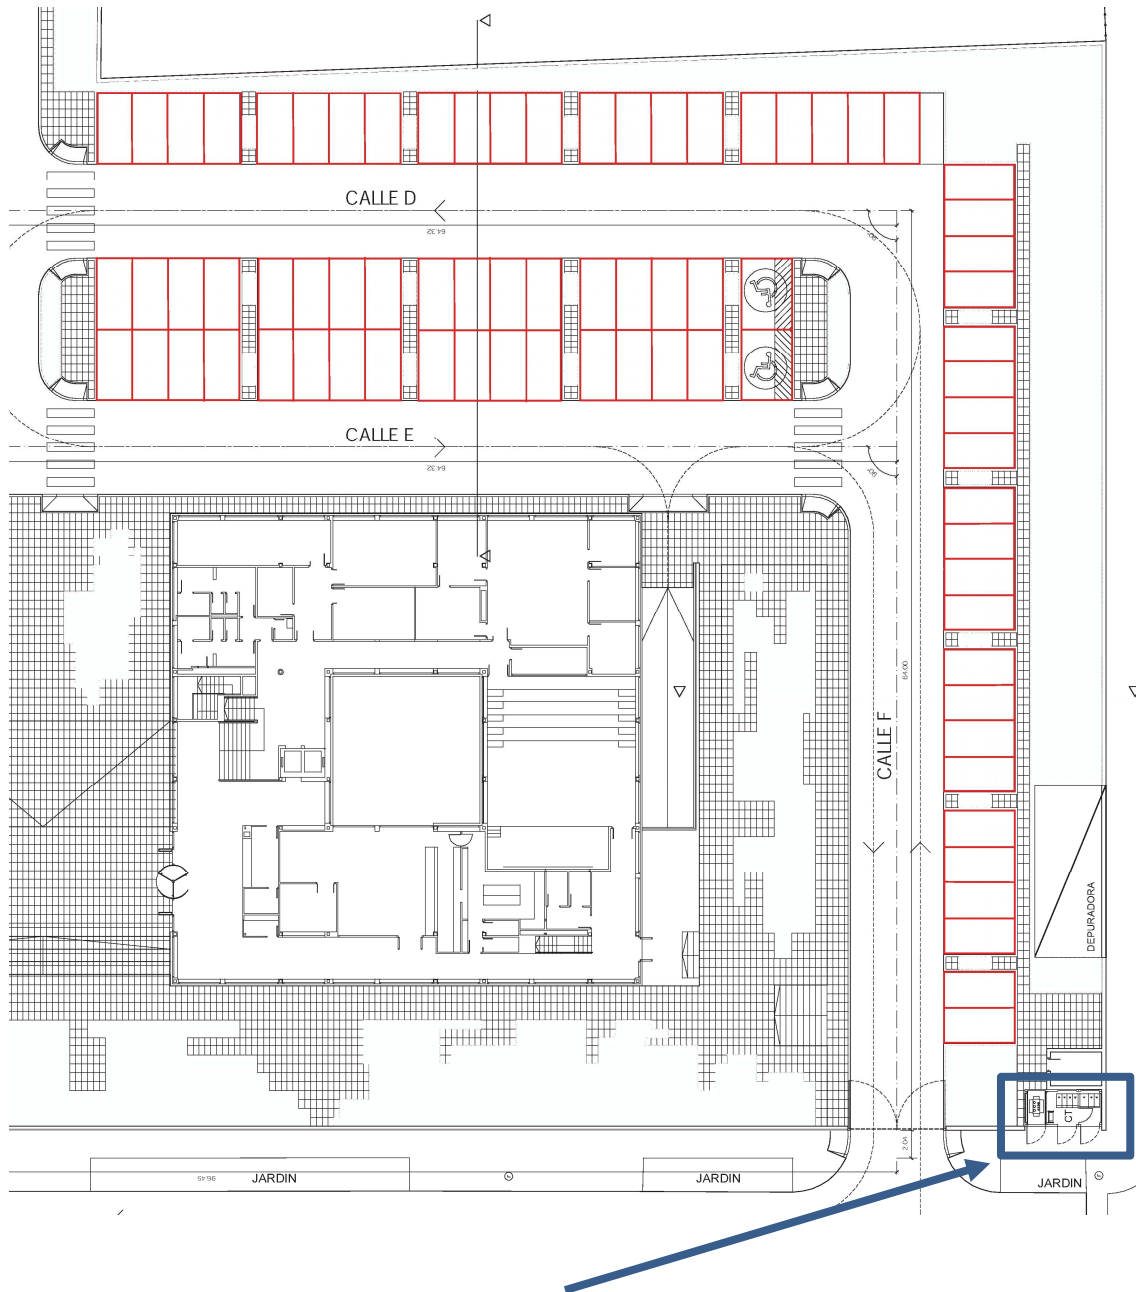

UBICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.