

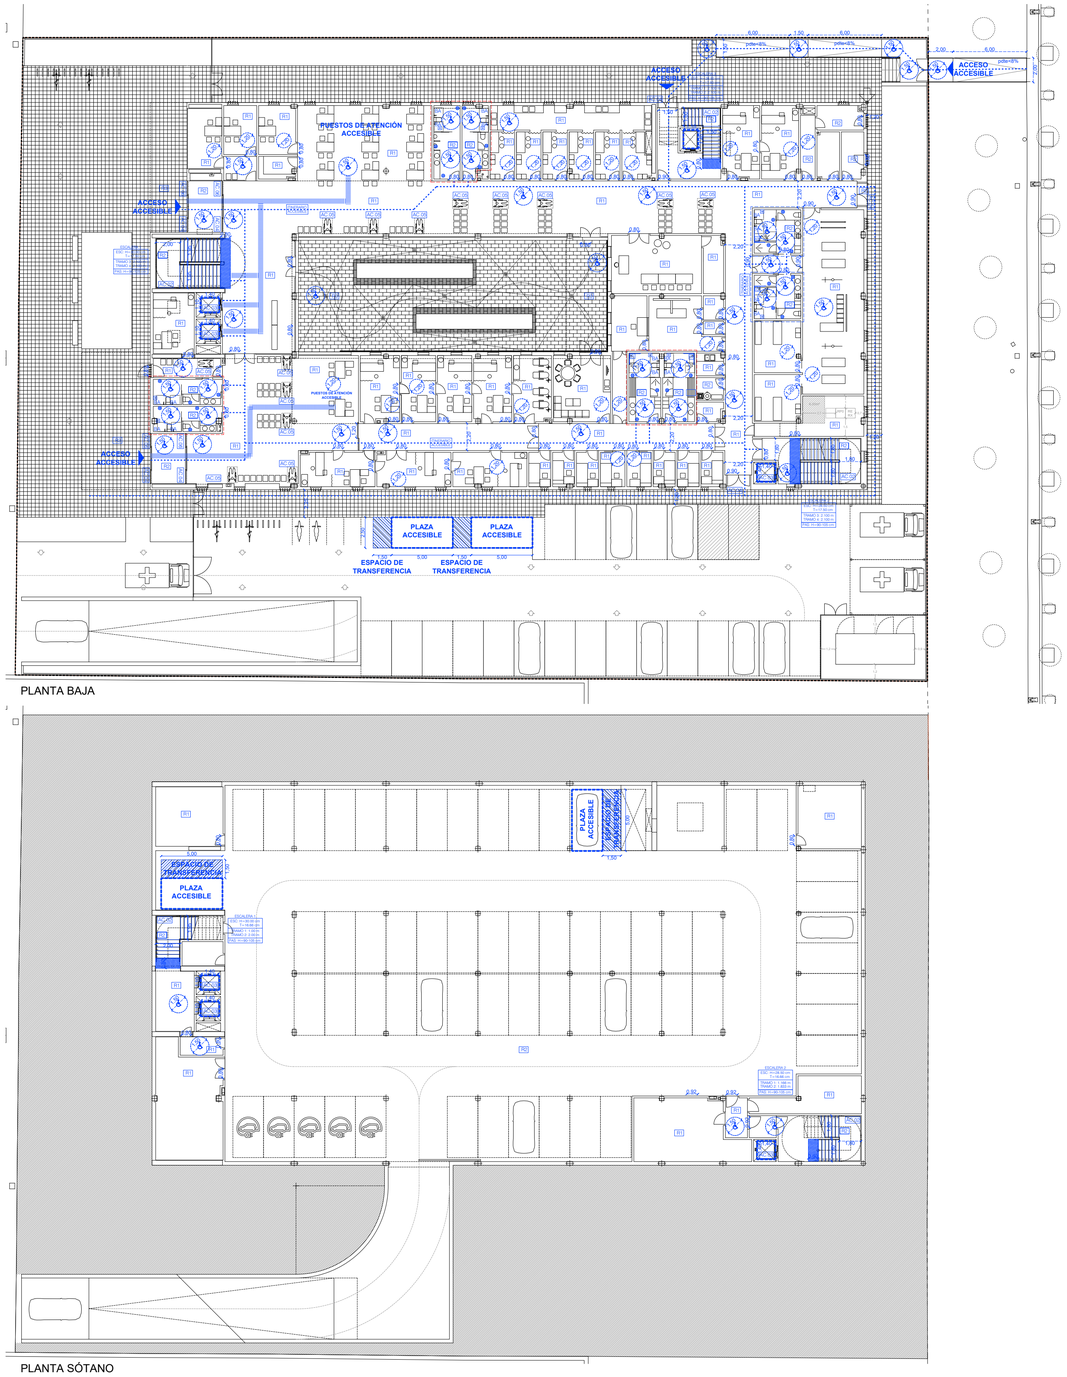



PLANTA BAJA

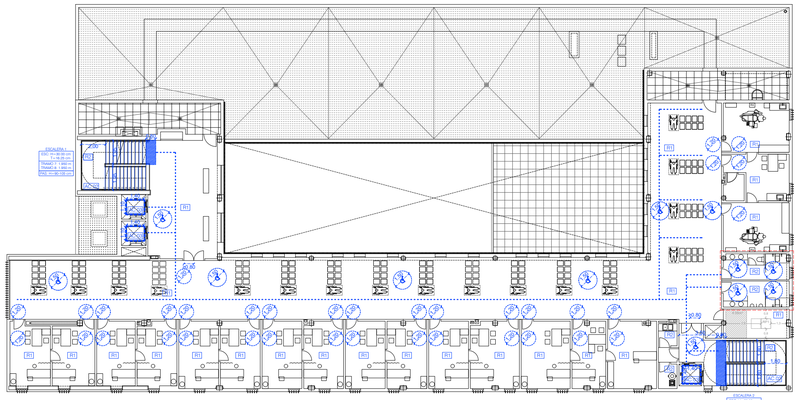

PLANTA TERCERA

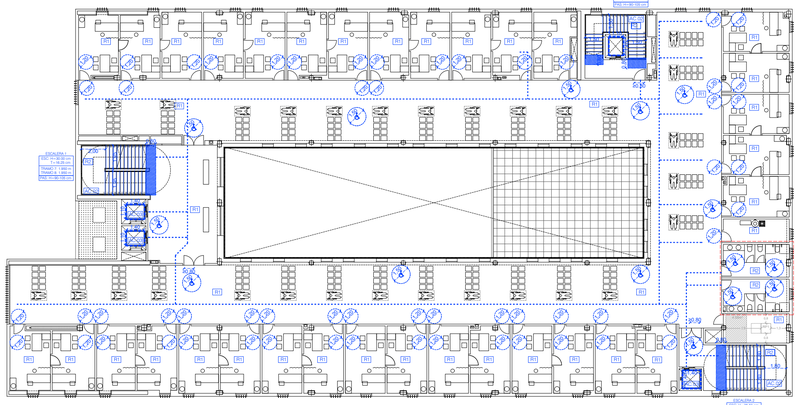

PLANTA SEGUNDA

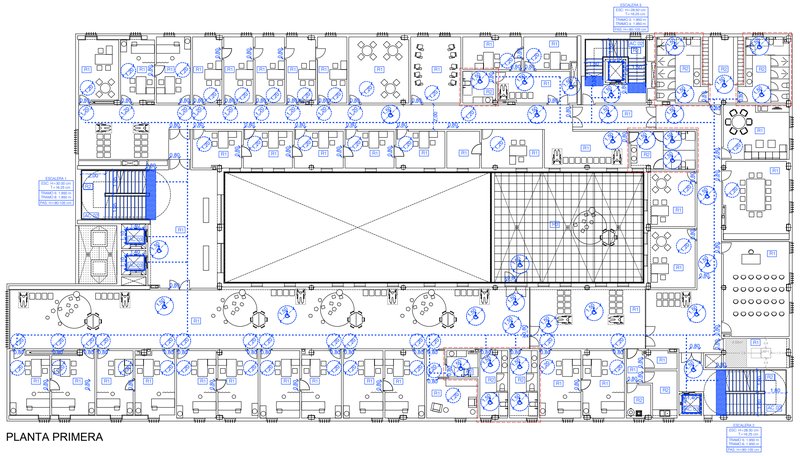

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

LEYENDA JUSTIFICACIÓN CTE DB SUA Y D 293/2009

DESN. : 0.5４n.
LONG. 9.00m.
PEND. 6.0%

RAMPAS
DATOS

ITINERARIO ACCESIBLE

RESBALADICIDAD: CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS
CLASE 1: INTERIORES
CLASE 2: INTERIORES LOCALES HÚMEDOS
CLASE 3: EXTERIORES

BANDA PAVIMENTO PODOTACTIL, ANCHO 80 CM, SEGÚN RD 293/2009,ART. 70.4 c Y CTE DB-SUA 1.4.2.3.4

ESC: H=30.00 cm T=17.00 cm
TRAMO 1: 1.875 m
TRAMO 2: 1.875 m
PAS. H=90-105 cm

ESCALERA
H: HUELLA
T: TABICA
TRAMO: ALTURA DEL TRAMO
PAS: ALTURA DE PASAMANOS

DIÁMETRO DE GIRO

EA IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS ACCESIBLES

INFO PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE (ANEJO A DB-SUA) INTERCOMUNIC. BIDIRECCIONAL DISCAPAC. AUDIT.

SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL RECORRIDOS EVACUACIÓN DB-SI (ART. 97 D293/2009. SUA-9_2.2). ANCHO 40 CM.

CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS

SEÑAL INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD 0.1/60.1/90 (ACCESOS, ASCENSORES, ITINERARIOS ACCESIBLES, ASEOS, VESTUARIOS)

SEÑALIZACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA CONECTADA A CENTRAL DE INCENDIOS

PULSADOR PARA LLAMADA DE ASISTENCIA (ART. 1.3 DB-SUA 9)

ASIENTO DUCHA ADOSADO A PARED CON RESPALDO 40X40CM. ALTURA 45-50 CM

BANDA SEÑALIZADORA EN PELDAÑOS CONTRASTADA EN TEXTURA Y COLOR CON RELIEVE DE ALTURA 3MM

BARRAS DE APOYO ABATIBLES INODOROS EN ASEOS ACCESIBLES VER DETALLES DB SUA INODORO.

BANCO ACCESIBLE EXTERIOR CON RESPALDO Y REPOSABRAZOS

NOTAS:
- LOS SUELOS NO TENDRÁN JUNTAS QUE PRESENTEN UN RESALTO >4mm.
- NO EXISTEN DESNIVELES > 5cm NI ESCALONES AISLADOS.
- EL ANCHO DE PASILLO Y DE ESCALERAS ESTA ACOTADO EN PLANTA

AC.01 MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (ART. 81 D293/2009)

AC.02 ESCALERAS DE USO GENERAL (ART. 70 D293/2009 Y ART. 4.2 DB-SUA)
- DIRECTRIZ RECTA, HUELLA 30.0 CM, CONTRAHUELLA 17.3 CM. ANCHO > 1.00M
- HUELLA MATERIAL ANTIDESLIZANTE SIN BISILLO, CON TIRA CONTRASTADA EMBEBIDA EN BORDE PELDAÑO.
- FRANJA SEÑALIZADORA PREVIA AL ARRANQUE Y DESEMBARCO EN CADA PLANTA.
- PASAMANOS DOBLE O AMBOS LADOS, ALTURAS 0.90-1.10M Y 0.65-0.75M
- BARANDILLAS CON SEPARACIÓN ENTRE BARROTES <0.10M

AC.03 ASCENSOR ACCESIBLE (ART. 74 D293/2009 Y DB-SUA 9):
- DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA CABINA 1.10M ANCHO Y 1.40M FONDO (S.Pl = 1.600M2)
- PUERTAS AUTOMÁTICAS QUE DEJARÁN HUECO DE PASO MÍNIMO 0.80M
- BOTONERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR. AVISADORES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, CONSULTAR MEMORIA

AC.04 PARAMENTOS VERTICALES TRANSPARENTES (ART. 68 D293/2009. DB-SUA 2):
- CON ACRISTALAMIENTOS LAMINARES DE SEGURIDAD EN ÁREAS CON RIESGO DE IMPACTO.
- SERÁ NECESARIA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LOS VIDRIOS EN TODA SU LONGITUD A UNA ALTURA INFERIOR ENTRE 0.85-1.10M Y UNA ALTURA SUPERIOR ENTRE 1.50-1.70M

AC.05 ESPACIOS RESERVADOS (ARTS. 76 D293/2009 Y 1.2.4 DB-SUA 9)

AC.06 PUERTAS AUTOMÁTICAS CON MECANISMO DE MINORACIÓN DE VELOCIDAD: > 0.5 M/S

ASEOS ACCESIBLES (ART. 77 D293/2009 Y DB-SUA 9)
- LAVABO: SIN OBSTÁCULOS EN PARTE INFERIOR. ALTURA 0.70-0.80M. ALTURA CARA SUPERIOR <0.85M
- INODORO: ESPACIO LIBRE DE ACCESO LATERAL CON ANCHO >0.80M Y >0.75M DE FONDO. ASIENTO CON ABATIMIENTO VERTICAL. ALTURA 0.45-0.50M. SISTEMA DESCARGA POR MECANISMO DE PALANCA O PRESIÓN DE GRAN SUPERFICIE. ALTURA 0.70-1.20M
- PUERTAS: SIMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD. ABATIBLES HACIA EL EXTERIOR O CORREDERAS. SEÑALIZADOR LIBRE-OCUPADO DE COMPROBACIÓN EXTERIOR.
- BARRAS, ASIENTOS, ACCESORIOS Y OTROS DISPOSITIVOS: SEGÚN APARTADOS CORRESPONDIENTES
- AVISADOR ACUSTICO Y LUMINOSO PARA CASO DE EMERGENCIA, CONECTADO AL SISTEMA DE ALARMA OBLIGATORIO SEGÚN DB-SI

ASEOS
ALTURA DE LAVABOS: 80CM
ALTURA ASIENTO INODORO: 45-50CM
ALTURA MECANISMO DESCARGA INODORO: 75CM
ALTURA BARRAS MINUSVALIDOS: 70CM
ALTURA ACCESORIOS ASEOS: 90CM
ALTURA BORDE INFERIOR ESPEJO: 90CM
ASIENTO DUCHA: ANCHO 50CM, ALTURA 45CM, FONDO 40CM
ALTURA BARRA DUCHAS: 75CM
ALTURA PERCHAS PARA MINUSVALIDOS: 90CM

CARPINTERIA Y MOBILIARIO
ALTURA DE PICAPORTES: 96CM
ALTURA BARRAS ANTIPANICO: 90CM
MECANISMOS ELECTRICOS
ALTURA MECANISMOS: 90CM
ALTURA ENCHUFES - TOMAS DE CORRIENTE O SEÑAL: 40CM
- ELEMENTOS DE MANDO Y CONTROL: 90CM

NOTAS:
- TODOS LOS ITINERARIOS Y ESPACIOS INTERIORES DEL EDIFICIO SON ACCESIBLES
- TODAS LAS SALIDAS PARA EVACUACIÓN DE INCENDIOS PUEDEN SER UTILIZADAS POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
- EL ÁNGULO DE APERTURA DE TODAS LAS PUERTAS ABATIBLES ES ≥ 90° Y LA ANCHURA MÍNIMA DE PASO ≥ 80CM (ART. 67).
- LA SEÑALIZACIÓN CUMPLIRÁ LOS ARTÍCULOS 93 Y 95 DEL D 293/2009
- TODOS LOS CARTELES INFORMATIVOS SE COMPLEMENTARÁN CON SEÑALIZACIÓN EN BRAILLE
- EL EDIFICIO CONTARÁ CON INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA, DE MODO QUE SE CUMPLIRÁ EL ART. 92 EN CUANTO A QUE LA INFORMACIÓN RELEVANTE SE DISPONE EN AL MENOS DOS MODALIDADES SENSORIALES DIFERENTES
- TODOS LOS ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS SERÁN HOMOLOGADOS

VESTUARIOS Y DUCHAS ACCESIBLES (ART. 78 D293/2009 Y DB-SUA 9)
- DIMENSIONES MÍNIMAS 1.20X1.80, ENRASADA CON EL PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE
- ASIENTO ABATIBLE DIMENSIONES MÍNIMAS 50X45X40CM
- BARRAS: ALTURA 0.70-0.75M, LATERAL >0.70M
- BARRAS LATERALES, ACCESORIOS Y OTROS DISPOSITIVOS: VER MEMORIA JUSTIFICATIVA.
- AVISADOR ACUSTICO Y LUMINOSO PARA CASO DE EMERGENCIA, CONECTADO A SISTEMA ALARMA OBLIGATORIO SEGÚN DB-SI

DETALLES CTE DB SUA Y D 293/2009

DIMENSIÓN PMR

DIMENSIÓN PMR

LAVABO

CERRAJERÍA

PUERTAS VIDRIADAS

ANCHO DE PASILLOS

INODORO

DUCHA

E:1/250
0 5 M 10

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CENTRO DE SALUD EN RINCON DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

EXPEDIENTE: 007368 / 2022 OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SUA

B01

Arquitectos:
UTE DTR FRESNEDA&ZAMORA RINCÓN
Antonio L. Garcia-Fresneda Hidalgo Juan M. Zamora Malagón José M. Vázquez Martín José Mª Olmedo Espigares