
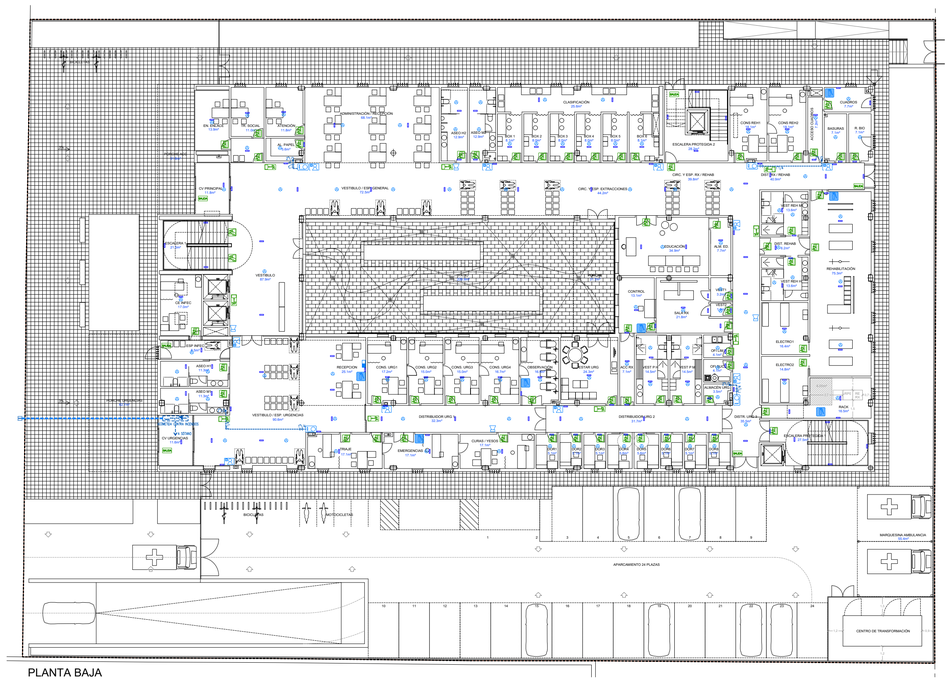



PLANTA BAJA

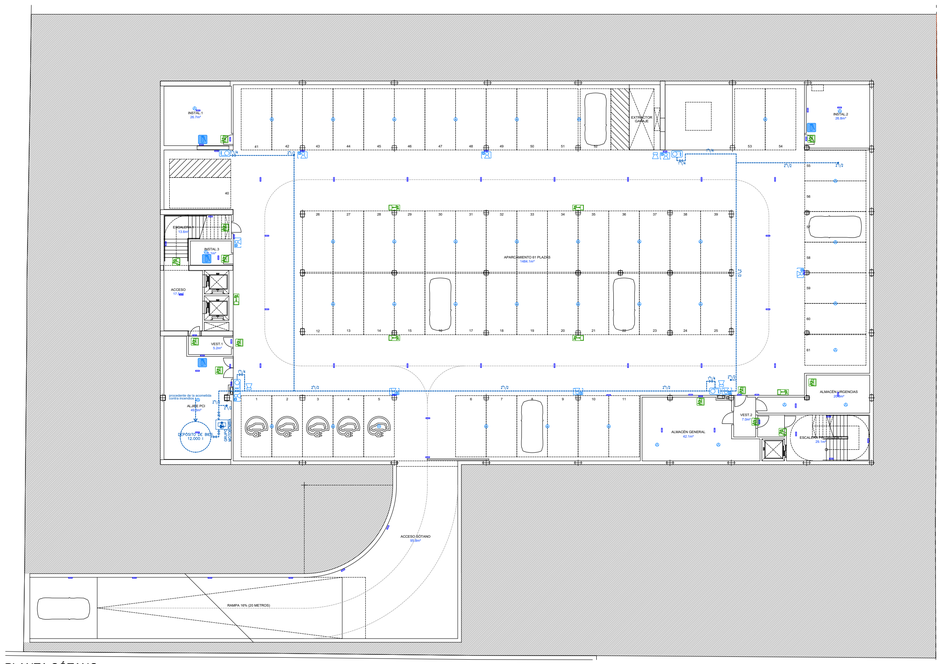


PLANTA SÓTANO

HIPOTESIS EVACUACIÓN.
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas se considera inutilizada en su totalidad una de las escaleras no protegidas bajo la hipótesis más desfavorable. En este caso, se considera inutilizada la Escalera 1. En ese supuesto, las escaleras protegidas 1 y 2 podrían evacuar a todos los ocupantes.


La ocupación total del edificio es de 1225 personas.

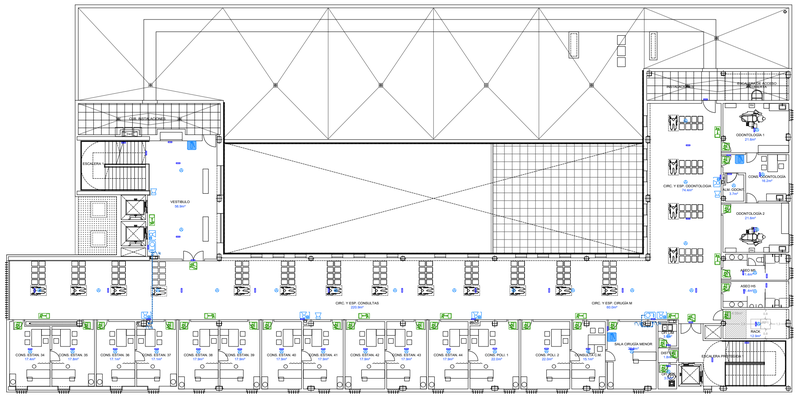

PLANTA TERCERA

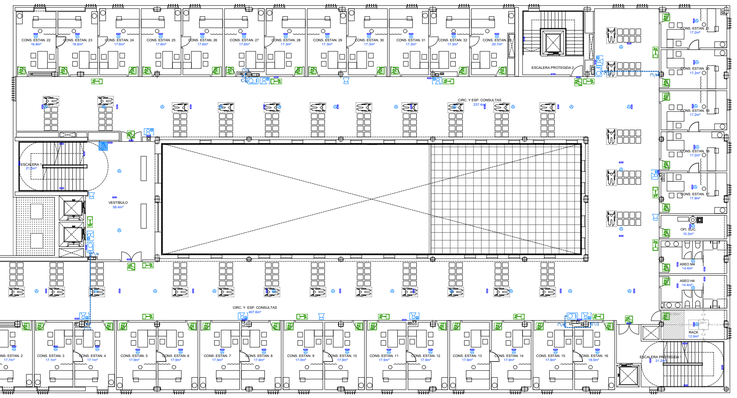

PLANTA SEGUNDA

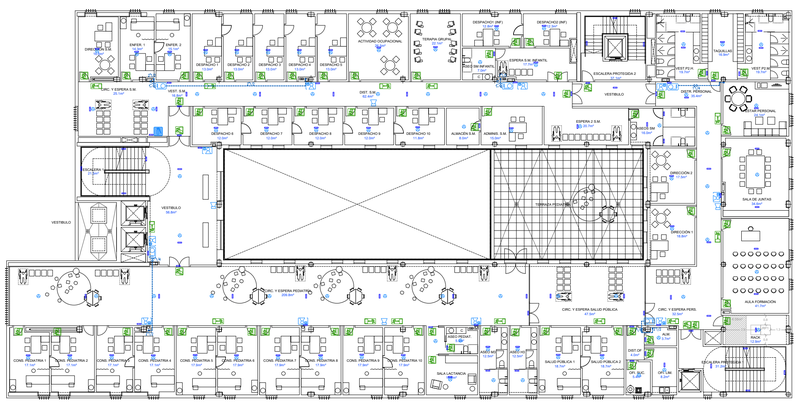



PLANTA PRIMERA

NOTA IMPORTANTE:


En el cálculo de las ocupaciones de cada local NO se ha considerado simultaneidad de usos.

E:1/250
0 5 M 10

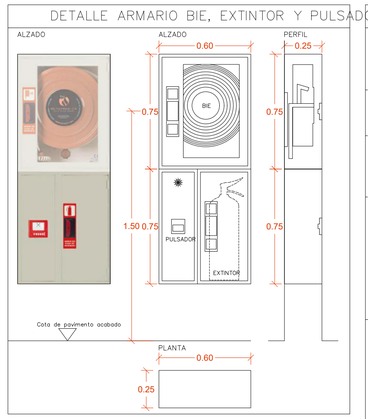

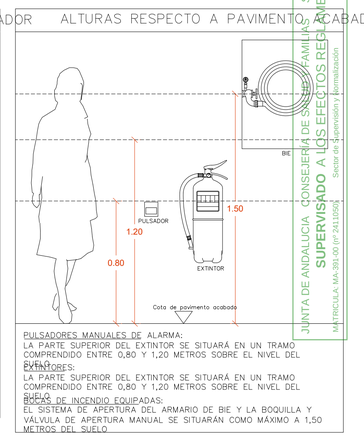

PULSADORES MANUALES DE ALARMA:
LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR SE SITUARÁ EN UN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 0,80 Y 1,20 METROS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO
EXTINTORES:
LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR SE SITUARÁ EN UN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 0,80 Y 1,20 METROS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS:
EL SISTEMA DE APERTURA DEL ARMARIO DE BIE Y LA BOQUILLA Y VÁLVULA DE APERTURA MANUAL SE SITUARÁN COMO MÁXIMO A 1,50 METROS DEL SUELO

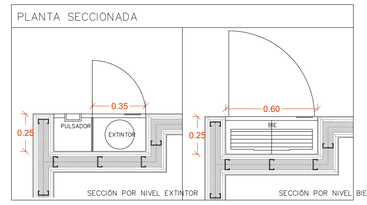

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- SECTOR DE INCENDIOS 1
- SECTOR DE INCENDIOS 2
- SECTOR DE INCENDIOS 3
- SECTOR DE INCENDIOS 4
- SECTOR DE INCENDIOS 5
- SECTOR DE INCENDIOS 6
- ESCALERAS PROTEGIDAS
- LOCALES DE RIESGO
- L.R.E.B — LOCALES DE RIESGO ESPECIAL BAJO, MEDIO O ALTO
- R.E.12m<35m — LONGITUD Y DIRECCIÓN DEL RECORRIDO EVACUACIÓN CON INDICACIÓN DE LA MÁX. DISTANCIA PERMITIDA POR LA NORMA
- ALTERNATIVA DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- 4 — OCUPACIÓN
- 12 — OCUPACIÓN ACUMULADA PARCIAL
- 206 — OCUPACIÓN ACUMULADA TOTAL (EN ESCALERA O SALIDA DE EDIFICIO)
- 5P 1,5/1,2m² — PASO DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN POR UNA PUERTA CON INDICACIÓN DE LA OCUPACIÓN, EL ANCHO DE LA MISMA Y EL ANCHO MÍNIMO EXIGIDO POR LA NORMA
- 1,6>1,0 — COTA DE ANCHO DE PASILLO (m), VALOR SUPERIOR AL EXIGIDO POR LA NORMA
- SP — SALIDA DE PLANTA
- EVAC. 159 P / ANCHO 1.90m / LIM. EVAC. 380 P — SALIDA DE PLANTA CON INDICACIÓN DE LA OCUPACIÓN, ANCHO DEL RECORRIDO Y LIMITE DE OCUPACIÓN MÁXIMA QUE PERMITE LA NORMA CON ESE ANCHO DE EVACUACIÓN
- E300 — BLOQUE AUTÓNOMO-AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA 300 lum. AUTONOMIA 1 HORA. EMPOTRADO DONDE EXISTAN FALSOS TECHOS.
- E 150 — BLOQUE AUTÓNOMO-AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA 150 lum. AUTONOMIA 1 HORA. EMPOTRADO DONDE EXISTAN FALSOS TECHOS.
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM
- MONTANTE Y TUBERÍA DE LA RED DE BIE EN ACERO
- TUBERÍA DE ACOMETIDA RED CONTRAINCENDIOS
- GRUPO DE BOMBEO RED DE BIES
- VÁLVULA DE CORTE PARA BIE
- CONJUNTO EMPOTRADO FORMADO POR EXTINTOR DE EFICACIA 21A-113B Y PULSADOR DE ALARMA.
- SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTOR DE CO2
- T — TOMA DE AGUA EN FACHADA USO EXCLUSIVO BOMBEROS
- AL — ALJIBE Y GRUPO MOTOBOMBA SUMINISTRO BIES
- ALARMA
- CENTRAL DE INCENDIOS
- DETECTOR IÓNICO DE HUMOS
- R120 — RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE
- EI120 — RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES Y TECHOS QUE SEPARAN AL LOCAL DEL RESTO DEL EDIFICIO
- EI2 45-C5 — PUERTA CORTAFUEGOS
- DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN
- SEÑALIZACIÓN SALIDA
- SEÑALIZACIÓN DE ESCALERA
- SALIDA — SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EDIFICIO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CENTRO DE SALUD EN RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

EXPEDIENTE: 007368 / 2022 — OCTUBRE 2024

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI
Protección activa: Medios de protección ante incendios

B03

Arquitectos:
UTE DTR FRESNEDA&ZAMORA RINCÓN
Antonio L. García Fresneda Hidalgo · Juan M. Zamora Milagón · José M. Vázquez Martín · José Mª Olmedo Espigares

Servicio Andaluz de Salud
Página 1 de 1
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRÍCULA: MA-393-00 (nº 2411/2005)
Sector de Supervisión y Normalización