



Calidad de las aguas subterráneas 2009

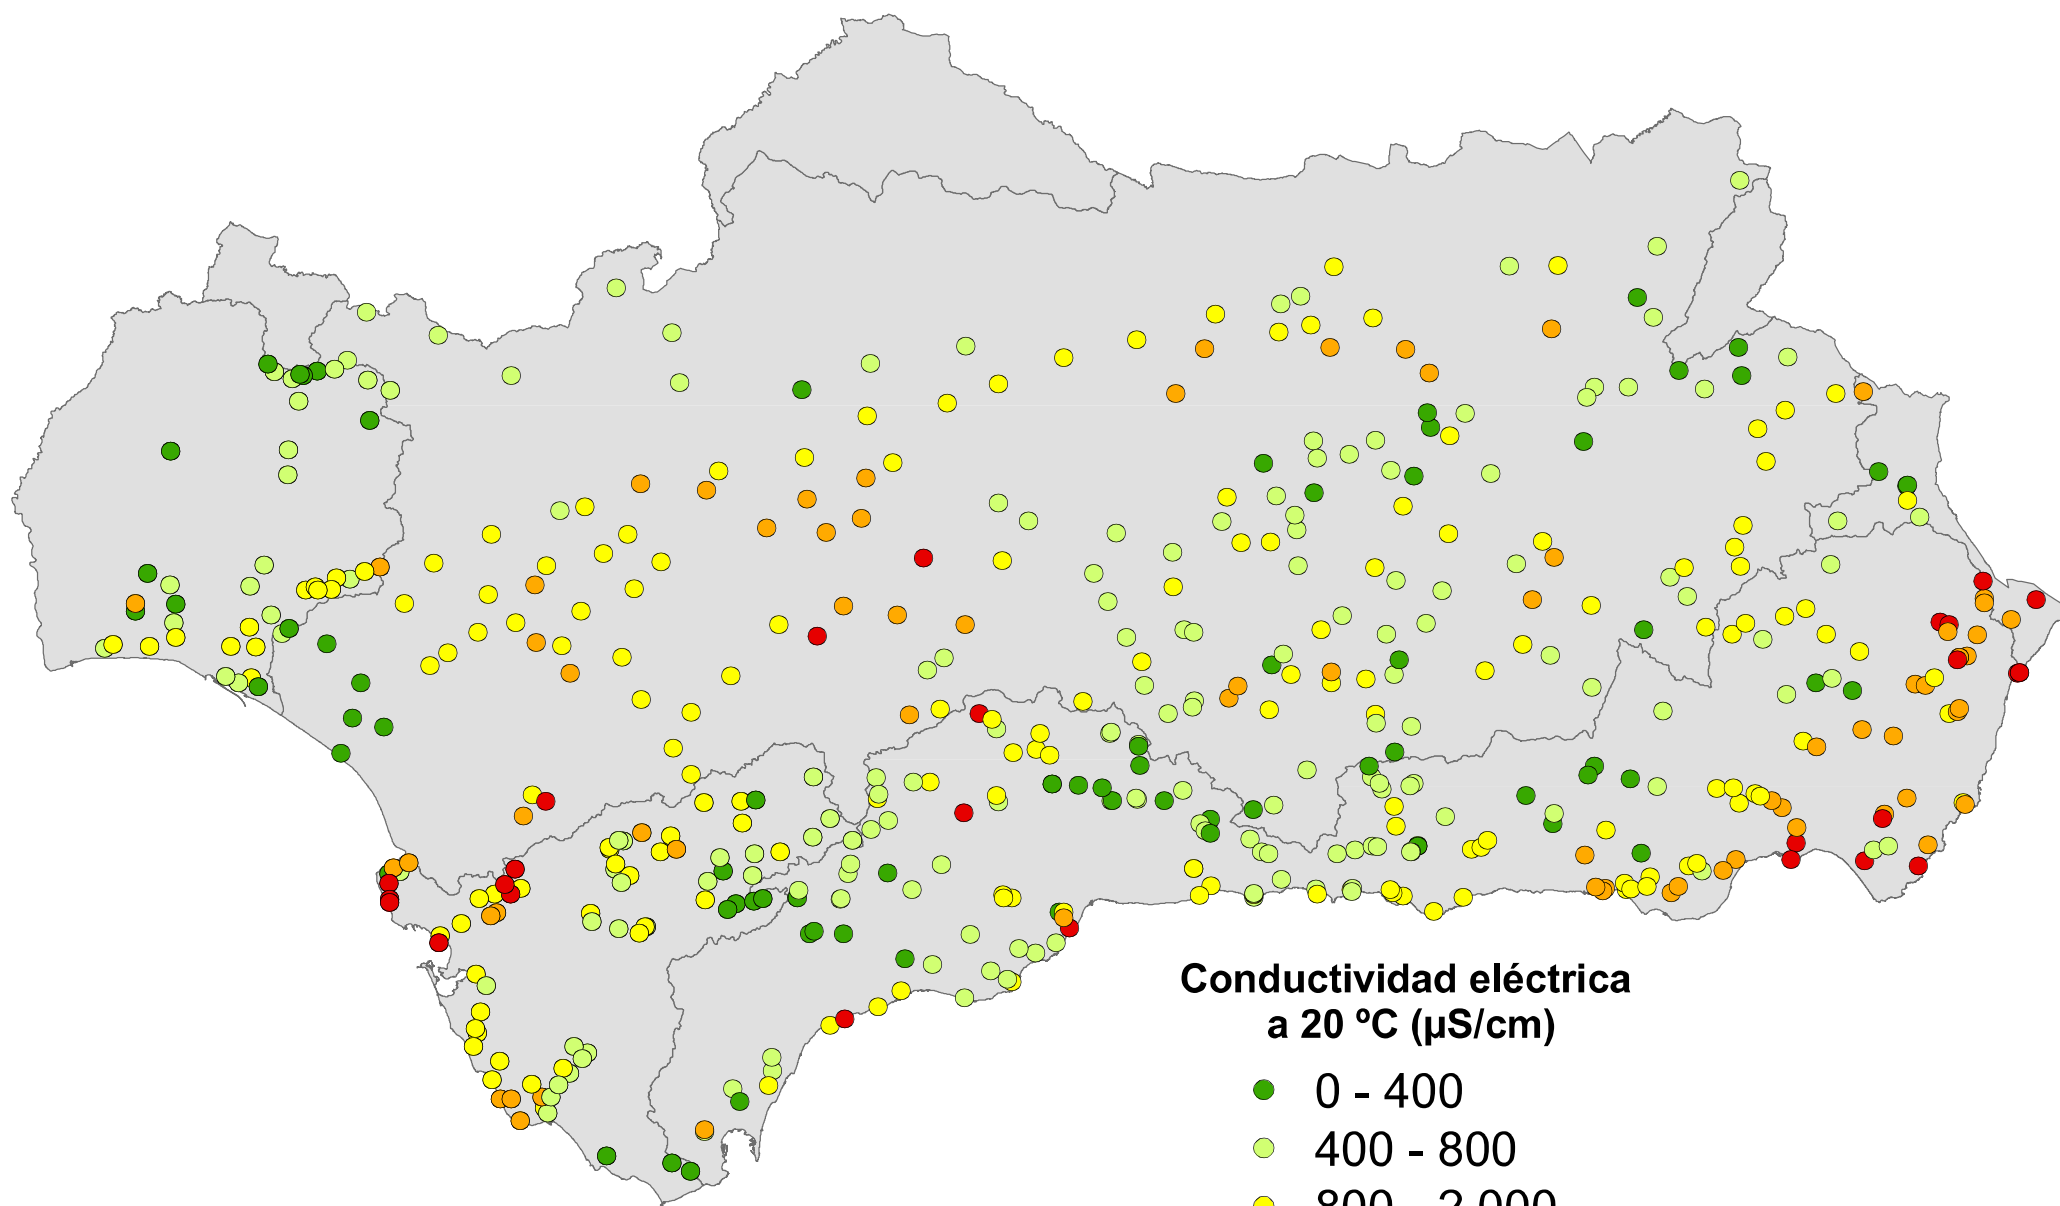

**Conductividad eléctrica
a 20 °C (µS/cm)**

- 0 - 400
- 400 - 800
- 800 - 2.000
- 2.000 - 4.000
- > 4.000

Calidad de las aguas subterráneas 2009

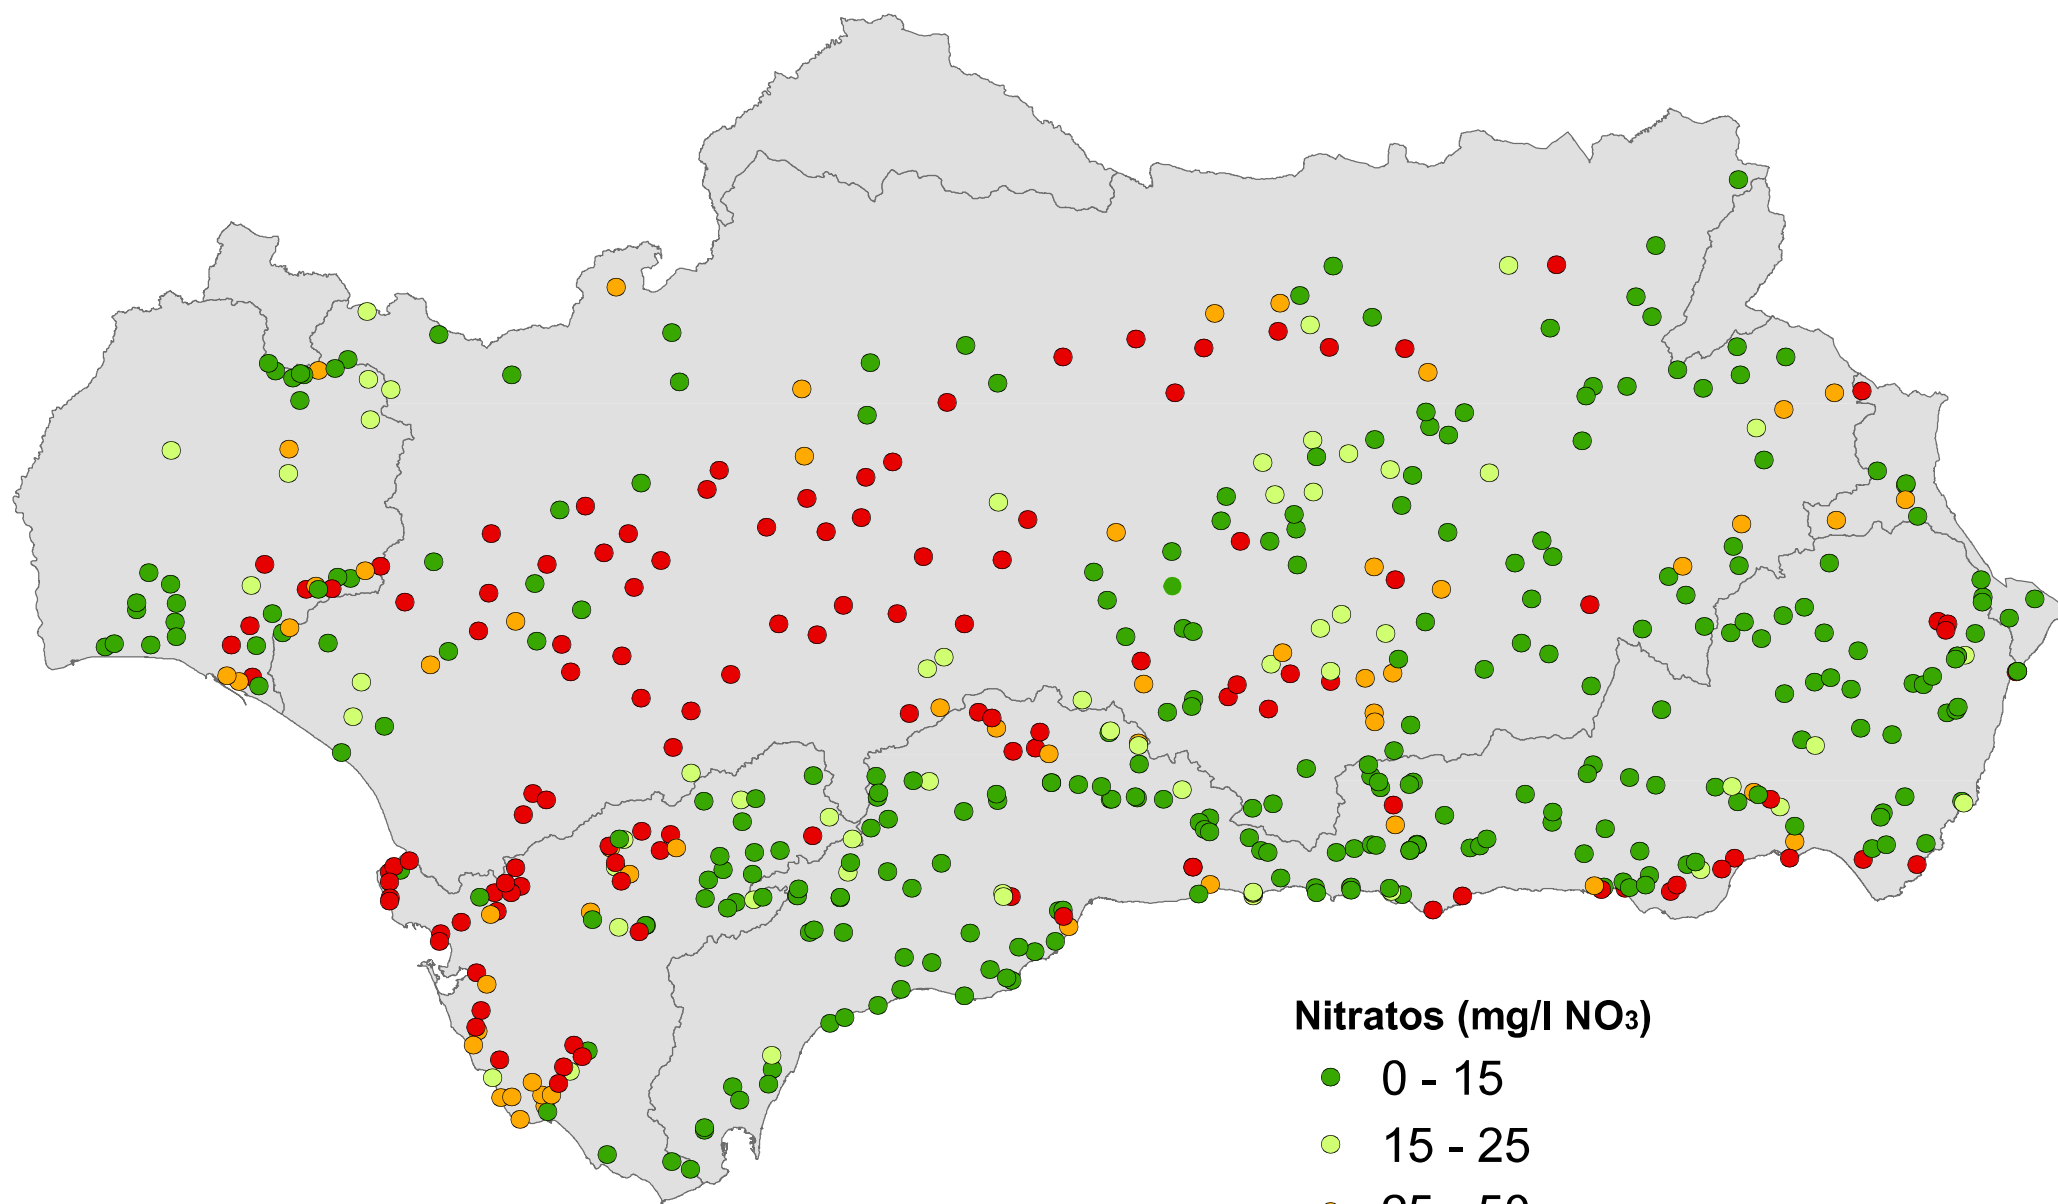

Nitratos (mg/l NO₃)


● 0 - 15

● 15 - 25

● 25 - 50

● > 50

Calidad de las aguas subterráneas 2009

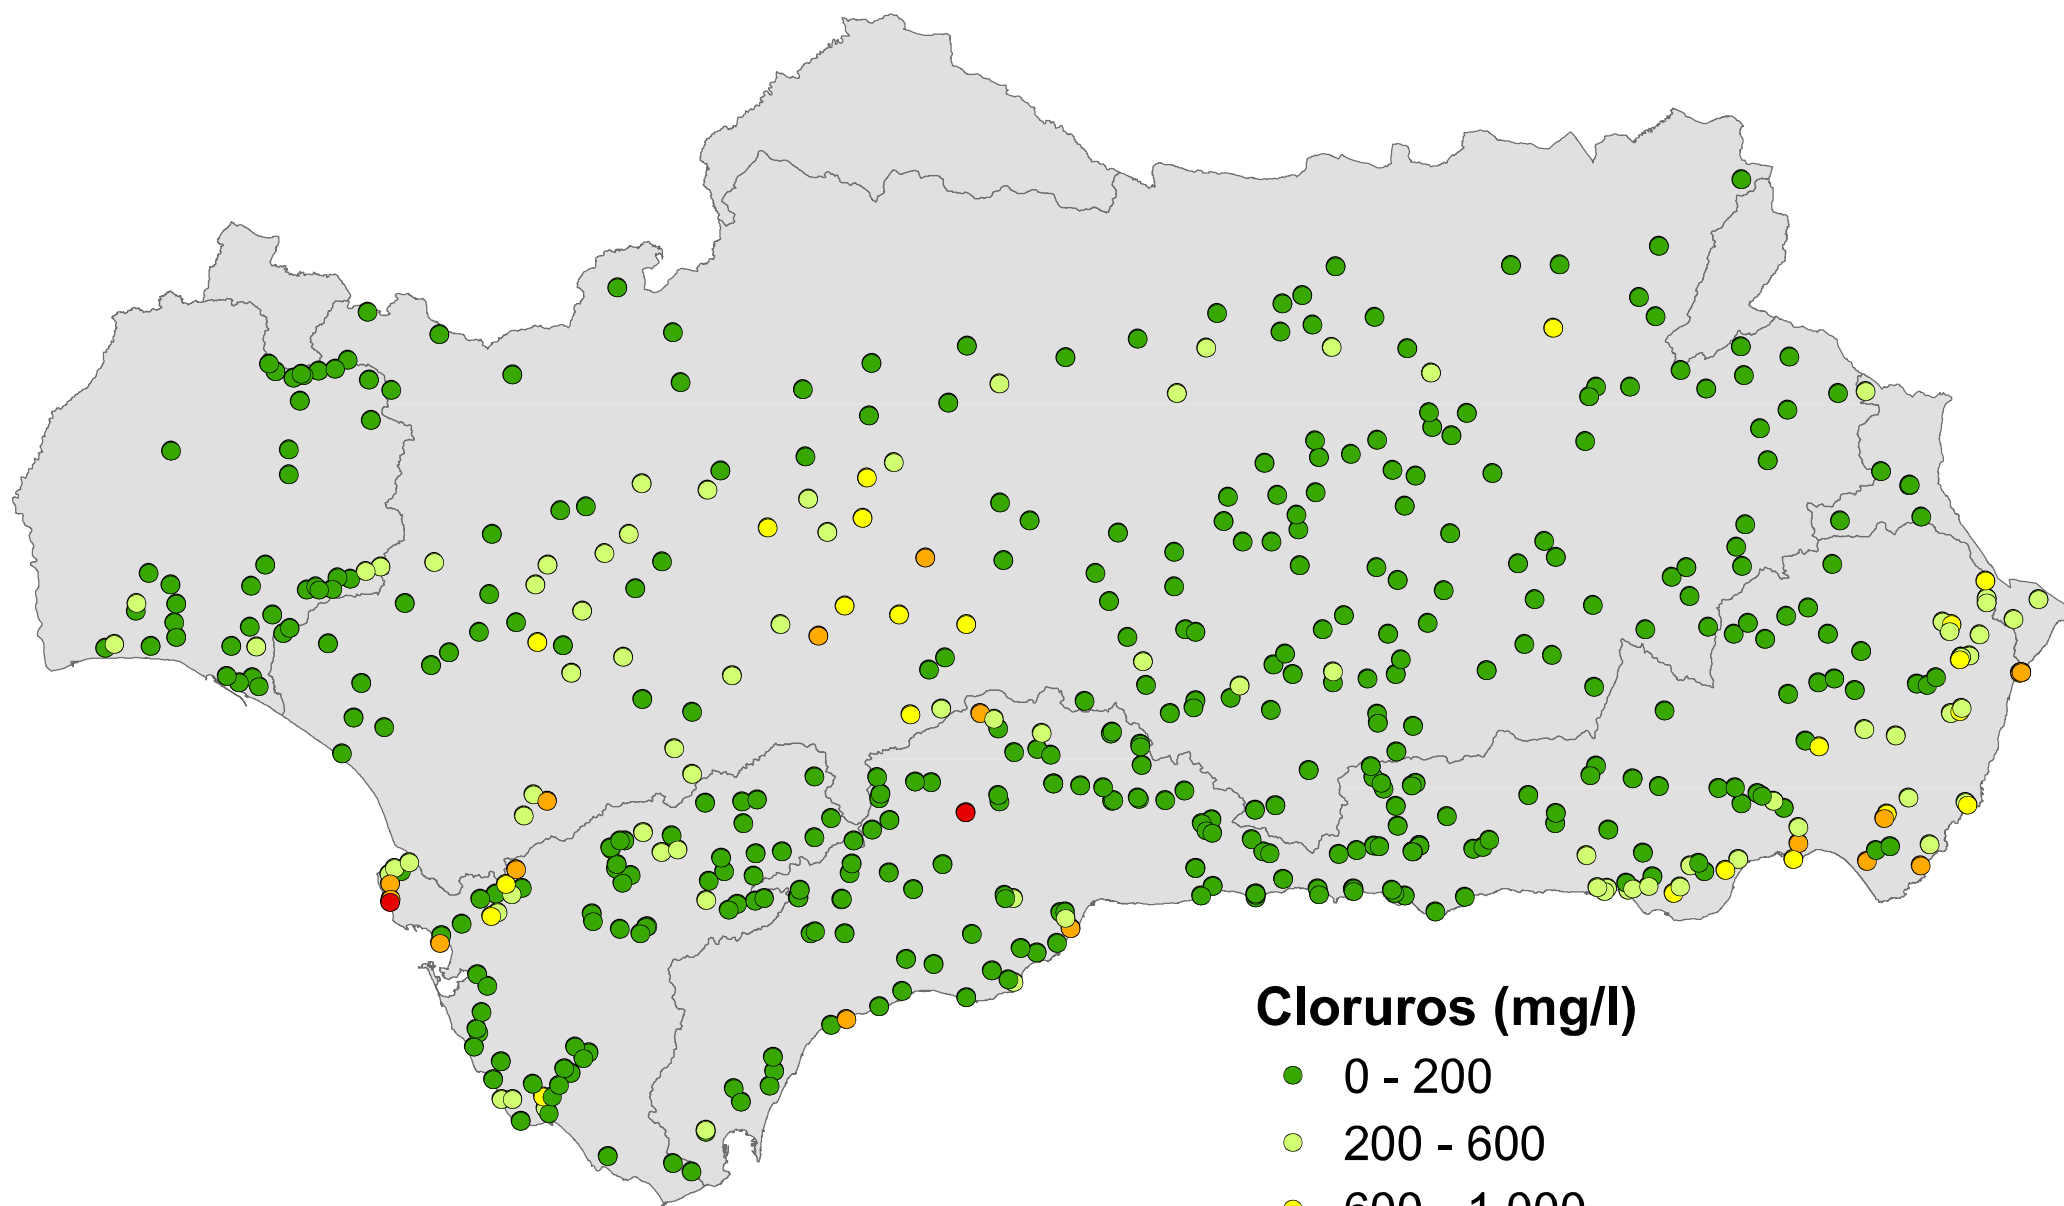

Cloruros (mg/l)

- 0 - 200
- 200 - 600
- 600 - 1.000
- 1.000 - 2.000
- > 2.000