


Tendido Conductores de Tierra - El Gallego

Totales	Tramos Líneas de Tierra	Longitud Lineal (m)	Cantidad de Aluminio	Longitud Total (m)
1	ROT. LINEA 50mm (CU) - TIERRAS EG	1.561,29	16	1.624,61
1	ROT. LINEA 50mm (CU) - TIERRAS EG	1.015,32	16	1.062,26
1	ROT. LINEA 50mm (CU) - TIERRAS EG	1.144,50	16	1.195,32
1	ROT. LINEA 50mm (CU) - TIERRAS EG	341,41	16	368,13
3	Total Líneas de Tierra 50mm (CU) - EG			4.250,32


REV.	BASEADO EN LAYOUT	FECHA	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN	CORPORACIÓN ACCIÓN A EÓLICA S.L.	DATUM:	PROYECTO:	PROYECTISTA	REVISOR	VERIFICADO	VALIDO
1.4					REPOTENCIACION EL GALLEGO	ERS-98	REPOTENCIACION EL GALLEGO	BDG.	D.IND.C.	J.M.P.	M.L.C.C.
1.3					RED DE TIERRAS - ZONA 1	PROTECCIÓN: U.T.M. 30N	TITULO:	BDG.			BDG.
1.1					CÓDIGO ACCIÓN A:	ESCALA: 1:5000	CÓDIGO EXTERNO:	BDG.			BDG.
1.0	PREPARACION/02/21/01	01-12-2022	PARA INFORMACION	EDICIÓN INICIAL	REPOTENCIACION EL GALLEGO			BDG.			BDG.
					CÓDIGO ACCIÓN A:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						
					REPOTENCIACION EL GALLEGO						
					CÓDIGO EXTERNO:						

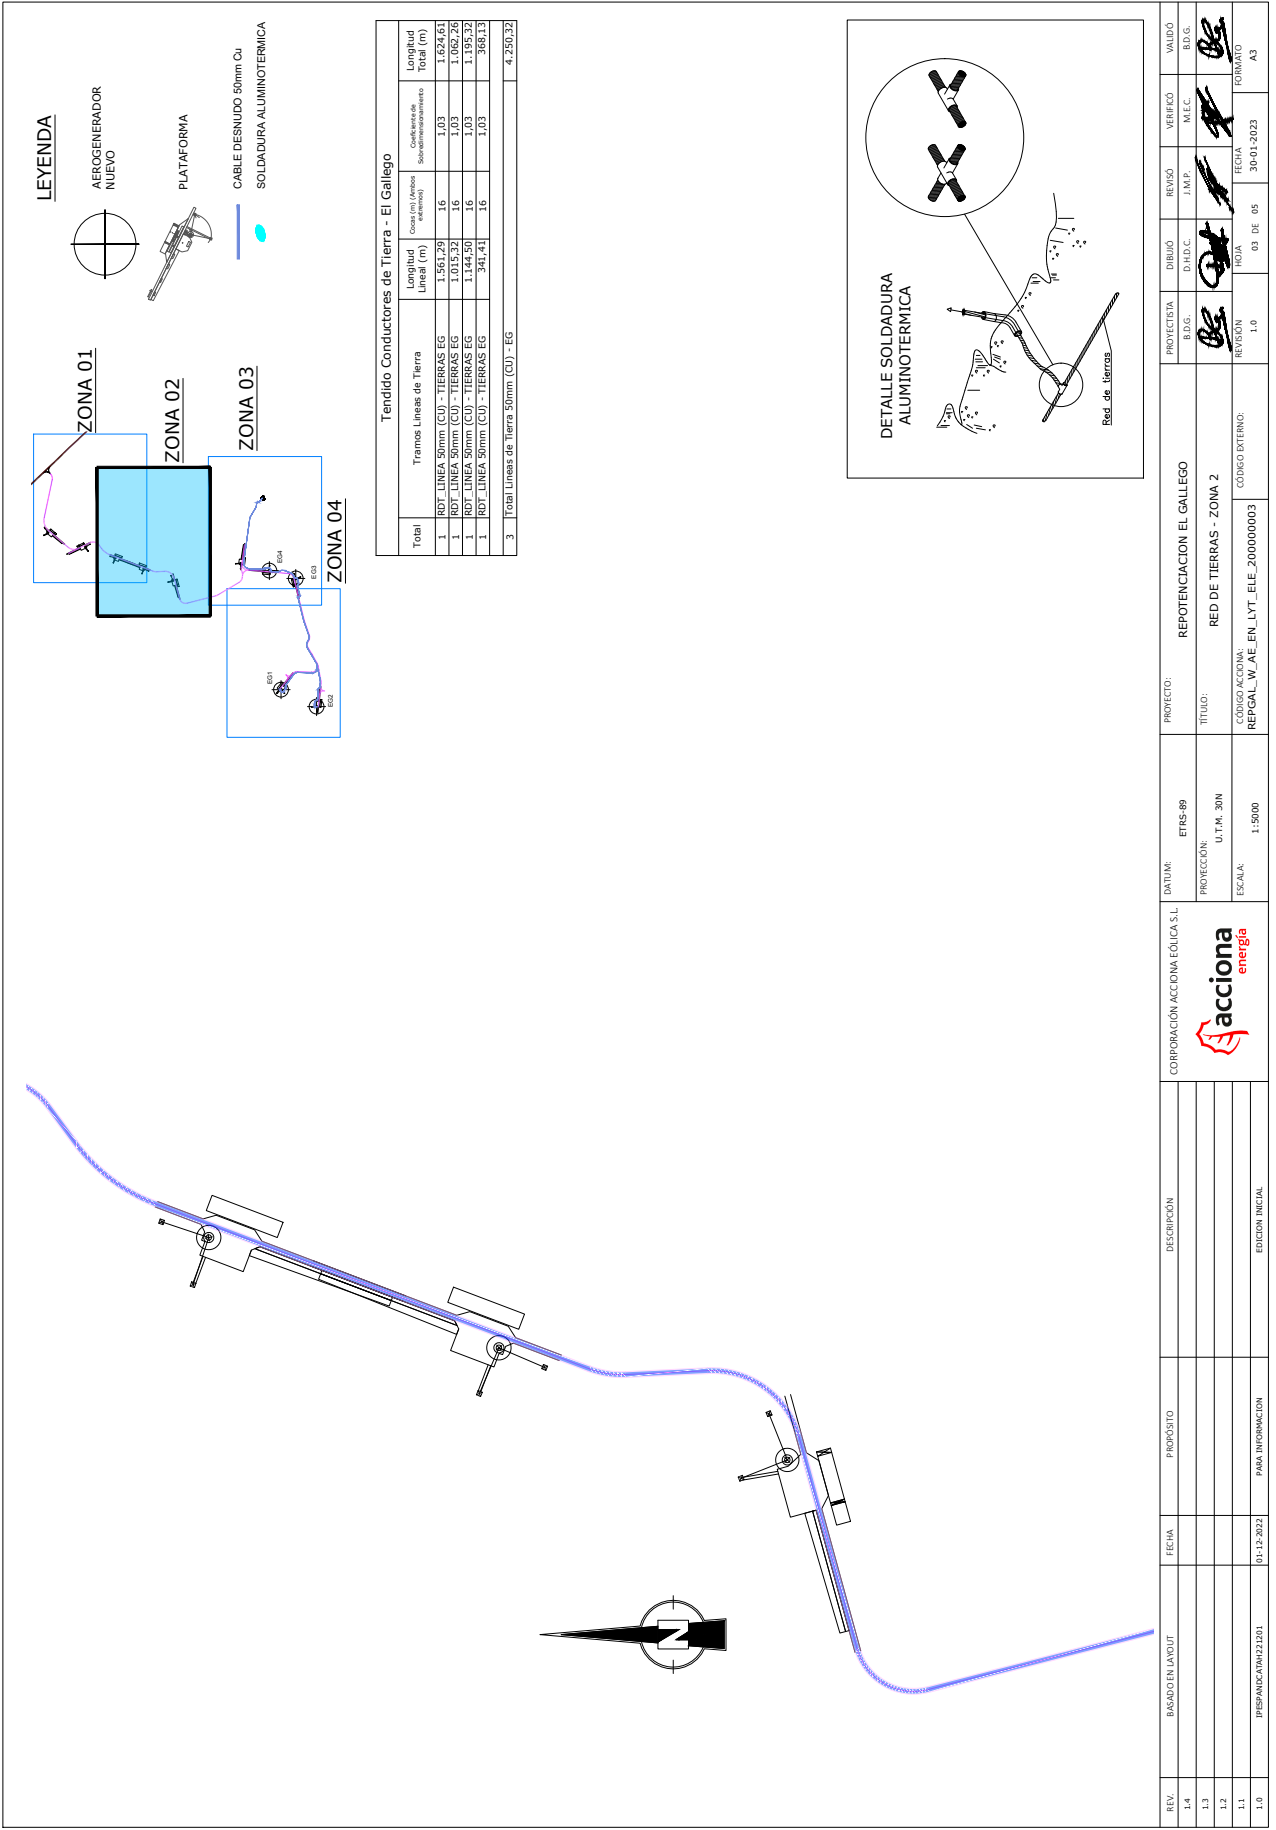

Tendido Conductores de Tierra - El Gallego

Tramos Líneas de Tierra		Longitud Línea (m)	Cosa (m) (Anchura)	Conferencia de Bando (m)	Longitud Total (m)
1	RDY_LINEA_50mm (CU) - TIERRAS EG	1.567,29	16	1,03	1.624,61
1	RDY_LINEA_50mm (CU) - TIERRAS EG	1.332,82	16	1,03	1.401,97
1	RDY_LINEA_50mm (CU) - TIERRAS EG	1.244,55	16	1,03	1.281,57
1	RDY_LINEA_50mm (CU) - TIERRAS EG	341,43	16	1,03	368,43
3	Total Líneas de Tierra 50mm (CU) - EG				4.250,32


REV. 1.4	BASADO EN LAYOUT	FECHA	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CORPORACIÓN ACCIÓN EÓLICA S.L.		PROYECTO:	PROYECTISTA	DIBUJO	REVISO	VERIFICADO	VALIDO
1.3					Energía		REPOTENCIACION EL GALLEGO	BDG.	D.H.D.C.	J.M.P.	M.E.C.	BDG.
1.2					acciona		RED DE TIERRAS - ZONA 2	BDG.	BDG.	BDG.	BDG.	BDG.
1.1					energía		CÓDIGO ACCIÓN EÓLICA:	REVISIÓN	HOJA	FECHA	FORMATO	
1.0	PREPARACION/221001	01-12-2022	PARA INFORMACION	EDICIÓN INICIAL	1:5000		REPASAL_W_AE_EN_LYT_ELE_2000000003	1.0	03 DE 05	30-01-2023	A3	

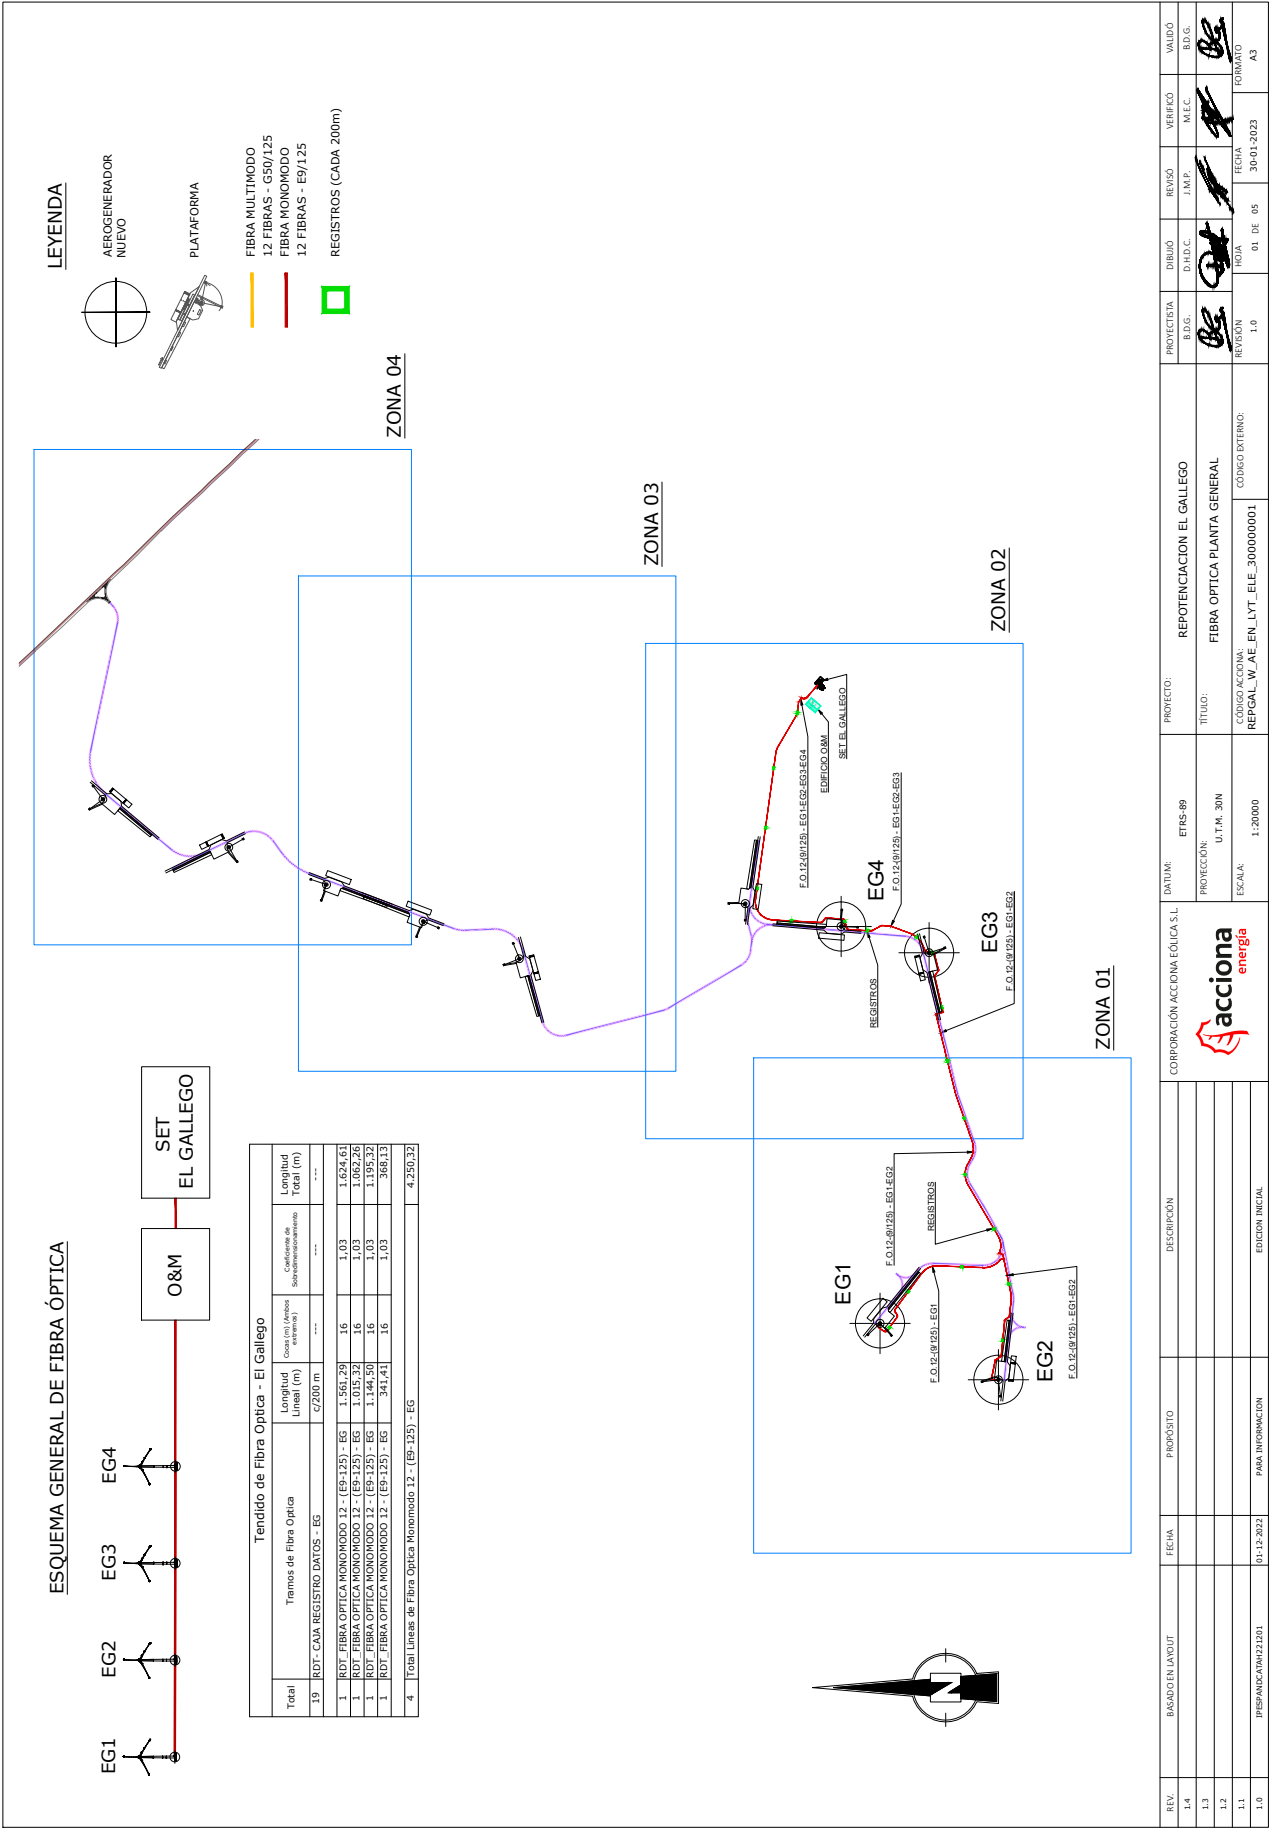


LEYENDA

- AEROGENERADOR NUEVO
- PLATAFORMA
- FIBRA MULTIMODO 12 FIBRAS - G50/125
- FIBRA MONOMODO 12 FIBRAS - E9/125
- REGISTROS (CADA 200m)

REV. 1.0	PREPARACION/221001	01-12-2022	PARA INFORMACION	EDICION INICIAL	DESCRIPCION	CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L	DATA: ERS-99	PROYECTO: REPOTECIACION EL GALLEGO	PROYECTISTA: B.D.G.	PROTECCION: U.T.M. 30N	TITULO: FIBRA OPTICA PLANTA GENERAL	PROYECTISTA: B.D.G.	DIBUJO: B.D.G.	VERIFICADO: M.L.C.C.	VALIDO: B.D.G.
REV. 1.1							ESCALA: 1:20000	CODIGO EXTERNO: REPGAL_W_AE_EN_LYT_ELE_3000000001	REVISION: 1.0	ESCALA: 1:20000	CODIGO EXTERNO: REPGAL_W_AE_EN_LYT_ELE_3000000001	REVISION: 1.0	HOJA: 01 DE 05	FECHA: 30-01-2023	FORMATO: A3

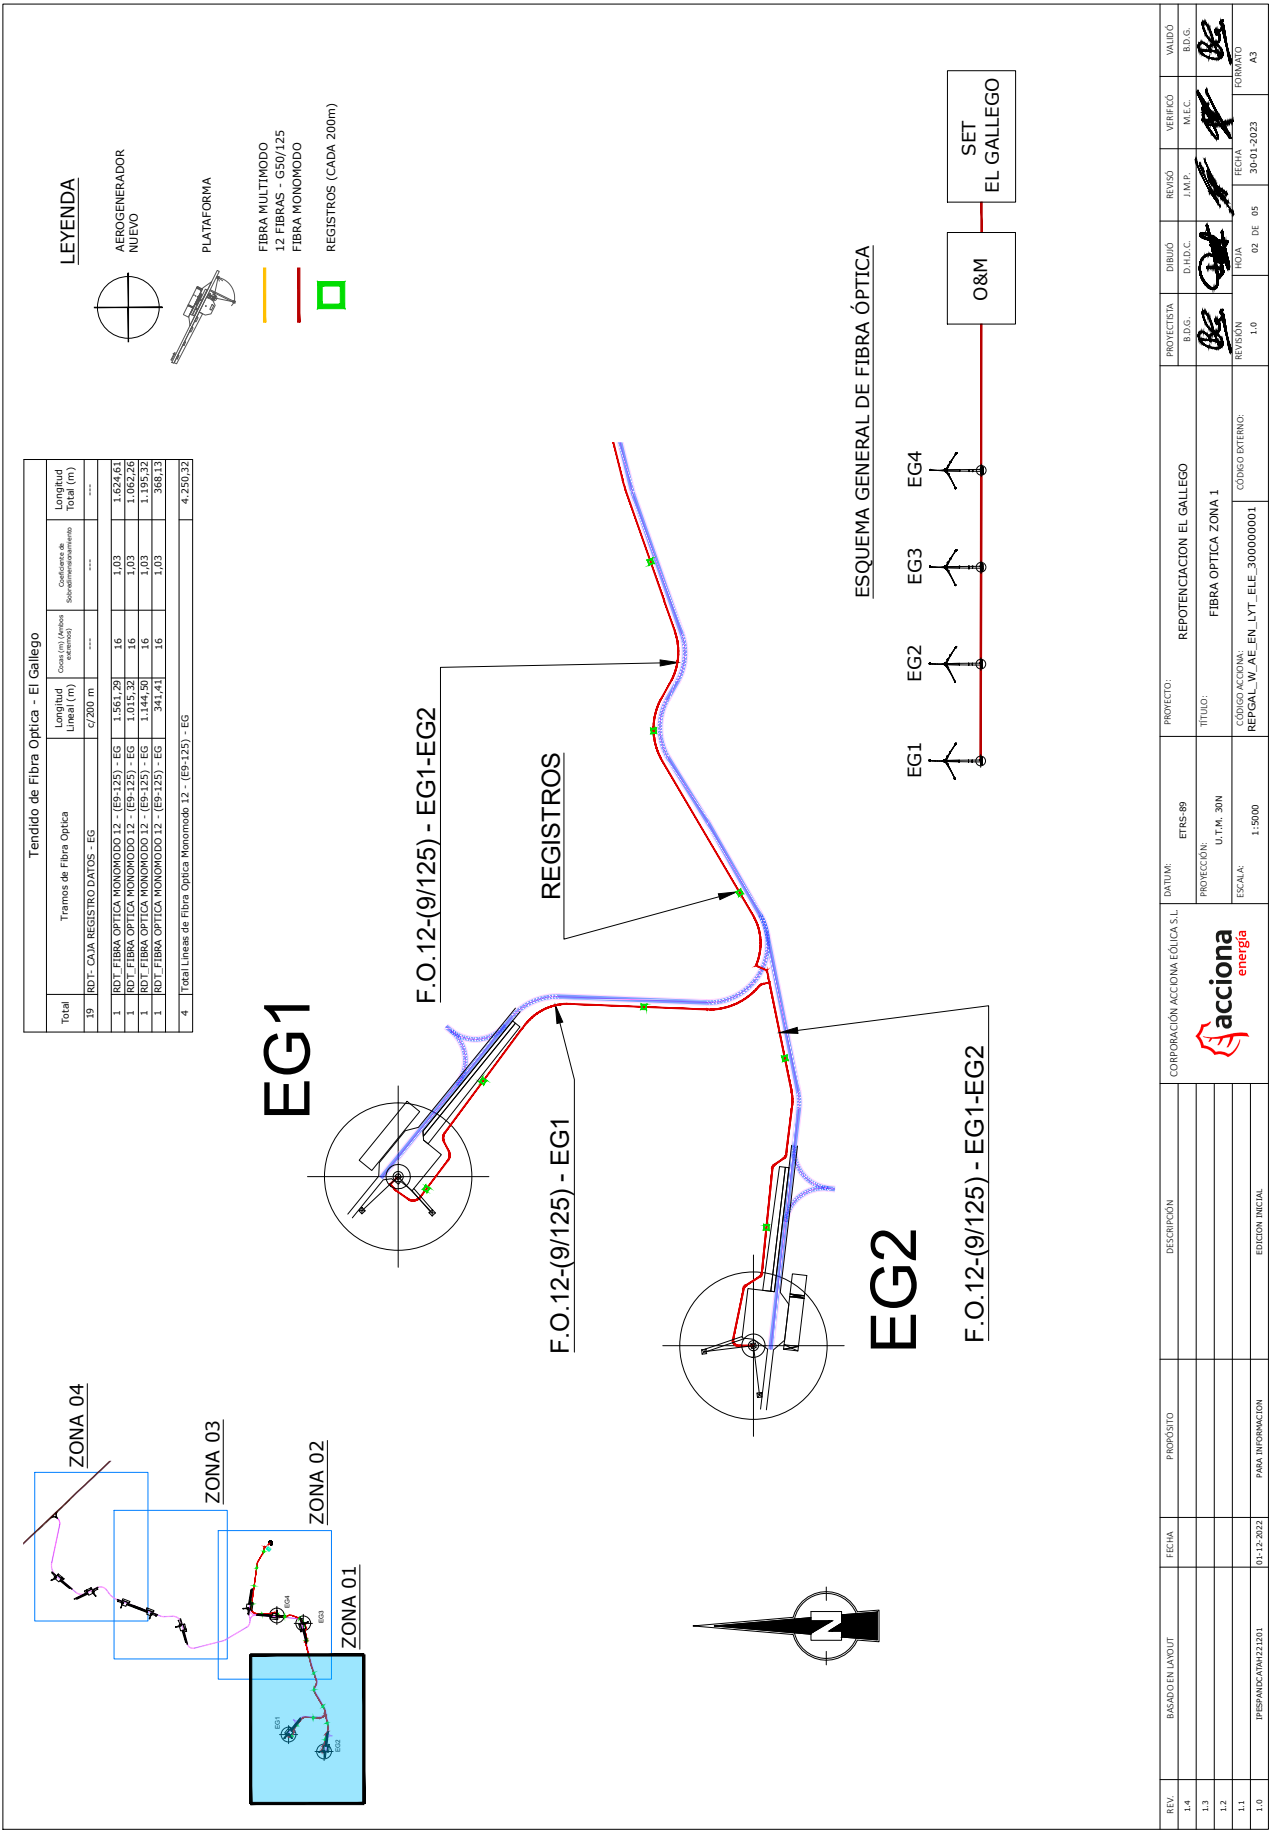


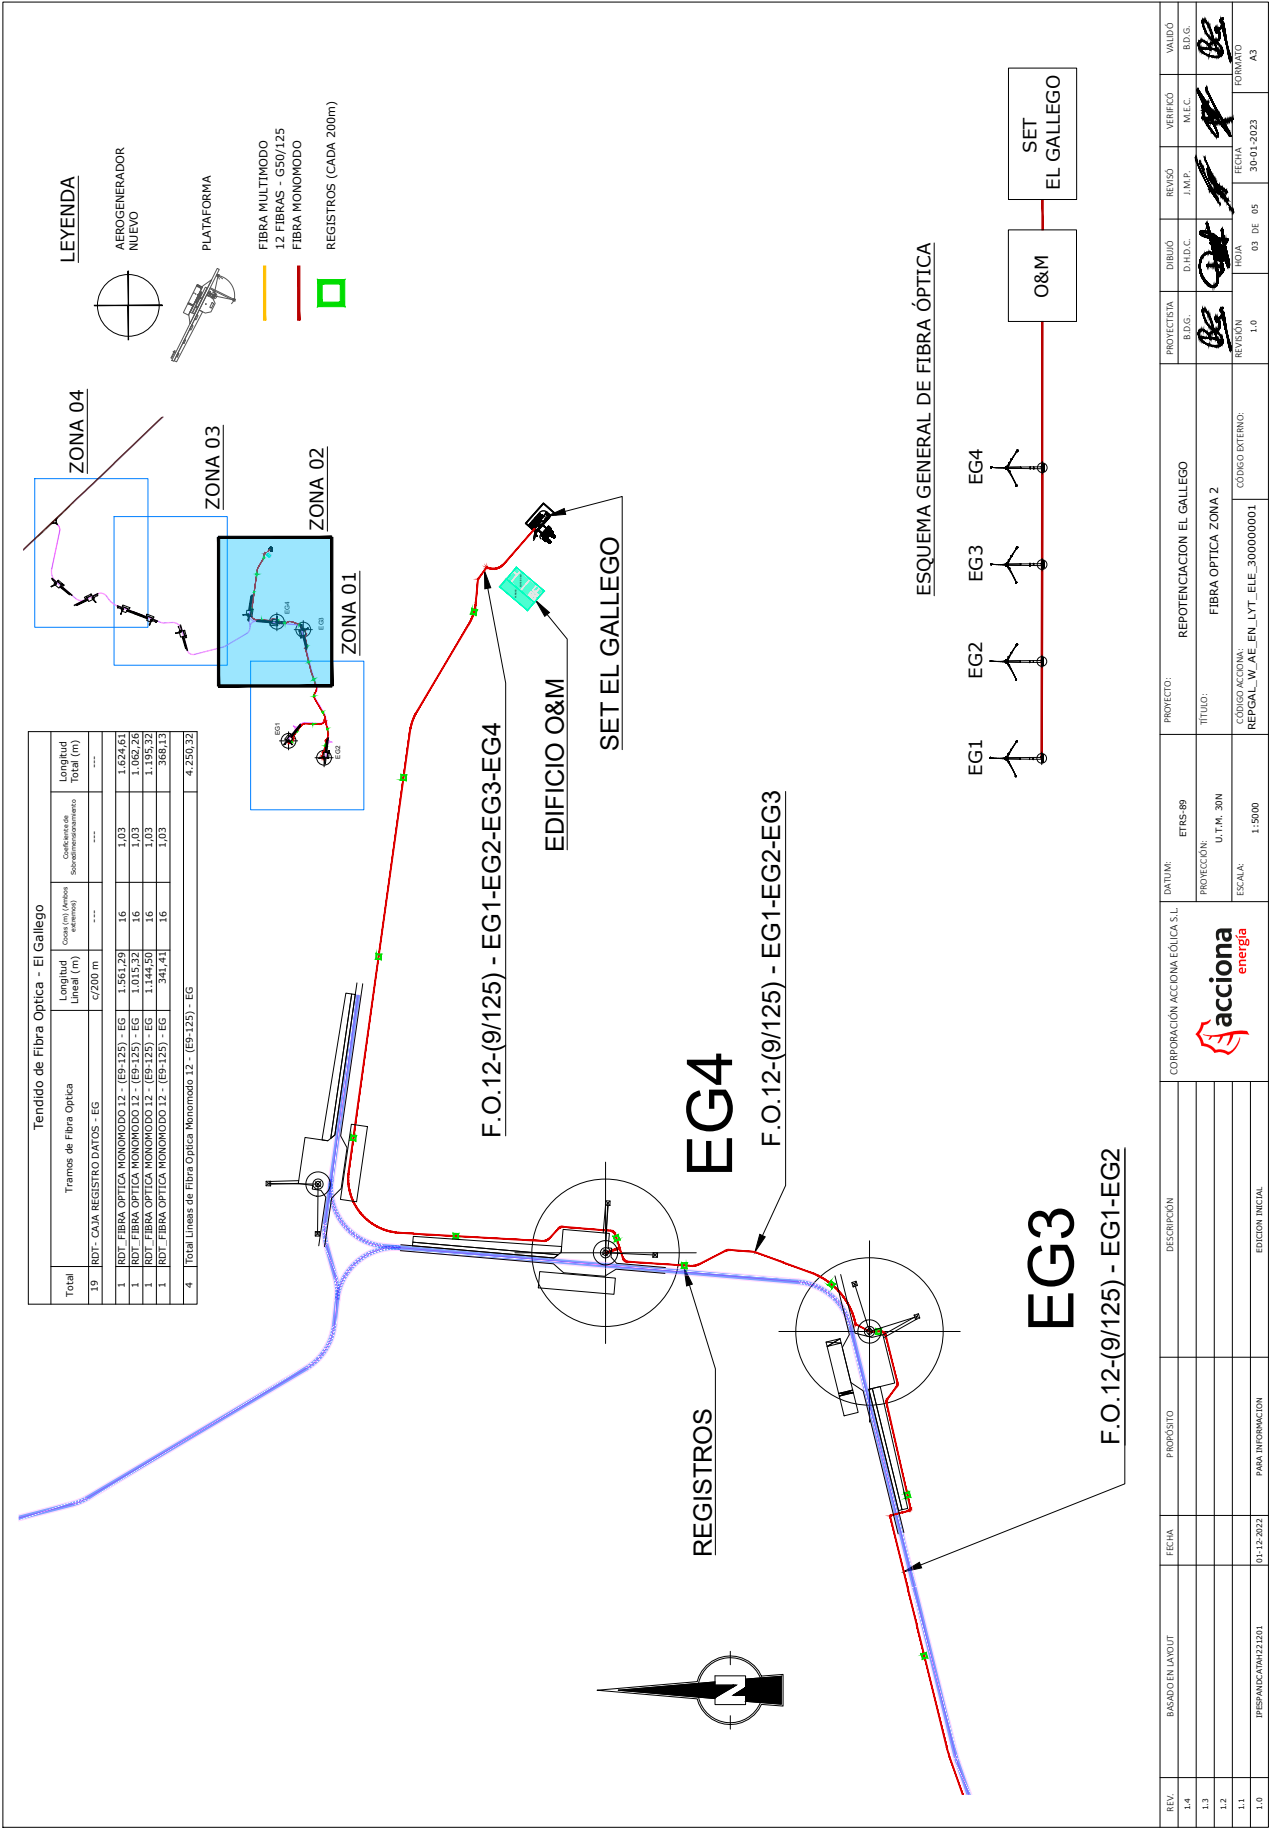


Tendido de Fibra Óptica - El Gallego

Total	Tramos de Fibra Óptica	Longitud Lineal (m)	Cables (m) (Ambos extremos)	Coeficiente de acomodamiento	Longitud Total (m)
19	ROF_CAJA REGISTRO DATOS - EG	6780 m	***	***	***
1	ROF_FIBRA OPTICA MONOMODO 12 - (E9-125) - EG	1.564,29	16	1,03	1.624,61
1	ROF_FIBRA OPTICA MONOMODO 12 - (E9-125) - EG	1.057,27	16	1,03	1.097,76
1	ROF_FIBRA OPTICA MONOMODO 12 - (E9-125) - EG	1.144,50	16	1,03	1.195,32
1	ROF_FIBRA OPTICA MONOMODO 12 - (E9-125) - EG	341,41	16	1,03	368,13
4	Total Líneas de Fibra Óptica Monomodo 12 - (E9-125) - EG				4.285,82

REV.	BASEADO EN LAYOUT	FECHA	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN	CORPORACIÓN ACCIÓN A EÓLICA S.L	DATA:	PROYECTO:	PROYECTISTA	PROYECTISTA	REVISIÓN	REVISOR	VERIFICADO	VALIDO
1.4						ERS-89	REPOTENCIACION EL GALLEGO	BDG.	BDG.		J.M.P.	M.L.C.	BDG.
1.3						PROTECCIÓN: U.T.M. 30N	FIBRA OPTICA ZONA 2						
1.2						ESCALA: 1:5000	CÓDIGO ACCIÓN A: REPASAL_W_AE_EN_LYT_ELE_300000001						
1.1		01-12-2022	PARA INFORMACION	EDICIÓN INICIAL									
1.0	PREPANDICION/22101									1.0	03 DE 05	FECHA: 30-01-2023	FORMATO: A3

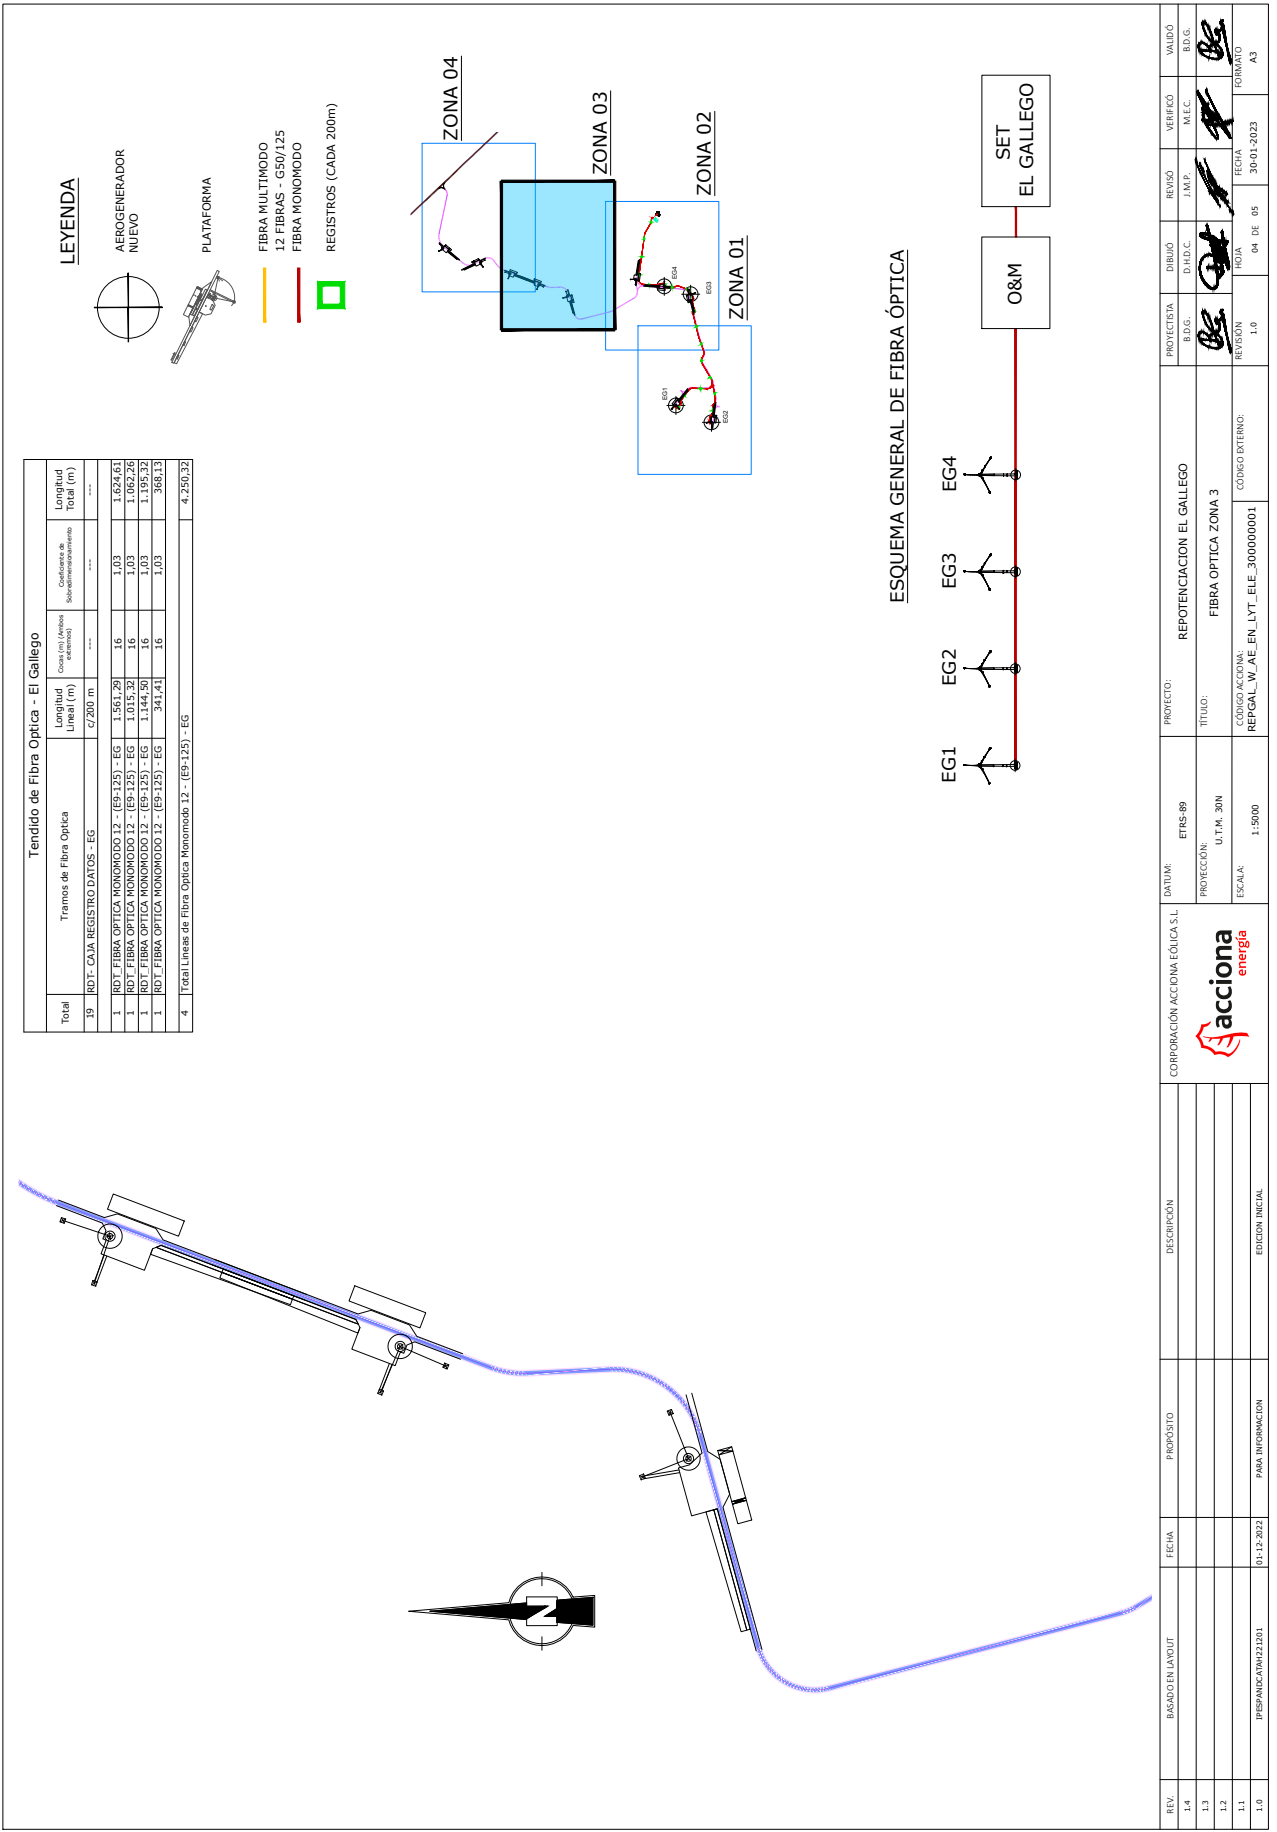

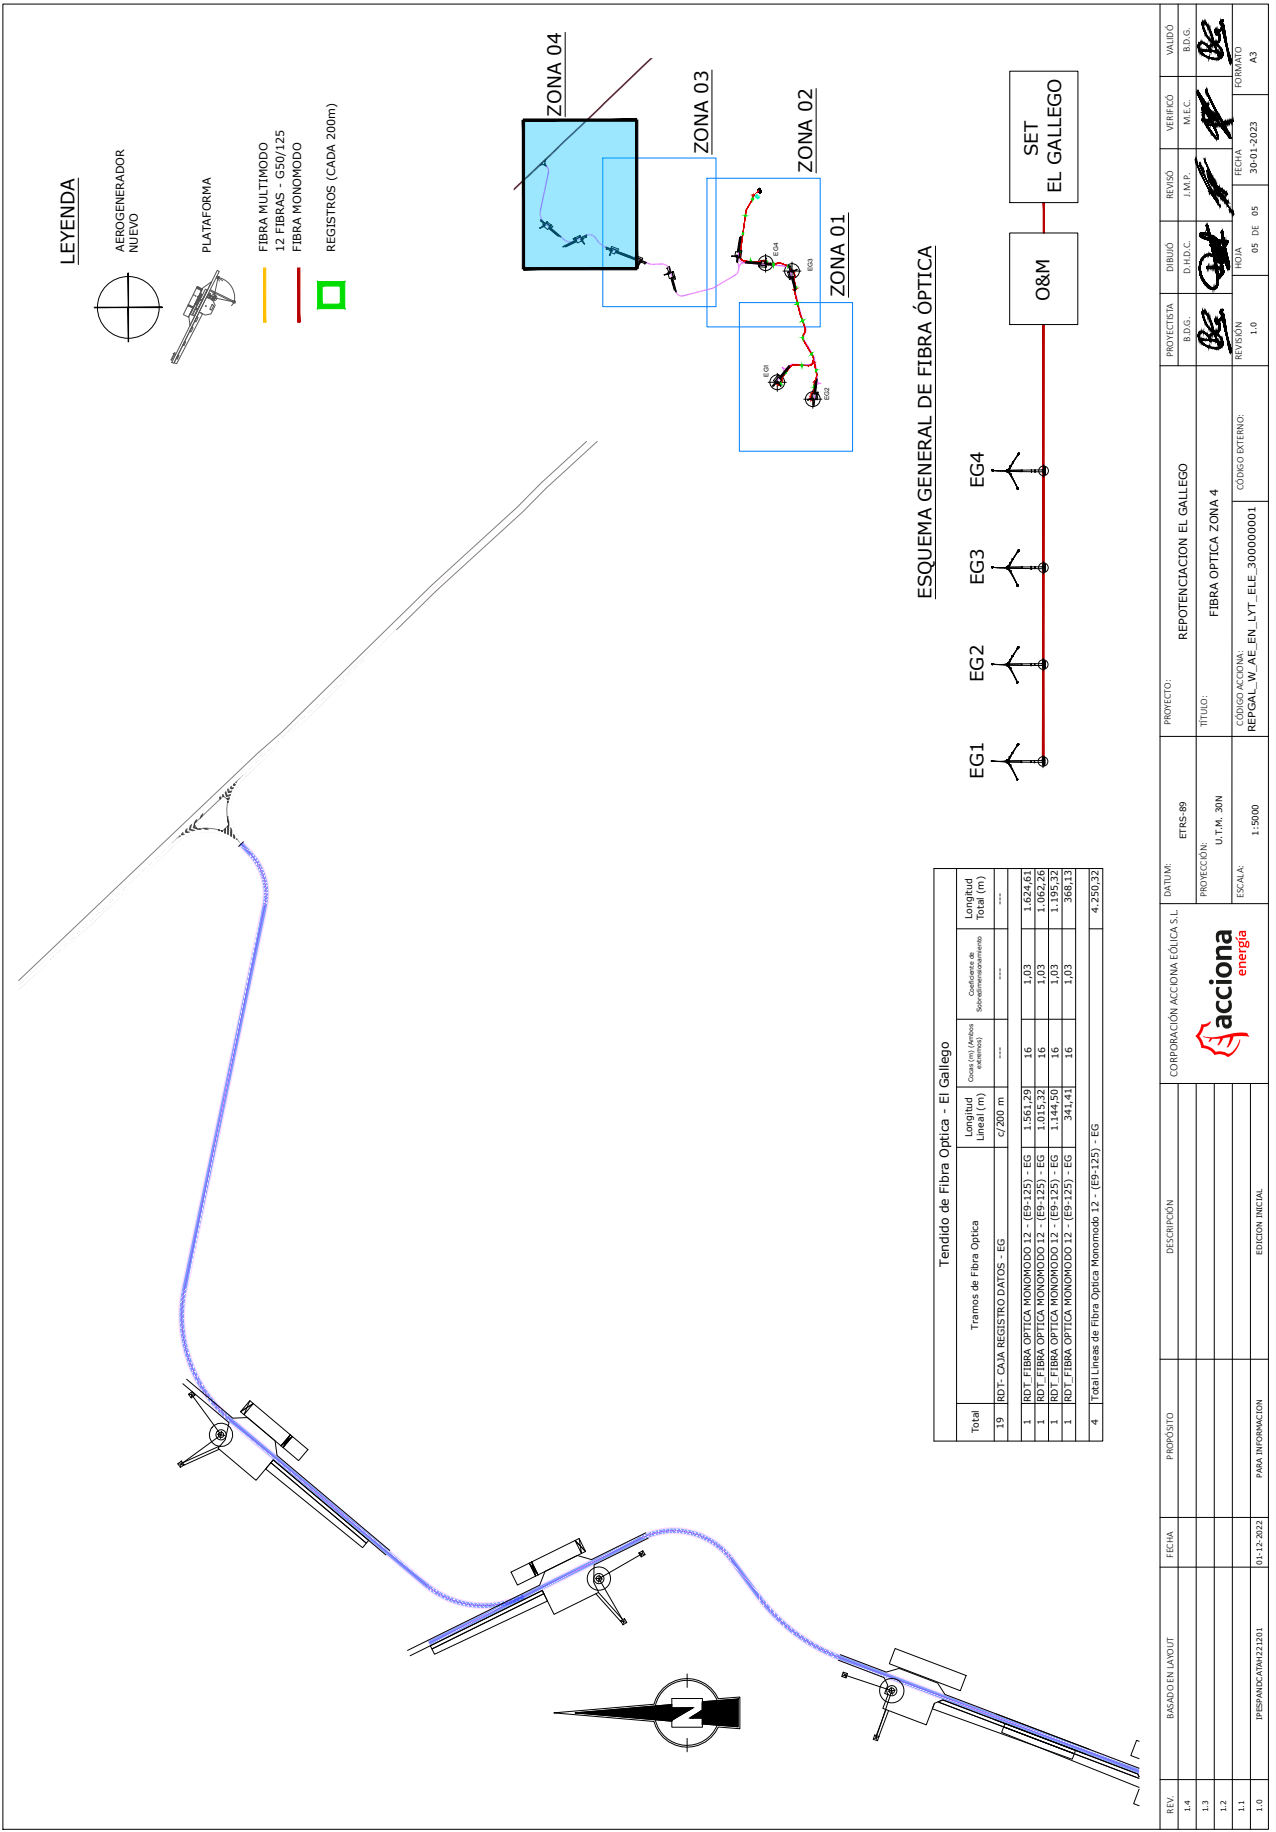

REV. 1.0	PREPAREDACION	FECHA 01-12-2022	PROYECTO: REPOTECACION EL GALLEGO	PROYECTISTA: B.D.G.	PROYECTO: REPOTECACION EL GALLEGO	PROYECTISTA: B.D.G.	VALIDO: B.D.G.
REV. 1.1	PARA INFORMACION		TITULO: FIBRA OPTICA ZONA 4	REVISOR: J.M.P.	TITULO: FIBRA OPTICA ZONA 4	REVISOR: J.M.P.	VALIDO: M.L.C.
REV. 1.2			CODIGO ACCIONA: REPSGAL_W_AE_EN_LYT	INDIA: B.D.G.	CODIGO ACCIONA: REPSGAL_W_AE_EN_LYT	INDIA: B.D.G.	VALIDO: FORMATO
REV. 1.0			ESCALA: 1:5000	REVISION: 1.0	CODIGO EXTERNO: 3001000001	REVISION: 1.0	VALIDO: A3



CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍA S.L.

DESCRIPCIÓN: EDICIÓN INICIAL