

INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓN

1- DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

☐ ¿Solicitar que los datos sean confidenciales?

1.1. DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social	Cordel Wind S.L		
Domicilio Social	Calle Cardenal Marcelo Spínola, 4, 1ºD		
CIF/NIF	B-0693334	C.P	28016
Municipio	Madrid	Provincia	Madrid
☒ Domicilios a efecto de notificación			

1.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre	Cordel Wind y SET Cebadera		
Dirección	Calle Cardenal Marcelo Spínola, 4, 1ºD		
C.P	2806	Municipio	Madrid
Provincia	Madrid	Teléfono	Madrid
☐ Domicilios a efecto de notificación			

Coordenadas aerogeneradores PE Cordel Wind UTM Huso 30 ETRS89		
Aerogenerador	X	Y
COR-1	362.634,00	4.085.791,00
COR-2	363.001,33	4.085.110,41
COR-3	364.770,18	4.085.527,66
COR-4	365.353,49	4.085.874,08
COR-5	365.923,45	4.086.071,59
COR-6	367.816,76	4.088.340,13
COR-7	368.563,27	4.088.394,34

Coordenadas vértices SET Cordel UTM Huso 30 ETRS89		
Vértice	X	Y
A	362.969,72	4.086.342,64
B	362.963,54	4.086.400,91
C	363.030,06	4.086.407,98
D	363.036,25	4.086.349,71

1.3. DATOS REGISTRALES DE LA(S) FINCA(S) EN EL REGISTRO CATASTRAL

Parque eólico Cordel Wind			
Ref. Catastral	Superficie afectada (m²)	Ref. Catastral	Superficie afectada (m²)
T.M Almogía		29102A174002030000MW	16968,76
29011A007000550000ET	105,37	29102A174002620000ME	8622,63
29011A007001750000EB	2711,4	29102A174002690000MB	5278,94
29011A007000710000EE	8867,78	29102A174001890000MR	1619,63

29011A007090140000EL	27,76	29102A174001870000MO	3844,71
29011A007090150000ET	523,55	29102A174001840000MT	2186,68
29011A007000700000EJ	20,27	29102A174001920000MR	1780,08
29011A007090230000ER	251,71	29102A174001880000MK	12121,53
29011A007000760000EW	3320,6	29102A174001860000MM	15824,93
29011A007000750000EH	54,06	29102A174001900000MO	807,49
29011A007090160000EF	978,16	29102A174001910000MK	10,3
29011A009091180000EB	980,37	29102A174001820000MP	122,13
29011A009091200000EA	285,07	29102A174001810000MQ	4169,4
29011A007001800000EG	152,57	29102A174001780000MQ	1639,76
29011A009016040000EH	593,75	29102A174001750000MB	25,22
29011A009016050000EW	457,77	29102A174001740000MA	236,57
29011A009091780000EU	2917,64	29102A174003270000MU	792,3
29011A007001780000EQ	269,9	29102A174001700000MZ	591,4
29011A007000790000EY	103,67	29102A174001690000MH	404,1
29011A007090240000ED	22,47	29102A174001650000ME	583,98
29011A009002810000ES	3640,01	29102A174002870000MD	162,34
29011A009002750000EI	14,91	29102A174001610000MD	955,29
29011A009002720000ER	1087,04	29102A174001580000MD	217,05
29011A009006200000EO	61,07	29102A174001540000MM	284,27
29011A009006210000EK	4040,29	29102A174001490000MT	276,77
29011A009091300000ET	4382,2	29102A174001510000ML	421,18
29011A009003030000ED	1640,71	29102A174001520000MT	105,71
29011A009006040000EA	4627,34	29102A174001480000ML	331,67
29011A009091280000EF	189,99	29102A174003370000MQ	157,88
29011A009090400000EK	83,48	29102A174001430000MB	111,37
29011A009006020000EH	8,49	29102A174001450000MG	844,09
29011A009005990000EZ	350,75	29102A174001420000MA	320,32
29011A009090380000ER	140,93	29102A174003150000MK	178,9
29011A009005970000EE	785,07	29102A174001370000MH	463,82
29011A009006000000EZ	623,17	29102A174001320000MJ	1110,44
29011A009005950000EI	465,31	29102A174001340000MS	232,67
29011A009006010000EU	332,19	29102A174003350000MY	478,87
29011A009006710000EA	197,88	29102A174090130000MP	3036,15
29011A009006680000EA	620,12	29102A174001300000MX	686,12
29011A009091320000EM	1003,59	29102A174000150000MY	578,42
29011A009006720000EB	206,66	29102A174001260000MD	968,32
29011A009006740000EG	80,73	29102A174000160000MG	997,7
29011A009091330000EO	265,32	29102A174000170000MQ	2,18
29011A009006620000EE	276,4	29102A174090120000MQ	1551,72
29011A009006630000ES	269,13	29102A174000180000MP	1337,51
29011A009006760000EP	2064,91	29102A173001150000MK	0,09
29011A009006770000EL	131,67	29102A174090150000MT	172,44
29011A009006810000ET	566,92	29102A175002920000MM	952,91

29011A009006820000EF	523,97	29102A175002910000MF	1312,32
29011A009006870000ED	17,21	29102A175004150000MF	1400,48
29011A009006880000EX	90,2	29102A175002890000MM	1742,61
29011A009090790000ES	53,69	29102A175002470000MY	2658,4
29011A009091790000EH	29,15	29102A175002850000MP	44,01
29011A009006950000ES	279,87	29102A175002490000MQ	1561,08
29011A009006910000EX	167,74	29102A175002480000MG	13,1
29011A009006920000EI	238,65	29102A175002500000MY	376,01
29011A009006970000EU	536,97	29102A175002510000MG	1072,91
29011A009007040000EG	1864,97	29102A175001890000ML	1067,34
29011A009007060000EP	121,53	29102A175001900000MQ	1222,46
29011A009091430000EE	189,83	29102A175001930000MT	1730,08
29011A009090680000EO	313,18	29102A175001950000MM	1770,59
29011A009090730000ER	3,97	29102A175001970000MK	7814,81
29011A009090700000EM	187,43	29102A175001990000MD	8894,22
29011A009091470000EH	284,93	29102A175002000000MD	6577,11
29011A009091020000EK	125,62	29102A175002010000MX	6161,53
29011A009007120000EF	1032,67	29102A175002410000MZ	920,5
29011A009007100000EL	380,39	29102A175002420000MU	1187,47
29011A009007070000EL	35,37	29102A175002440000MW	233,53
29011A009007130000EM	300,98	29102A175001860000MG	973,17
29011A009007170000ED	645,44	29102A175001850000MY	1062,43
29011A009007210000EX	606,87	29102A175001840000MB	545,68
29011A009007190000EI	292,84	29102A175001810000MH	6,18
29011A009007270000EU	173,39	29102A175001870000MQ	5548,85
29011A009007300000EU	1585,7	29102A175001910000MP	622,95
29011A009007310000EH	409,7	29102A175001800000MU	1367,95
29011A009015210000EL	825,36	29102A175090120000MH	1679,6
29011A009009230000EW	42,7	29102A175001820000MW	6854,43
29011A009007360000EG	1781,93	29102A175001780000MH	1674,36
29011A009015380000EU	1327,24	29102A175001760000MZ	959,42
29011A009009170000EZ	231,57	29102A175001750000MS	1091,12
29011A009091620000ET	905,65	29102A175001710000MX	5024,24
29011A009016110000EY	648,38	29102A175001690000MI	4567,44
29011A009009050000EO	1244,56	29102A175001660000MR	8222,59
T.M Villanueva de la Concepción		29102A175001630000MM	2086,36
29102A163090100000MQ	2590,1	29102A175001610000MT	828,22
29102A163000710000MZ	0,01	29102A175002540000ML	3669,83
29102A163000760000MB	345,83	29102A175001670000MD	5151,6
29102A163001280000ME	497,06	29102A175001680000MX	9133,02
29102A163000650000MJ	196,8	29102A175001730000MJ	506,02
29102A163000590000MD	6,28	29102A175001770000MU	85,85
29102A163001340000MU	278,07	29102A175001830000MA	3401,71

29102A163001270000MJ	291,39	29102A175000960000MT	2512,74
29102A163001350000MH	81,36	29102A175000900000MB	611,57
29102A163001380000MB	47,89	29102A175000920000MG	1323,41
29102A163001310000ME	212,35	29102A175000940000MP	2636,07
29102A163001410000MB	265,59	29102A175000970000MF	2337,03
29102A163001360000MW	97,64	29102A175000880000MY	881,38
29102A163001320000MS	83,17	29102A175000980000MM	983,36
29102A163001370000MA	109,81	29102A175000950000ML	1478,52
29102A163001430000MG	123,3	29102A175000950000ML	1478,52
29102A163001400000MA	380,78	T.M Antequera	
29102A163001390000MY	463,02	29015A175000620000TP	1924,08
29102A163001330000MZ	159,08	29015A175000630000TL	173,8
29102A163001680000MW	13373,79	29015A175000610000TQ	3018,91
29102A163001250000MX	41191,69	29015A175001070000TE	13,76
29102A163001830000MF	42705,84	29015A175000540000TA	68,13
29102A174002250000MI	62,33	29015A175090180000TQ	2786,58
29102A174090160000MF	146,15	29015A175000500000TZ	162,9
29102A174002340000MH	6360,48	29015A175004250000TI	2757,41
29102A174090020000MU	254,9	29015A175000520000TH	614,24
29102A174002390000MG	5285,5	29015A175000470000TZ	44,62
29102A174090110000MG	394,91	29015A175000350000TO	610,34
29102A174002440000MP	5498,63	29015A175000410000TD	802,72
29102A174002450000ML	6731,4	29015A175000390000TX	483,76
29102A174002510000MM	23858,41	29015A175000400000TR	1326,66
29102A174002520000MO	5743,1	29015A175000340000TM	861,27
29102A174003250000MS	20,48	29015A175000360000TK	215,14
29102A174002480000MM	3922,93	29015A175000380000TD	284,31
29102A174002500000MF	432,29	29015A175000330000TF	820,57
29102A174002540000MR	6581,71	29015A175000320000TT	288,98
29102A174002530000MK	918,06	29015A175000300000TP	1380,87
29102A174003330000MA	1124,79	29015A175090150000TB	162,27
29102A174003320000MW	3,95	29015A175000050000TR	2901,04
29102A174002560000MX	1615,91	29015A175000070000TX	1300,22
29102A174002570000MI	3224,45	29015A175000200000TH	1377,35
29102A174002600000MI	3752,28	29015A175000080000TI	1354,67
29102A174002580000MJ	14873,87	29015A175000090000TJ	127,81
29102A174002610000MJ	430,74	29015A170090270000TE	58,98

Subestación Cordel 30/132 kV			
Ref Catastral	Superficie afectada (m²)	Ref Catastral	Superficie afectada (m²)
T.M Villanueva de la Concepción		29102A163000810000MG	3447,7
29102A164090420000MH	13,08	29102A163000860000MF	91,02
29102A162090230000MU	162,76	29102A163090090000ML	138,23
29102A163090100000MQ	2613,78	29102A163000840000ML	636,62
29102A163001010000MZ	257,7	29102A163000780000MG	2,5
29102A163090080000MP	109,63	29102A163000800000MY	527,66
29102A163000030000MS	10,52	29102A163000770000MY	495,31
29102A163000040000MZ	821,68	29102A163000750000MA	205,48
29102A163000930000MR	227,68	29102A163000700000MS	499,92
29102A163000850000MT	1907,25	29102A163000710000MZ	1330,69
29102A163000050000MU	679,27	29102A163000760000MB	4866,63
29102A163000820000MQ	1376,57	29102A163001280000ME	1528,3

1.4. OTROS DATOS DE LA INSTALACIÓN

Descripción de la instalación		Parque eólico	
Descripción de la actividad (Tabla 6 RD 833/1988)		A173(2)	
Procesos desarrollados (Tabla 7 RD 833/1988)		B0005 / B2309 / B2311 / B9703	
NIRI	En tramitación	CNAE	3518
Nº de productor de RP	En tramitación	Superficie Gestión de Residuo (m²)	PE SET 1.035 1.035
Año de comienzo	-	Año de finalización	-
Potencia instalada	43,4	Superficie ocupada	53,24
Red de drenaje	No	Red de saneamiento	No
N.º de empleados	20	Estado actual de la instalación	En tramitación

1.5. PRINCIPALES REFORMAS O AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES

☐ Si ☒ No

Año de finalización	-
Descripción	-

1.6. DERRAMES O FUGAS QUE PUEDAN HABER AFECTADO AL SUELO

☐ Si ☒ No

Letra:	-	Año:	-
Sustancia:	-		
Sup. Presumiblemente afectada:	-	Volumen vertido:	-

1.7. REGISTRO DE DENUNCIAS O QUEJAS

☐ Si ☒ No

Fecha	-
Descripción	-

1.8. LA INSTALACIÓN DISPONE DE:

Controles analíticos en aguas subterráneas	No		
Controles analíticos en aguas superficiales	No		
Sistema de gestión medioambiental	En tramitación	Año de implantación	-
Plan de emergencia interior	En tramitación	Año de implantación	-

1.9. PLANO(S) DE LAS INSTALACIONES

Nº Plano	Nombre de archivo y extensión	Descripción
01	01_PE_Cordel_Gestión_RCD_Planta_General	Proyección del proyecto Cordel Wind
02	02_PE_Cordel_Gestión_RCD_Planta_Detalle	Plano detalle del área de almacenamiento de residuos
03	03_SET_Cordel_Gestión_RCD_Planta_General	Proyección del proyecto Cordel Wind
04	04_SET_Cordel_Gestión_RD_Planta_Detalle	Plano detalle del área de almacenamiento de residuos

1.10. DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL INFORME PRELIMINAR

Nombre y apellidos	Antonio Arturo Sieira Mucientes	DNI	50.826.695 F
Cargo	Apoderado	Autorizado por (*)	-
Teléfono	910 059 775	Correo electrónico	tajo@ignisenergia.es

(*) Rellenar en caso de no coincidir con el titular de la instalación, especificando en el campo cargo en qué condición realiza la cumplimentación (representante legal, poder notarial, escritura etc.)

En Sevilla a 14 de junio de 2023

2- MATERIAS CONSUMIDAS (PRIMAS, SECUNDARIAS Y AUXILIARES) DE CARÁCTER PELIGROSO

Características del residuo	
Denominación	Aceites usados
Naturaleza	Orgánica
Cantidad anual consumida	Volumen 0,5 m ³ Peso 0,5 T
Estado	Líquido
Almacenamiento	
Tipo de depósito	Sobreelevado por algún elemento estructural
Capacidad total almacenada	1t Nº deposito 1
Sistema contra la corrosión exterior	Materiales resistentes a la corrosión
Cubeto de retención	☒ Si ☐ No Tipo: Con fondo impermeabilizado
Sistema de recogida	☒ Si ☐ No Tipo: Recogida manual con absorbentes
Acceso al recinto de almacenamiento	Vallado
Sistema de control de acceso	☐ Si ☒ No

3- RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Características del residuo	
Denominación	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o contaminados por ellas
Código LER	15 01 10
Cantidad anual generada	Volumen 0,10 m ³ Peso 0,10 T
Fecha de la primera declaración de residuos realizada	-
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado
Almacenamiento	
Superficie ocupada por el almacenamiento	1 m ²
Altura	1 m
Volumen	1 m ³
Pavimentación	☒ Si ☐ No Tipo: Hormigón
Cubiertas	☒ Si ☐ No Tipo: Totalmente cubierto
Formas de presentación del material	Envase original en Big-bag
Acceso al recinto de almacenamiento	Vallado
Elemento de separación respecto a otras materias por incompatibilidad	☒ Si ☐ No Tipo: Espacio libre
Controles para la detección de fugas o derrames	

Aguas subterráneas	☐ Si ☒ No
Aguas superficiales	☐ Si ☒ No
Inspección Visual	☒ Si ☐ No
Detección de Gases	☐ Si ☒ No
Gestión de sustancias vertidas	Gestión como residuo
Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación	☒ Si ☐ No Descripción: Bandeja metálica estanca donde se colocan los bidones, así como mantas absorbentes
Medio de transporte del producto a punto de aplicación	Recipientes móviles

Características del residuo	
Denominación	Absorbentes contaminados
Código LER	15 02 02
Cantidad anual generada	Volumen 0,40 m ³ Peso 0,40 T
Fecha de la primera declaración de residuos realizada	-
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado
Almacenamiento	
Superficie ocupada por el almacenamiento	1 m ²
Altura	1 m
Volumen	1 m ³
Pavimentación	☒ Si ☐ No Tipo: Hormigón
Cubiertas	☒ Si ☐ No Tipo: Totalmente cubierto
Formas de presentación del material	Envase original en Big-bag
Acceso al recinto de almacenamiento	Vallado
Elemento de separación respecto a otras materias por incompatibilidad	☒ Si ☐ No Tipo: Espacio libre
Controles para la detección de fugas o derrames	
Aguas subterráneas	☐ Si ☒ No
Aguas superficiales	☐ Si ☒ No
Inspección Visual	☒ Si ☐ No
Detección de Gases	☐ Si ☒ No
Gestión de sustancias vertidas	Gestión como residuo
Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación	☒ Si ☐ No Descripción: Bandeja metálica estanca donde se colocan los bidones, así como mantas absorbentes
Medio de transporte del producto a punto de aplicación	Recipientes móviles

Características del residuo	
Denominación	Tierras y piedras que contienen SP's
Código LER	17 05 03
Cantidad anual generada	Volumen 0,80 m ³ Peso 0,80 T
Fecha de la primera declaración de residuos realizada	-
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado
Almacenamiento	
Superficie ocupada por el almacenamiento	1 m ²
Altura	1 m
Volumen	1 m ³
Pavimentación	☒ Si ☐ No Tipo: Hormigón
Cubiertas	☒ Si ☐ No Tipo: Totalmente cubierto
Formas de presentación del material	Envase original en Big-bag
Acceso al recinto de almacenamiento	Vallado
Elemento de separación respecto a otras materias por incompatibilidad	☒ Si ☐ No Tipo: Espacio libre
Controles para la detección de fugas o derrames	
Aguas subterráneas	☐ Si ☒ No
Aguas superficiales	☐ Si ☒ No
Inspección Visual	☒ Si ☐ No
Detección de Gases	☐ Si ☒ No
Gestión de sustancias vertidas	Gestión como residuo
Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación	☒ Si ☐ No Descripción: Bandeja metálica estanca donde se colocan los bidones, así como mantas absorbentes
Medio de transporte del producto a punto de aplicación	Recipientes móviles

4- ÁREAS PRODUCTIVAS



Red de drenaje con salida hacia separador de aceites y grasas por densidad	☐ Si ☒ No	-
Elementos constructivos de protección del suelo	Pavimento	☒ Si ☐ No Hormigón
	Cubierta	☐ Si ☒ No

5- ACTIVIDADES HISTÓRICAS

☐ Si

☒ No

Nombre	-				
CNAE	-	Año inicio	-	Año fin	-
Observaciones	-				

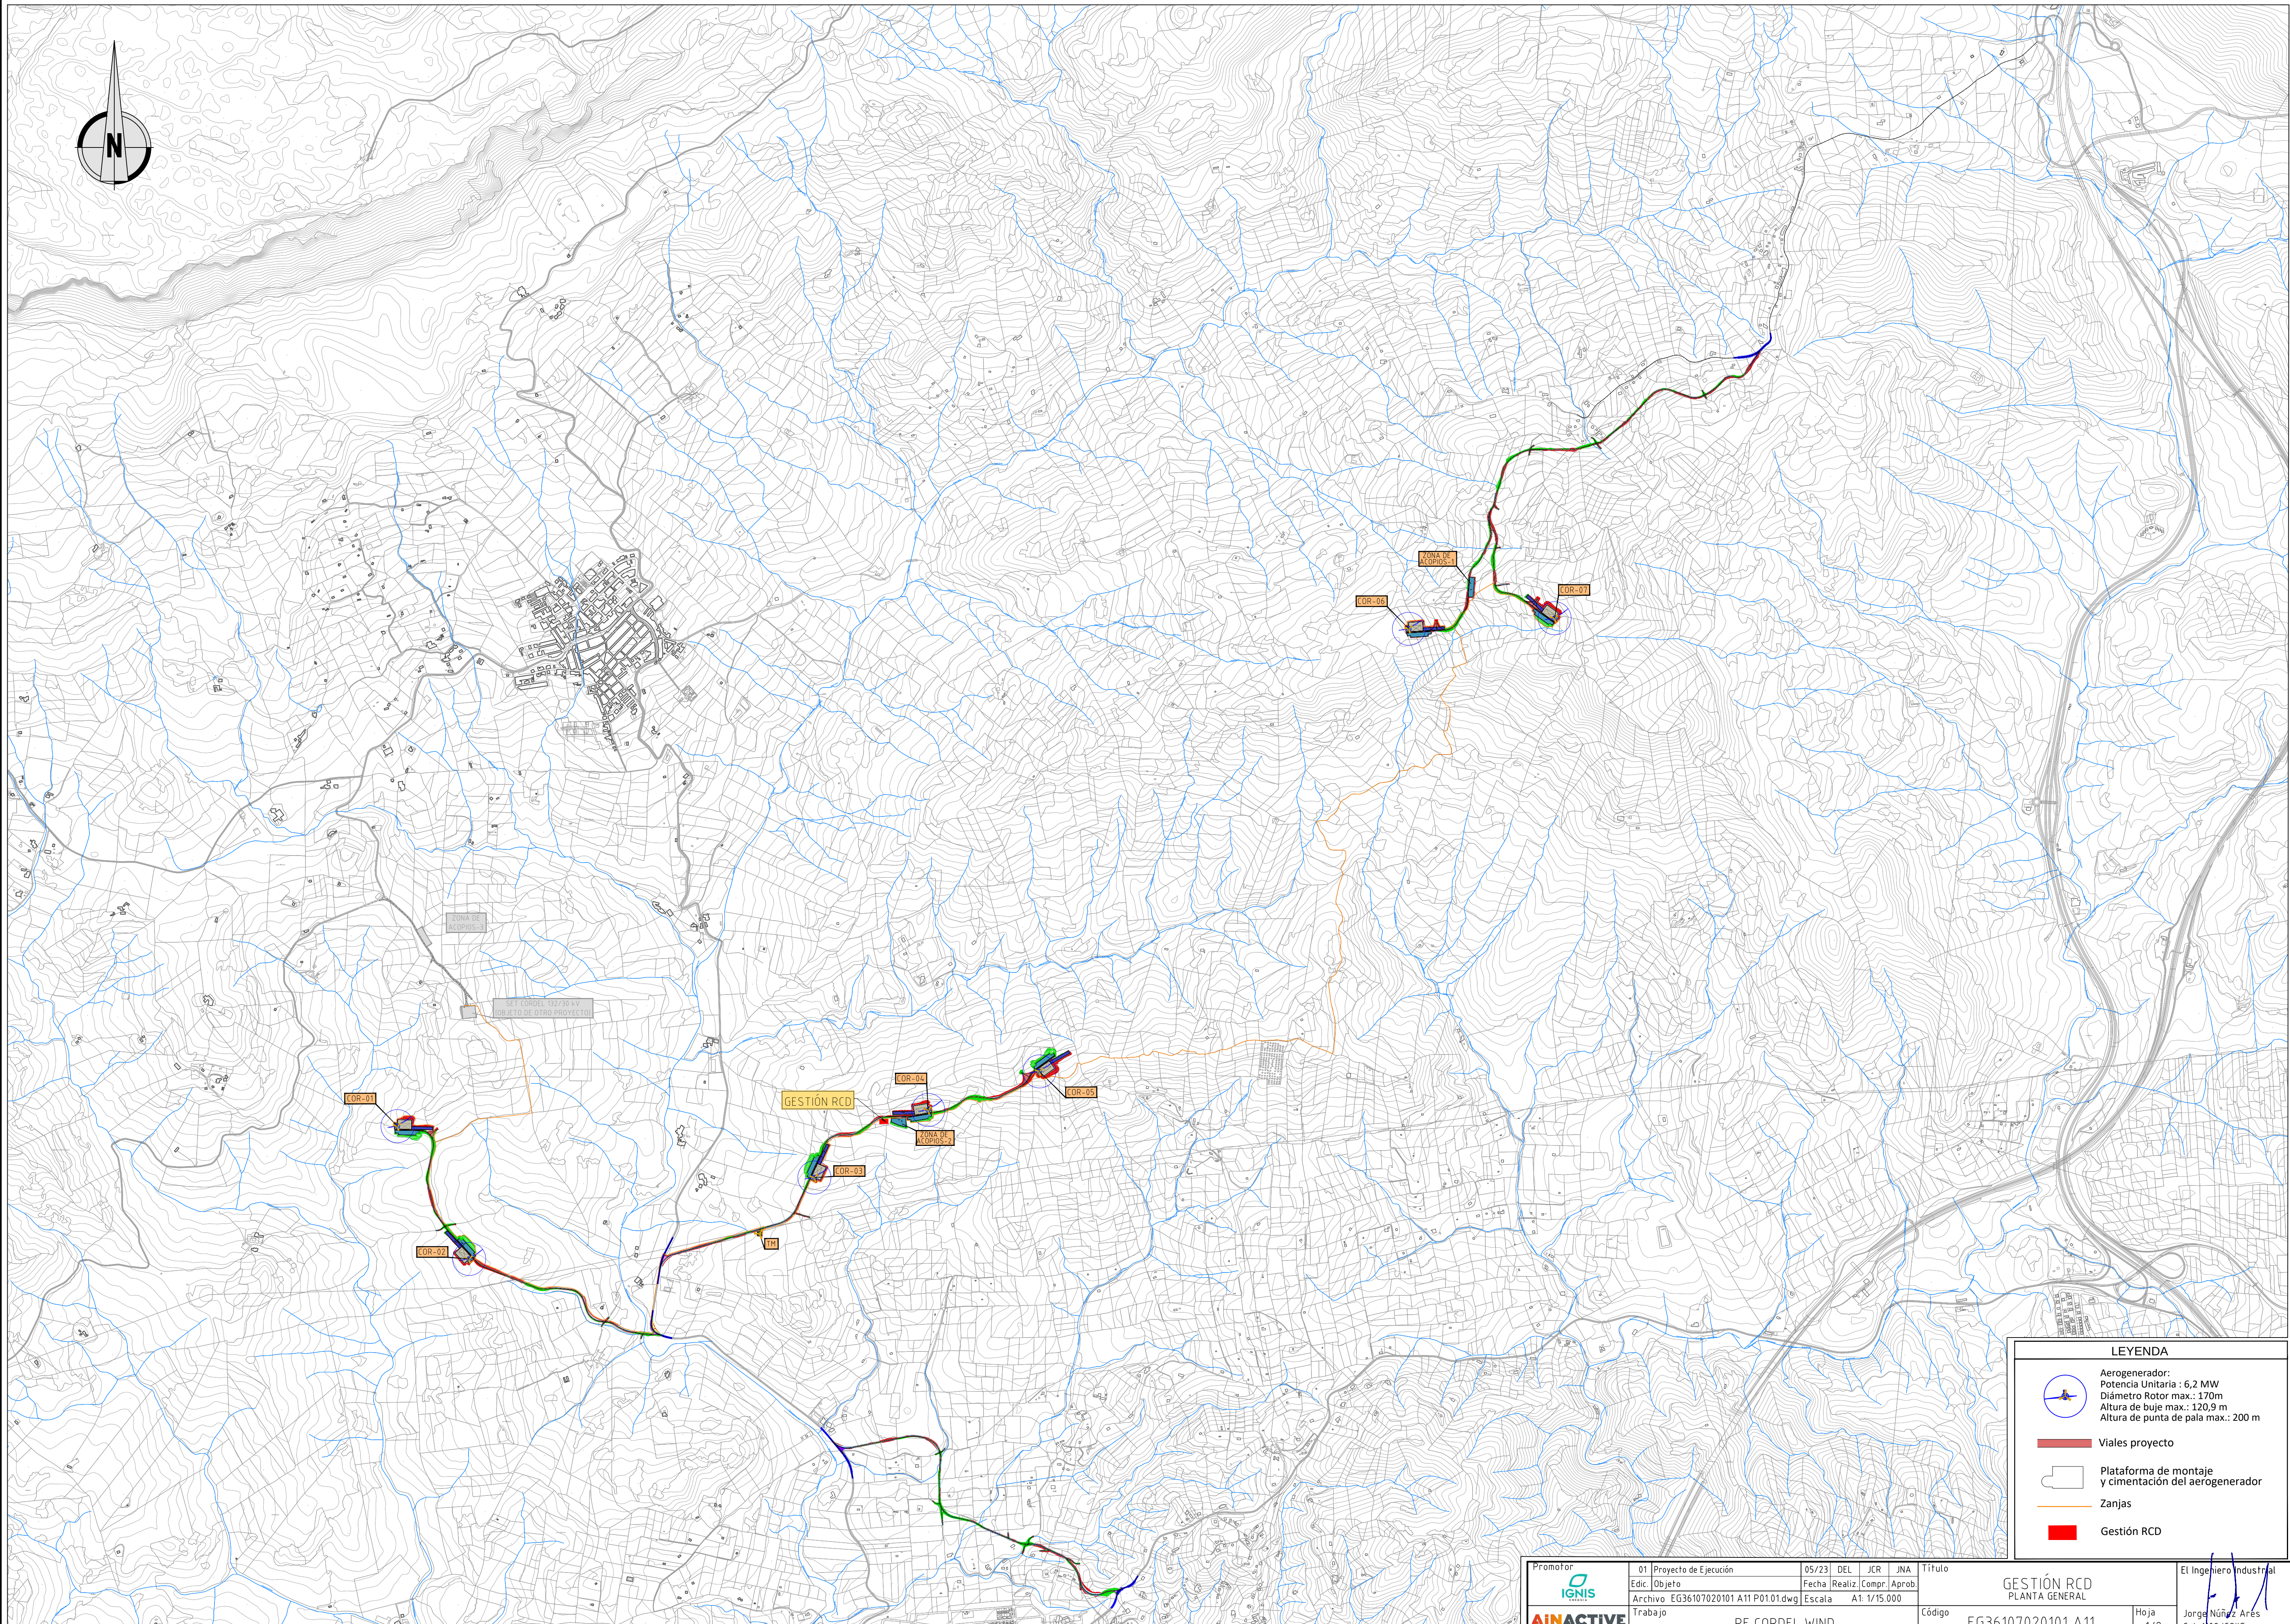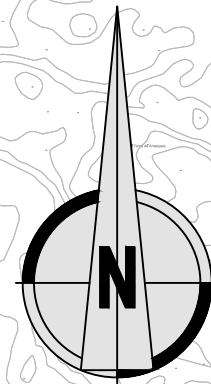

LEYENDA

 Aerogenerador:
Potencia Unitaria : 6,2 MW
Diámetro Rotor max.: 170m
Altura de buje max.: 120,9 m
Altura de punta de pala max.: 200 m


 Viales proyecto


 Plataforma de montaje
y cimentación del aerogenerador

 Zanjas


 Gestión RCD

Promotor	01 Proyecto de Ejecución	05/23	DEL	JCR	JNA	Título			El Ingeniero Industrial
----------	--------------------------	-------	-----	-----	-----	--------	--	--	---

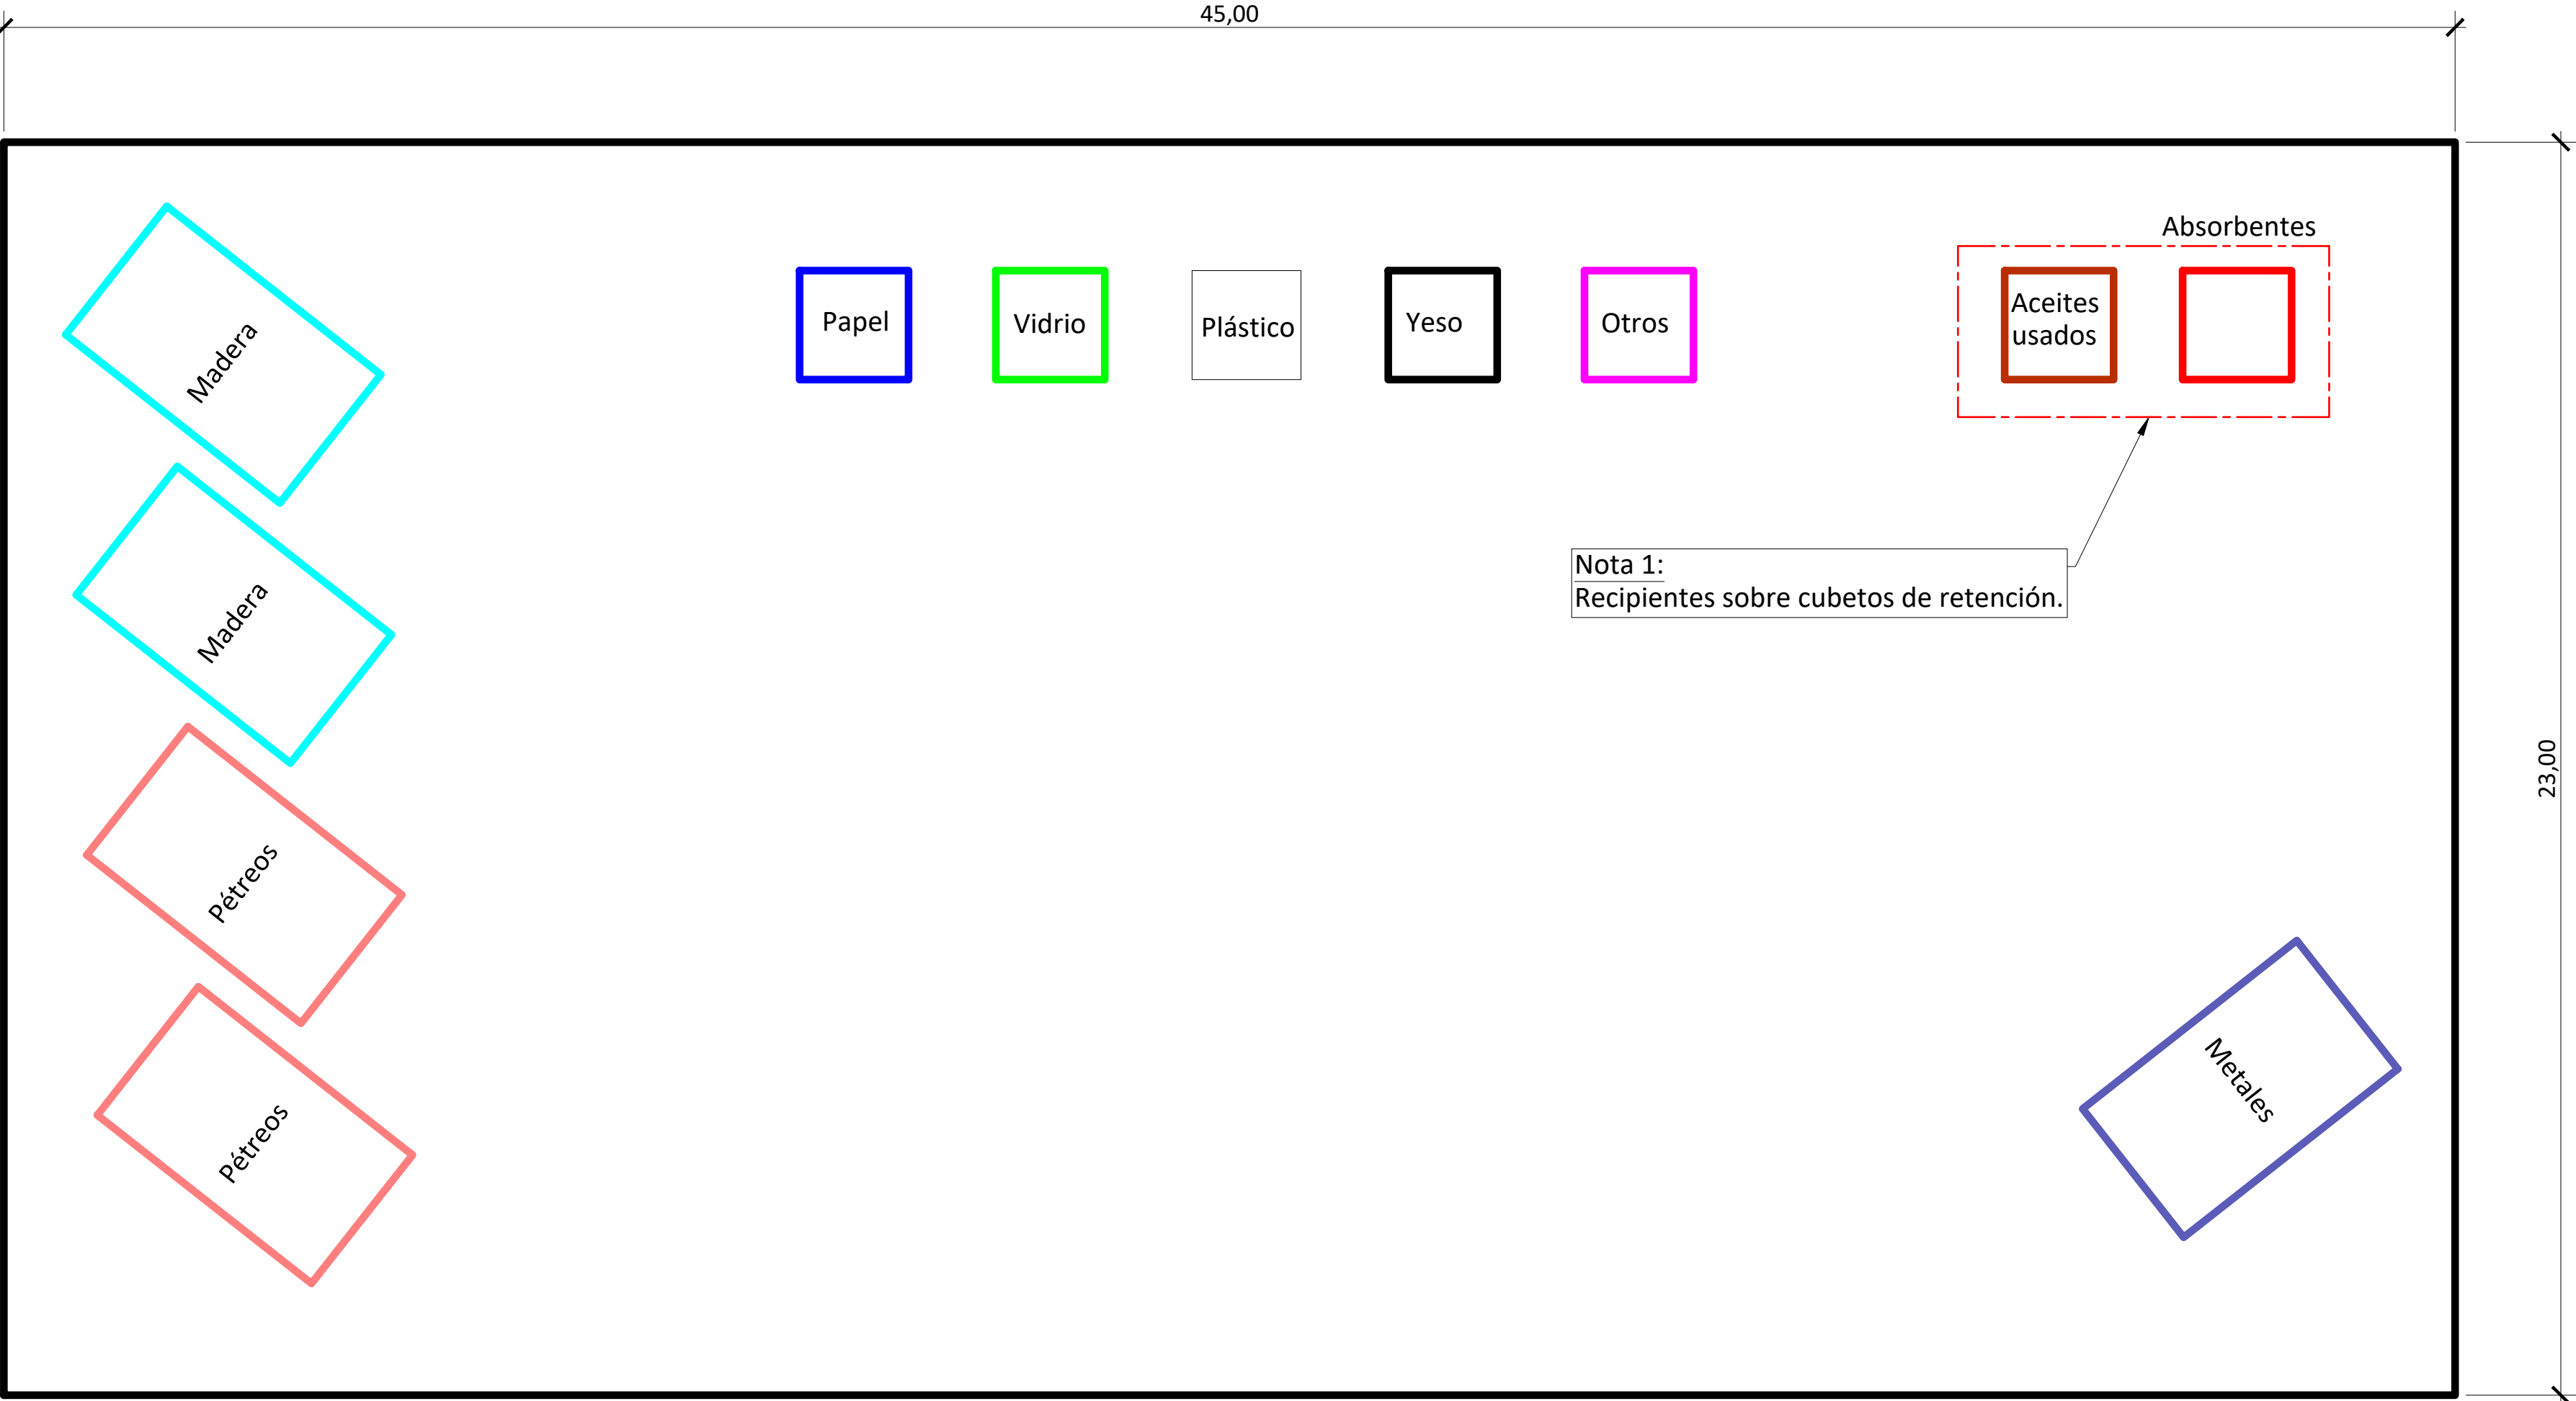

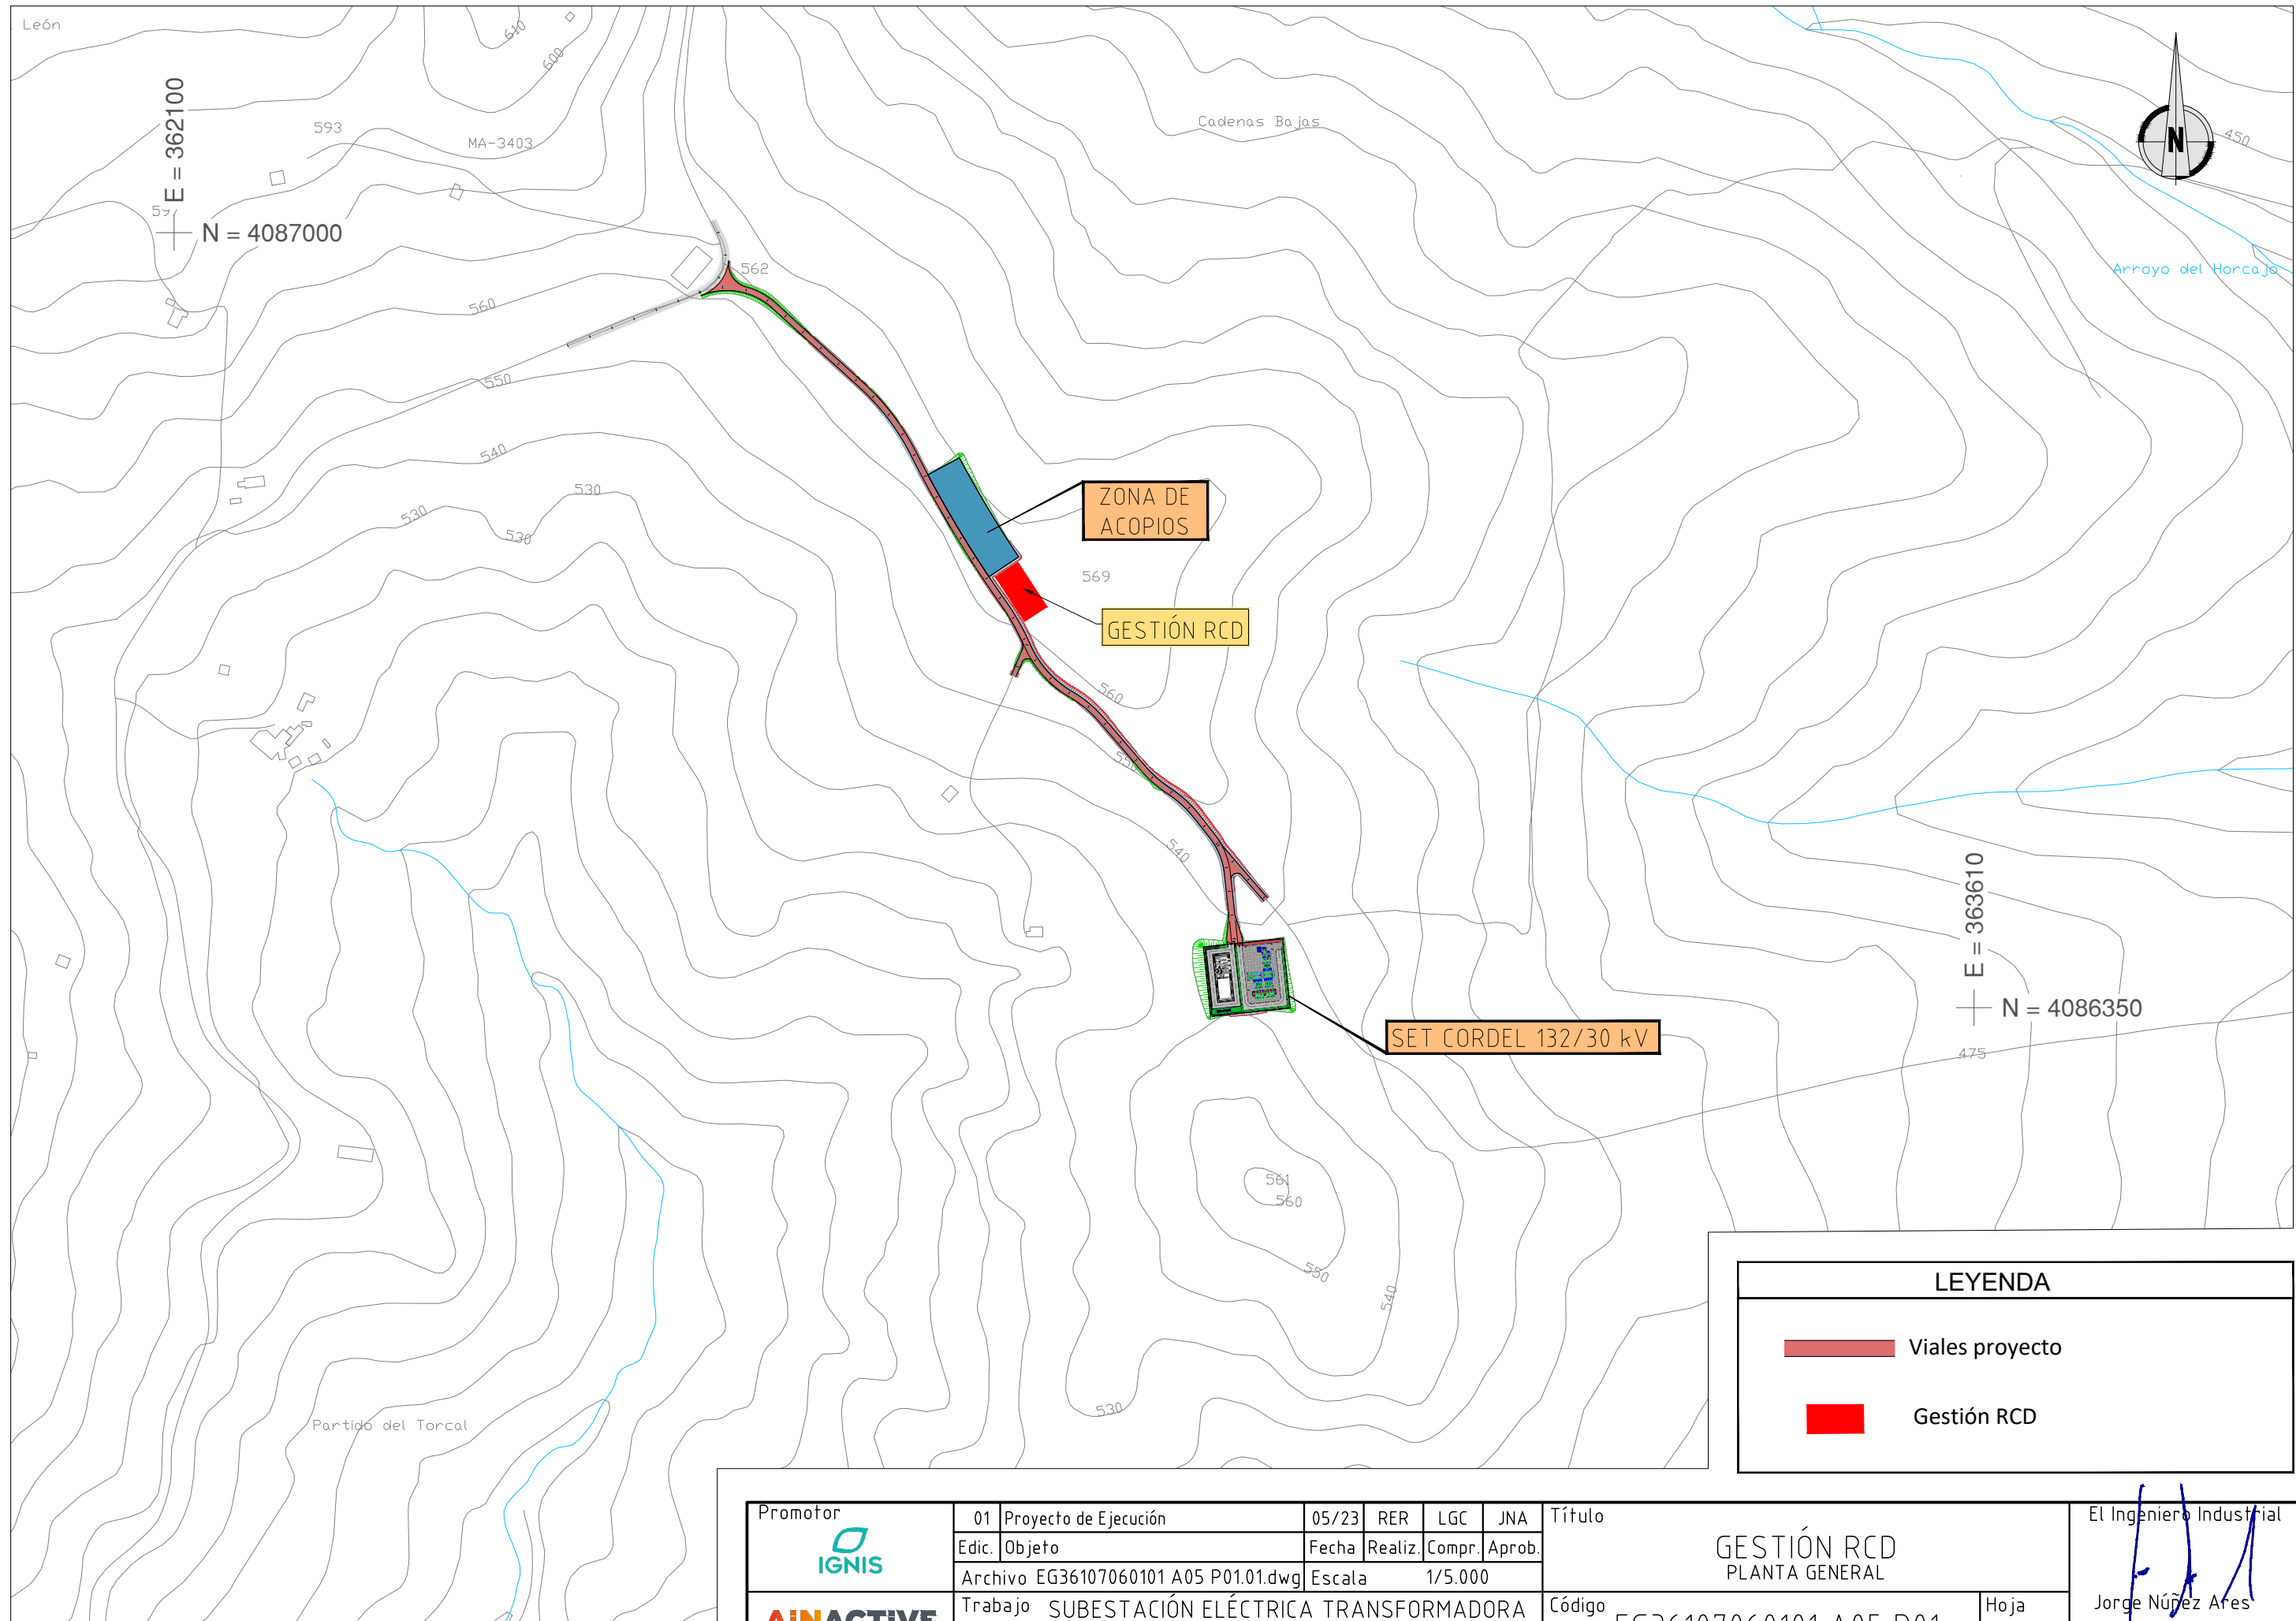

Promotor 	01	Proyecto de Ejecución	05/23	RER	LGC	JNA	Título	GESTIÓN RCD PLANTA GENERAL	El Ingeniero Industrial	
	Edic.	Objeto	Fecha	Realiz.	Compr.	Aprob.				
	Archivo EG36107060101 A05 P01.01.dwg		Escala		1/5.000					
AINACTIVE	Trabajo SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA CORDEL 30/132 kV						Código	EG36107060101 A05 P01	Hoja 1/2	Jorge Núñez Ares Col. 1102 ICOLLG

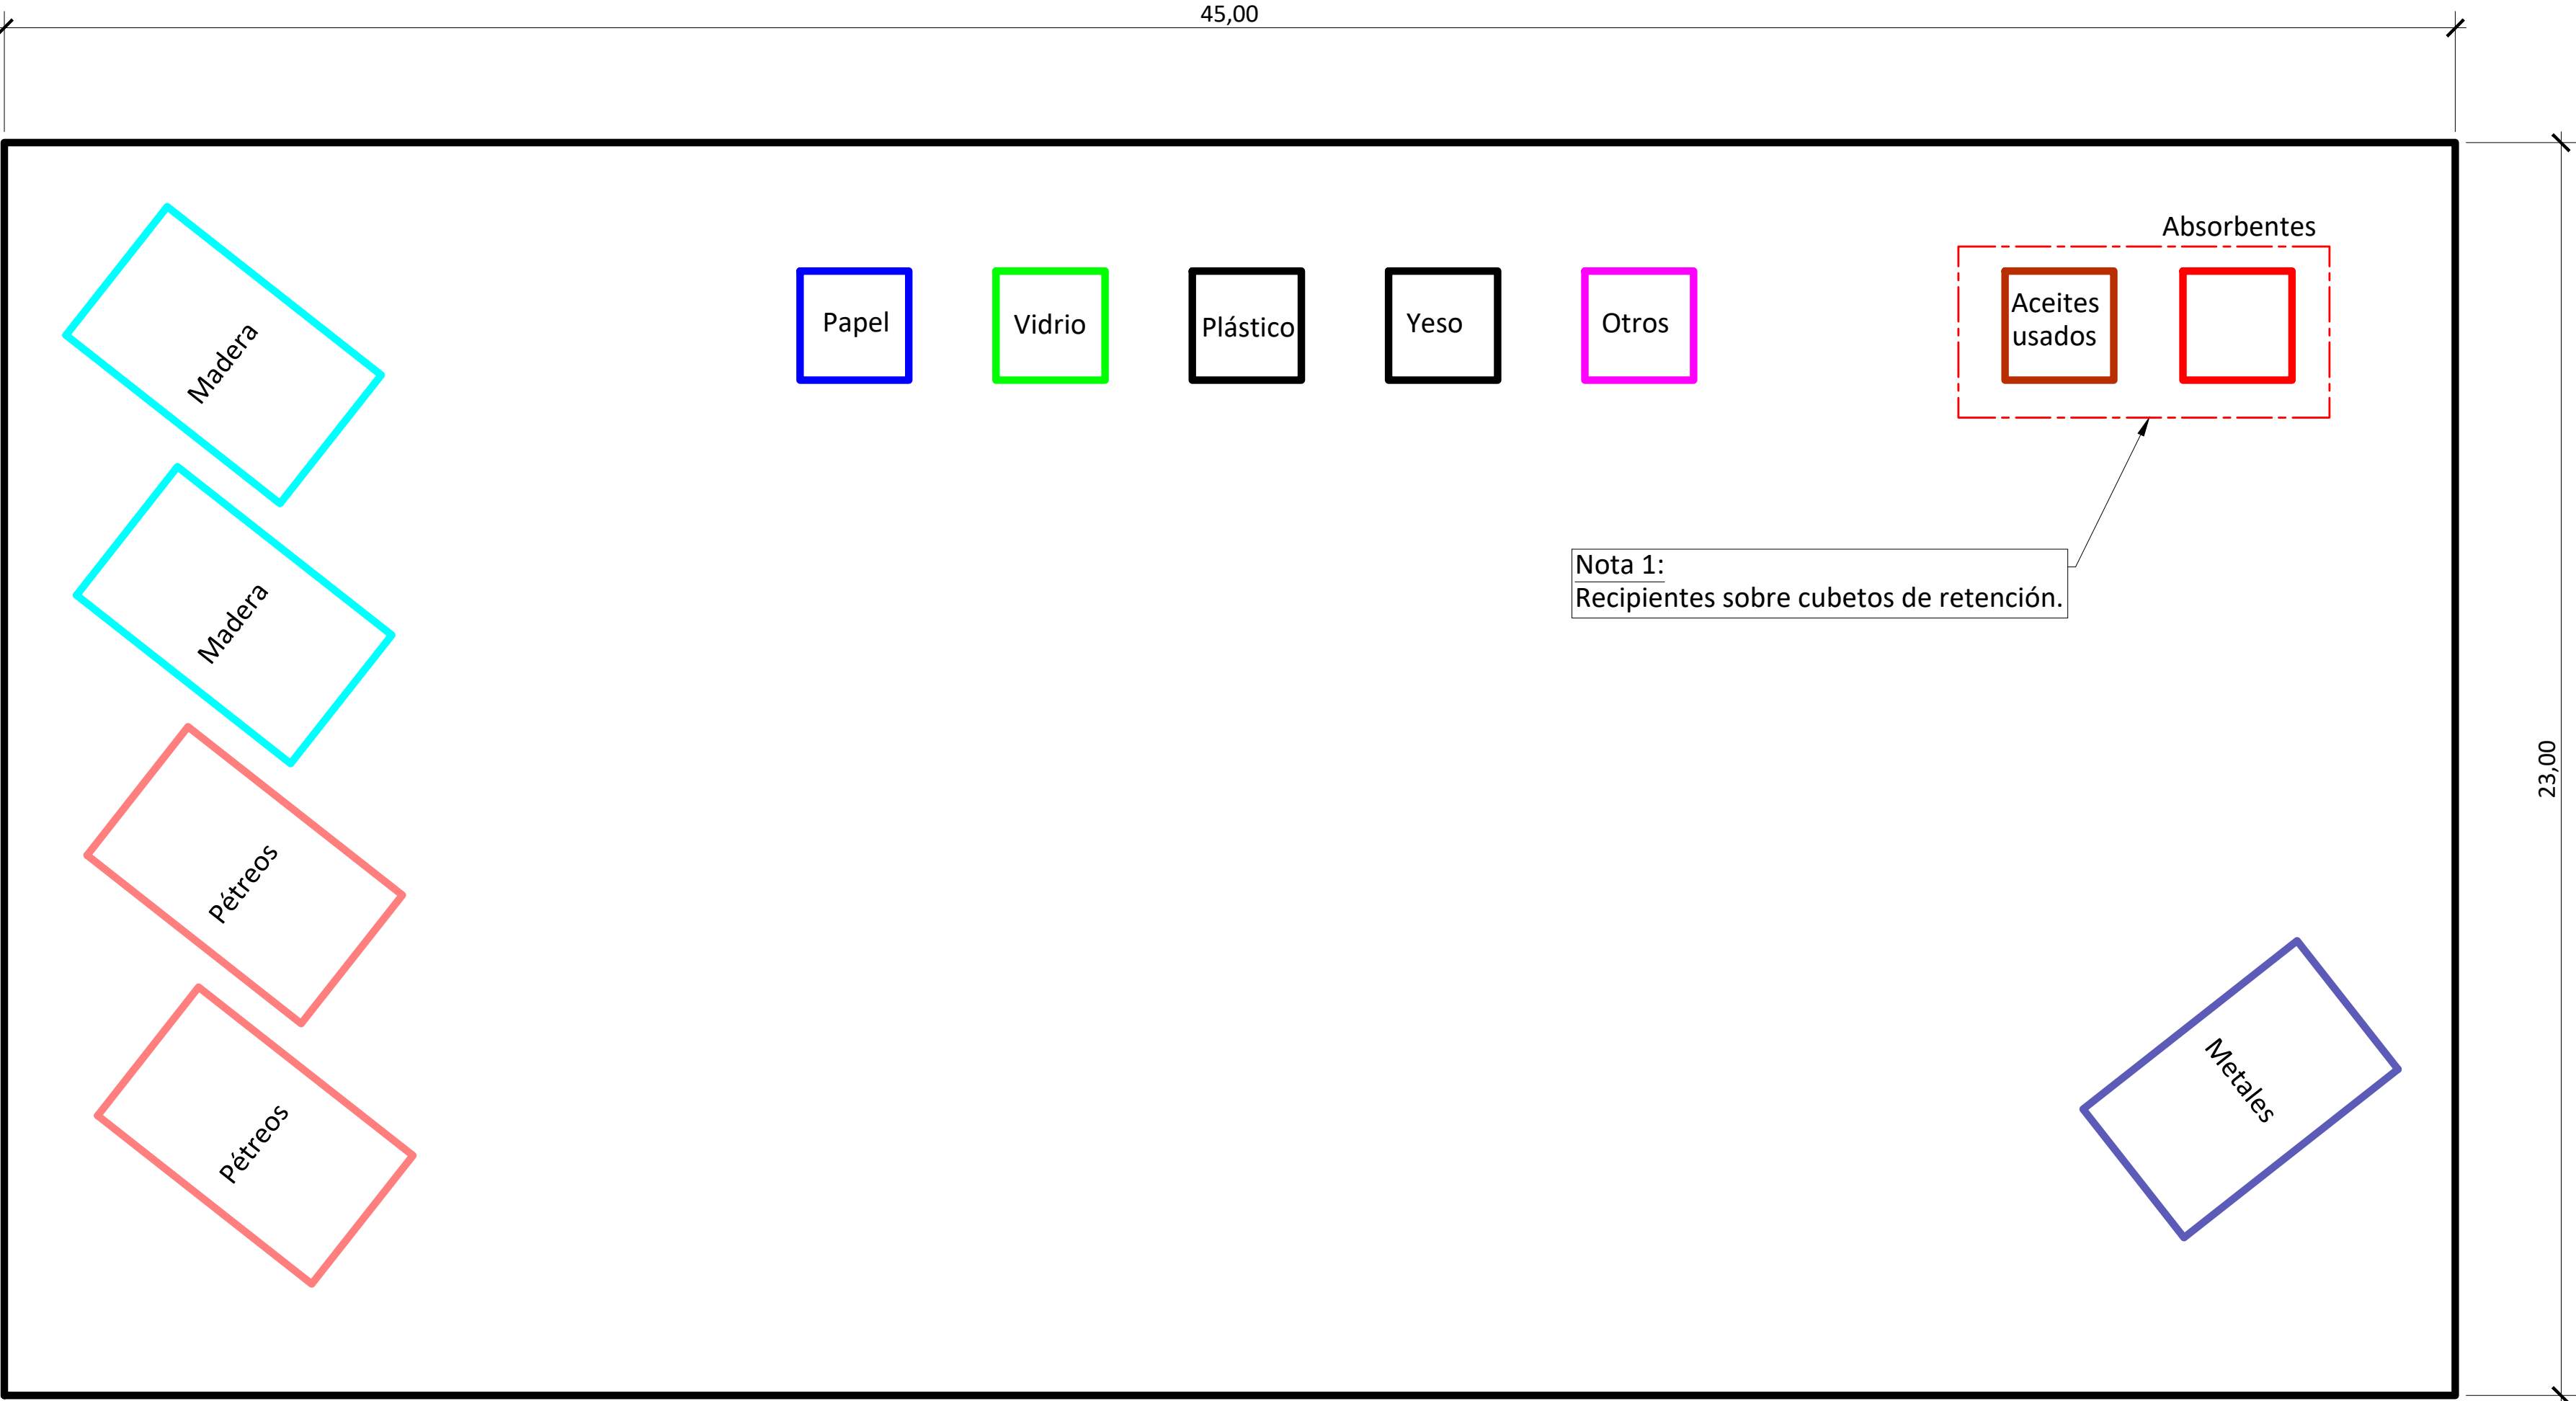

Promotor 	01	Proyecto de Ejecución	05/23	RER	LGC	JNA	Título		El Ingeniero Industrial		
	Edic.	Objeto	Fecha	Realiz.	Compr.	Aprob.					
	Archivo EG36107060101 A05 P01.01.dwg		Escala	A2: 1/100							
AINACTIVE	Trabajo	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA CORDEL 30/132 kV					Código	EG36107060101 A05 P01	Hoja	2/2	Jorge Núñez Ares Col. 1102 ICOTIG