


MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR:

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS. T.M. DOS HERMANAS-SEVILLA (SEVILLA)

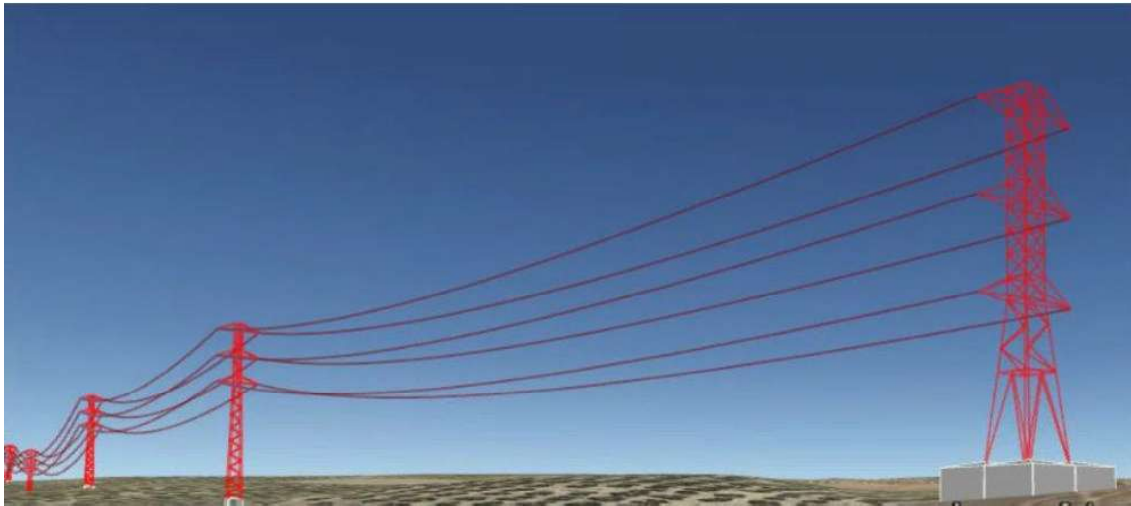

ANEXO DE AFECCIONES

Situación: Dos Hermanas-Sevilla

Peticionario: Alpha 1 Conexión Solar, S.L.

Fecha: Mayo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 1/25





ANEXOS

DOCUMENTO 1: MEMORIA

DOCUMENTO 2: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

DOCUMENTO 3: PLANOS GENERALES

DOCUMENTO 4: PLANOS DETALLE PERFIL

DOCUMENTO 5: PLANOS DE PARCELAS INDIVIDUALES

DOCUMENTO 6: FICHAS CATASTRALES

Nº Reg. Entrada: 202599907016917. Fecha/Hora: 10/06/2025 16:09:32

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 2/25	

Es copia auténtica de documento electrónico



DOCUMENTO 1

MEMORIA

Nº Reg. Entrada: 202599907016917. Fecha/Hora: 10/06/2025 16:09:32

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 3/25	



ÍNDICE

1.	OBJETO	1
2.	ALCANCE.....	2
3.	ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA	2
4.	NORMAS Y REFERENCIAS	4
5.	EMPLAZAMIENTO.....	5
6.	ORGANISMOS AFECTADOS	7
7.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRAMO DE LÍNEA ELÉCTRICA	9

Nº Reg. Entrada: 202599907016917. Fecha/Hora: 10/06/2025 16:09:32

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 4/25	



1. OBJETO

Se redacta el presente Modificado de Anexo de Afecciones en base a la Adenda modificativa de proyecto de “LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS” redactado por El colegiado Ángel Blanco García, Ingeniero Técnico Industrial N.º Colegiado COITIH 1.162 perteneciente a la empresa GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS S.L.U., donde se plantea la instalación proyectada por el Peticionario ALPHA 1 CONEXIÓN SOLAR, S.L., con C.I.F.: B-67149229 y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Castelló 66, 4º Centro-Izquierda, 28001 – Madrid.

La aprobación del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, incorpora grandes mejoras respecto al Real Decreto 900/2015 y, ha supuesto el auge de las centrales de energías renovables, concretamente de las instalaciones solares fotovoltaicas.

Por tal motivo, la empresa promotora del presente Proyecto, ALPHA 1 CONEXIÓN SOLAR, S.L, tiene prevista la instalación de una planta solar fotovoltaica denominada “HSF ALPHA BARROSO” de una potencia de 59,146 MWp, una subestación “ALPHA 1”, y su infraestructura eléctrica de evacuación. El presente modificado de Anexo de Afecciones contempla esta última, consistente en una línea subterránea de 66 kV simple circuito que conectará “SET ALPHA 1” con “SET PALMAS ALTAS”, donde se producirá la evacuación de la misma. Dicha línea discurrirá por los términos municipales de Dos Hermanas y Sevilla (Sevilla).

El punto de conexión concedido por E-Distribución se encuentra en la SET PALMAS ALTAS en barras de 66Kv, propiedad de la citada empresa distribuidora, como se detalla en las cartas de condiciones emitida por la compañía suministradora.

El presente documento tiene como objeto el de especificar claramente, las afecciones sobre las parcelas privativas mediante la elaboración de la relación de bienes y derechos afectados como consecuencia de la ejecución del proyecto de línea de alta tensión de referencia, garantizando condiciones técnicas y de seguridad en instalaciones eléctricas prescritas por la normativa vigente.

- **ADENDA MODIFICATIVA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS. T.M. DOS HERMANAS-SEVILLA (SEVILLA)**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 5/25	



2. ALCANCE

El alcance del presente proyecto es establecer, reflejar y justificar todos los datos relativos a las afecciones sobre las parcelas privadas afectadas por las obras necesarias para la ejecución del proyecto citado, de manera que se permita la información a los propietarios con el objeto de la formalización de mutuos acuerdos, así como la tramitación administrativa de la Declaración en Concreto de la Utilidad Pública, de la instalación.

Estas afecciones se plasman en la Relación de Bienes y Derechos Afectados, así como en los planos correspondientes.

3. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

El proyecto de Línea de Alta Tensión se encuentra sometido a Autorización Administrativa Previa y a Autorización Administrativa de Construcción. Desde el punto de vista ambiental, la línea se encuentra sometida a instrumento de prevención ambiental recogido en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Con fecha 15 de diciembre de 2020 la mercantil ALPHA 1 CONEXIÓN SOLAR. S. L. solicita en La Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía la Autorización Ambiental Unificada, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública para un Proyecto conjunto de planta solar “HSF ALPHA BARROSO” y línea de evacuación aéreo-subterránea. Con número de **expediente 286.535**.

Que, en fecha 12 de noviembre de 2021 a raíz del requerimiento de la secretaria general de Medio Ambiente, Departamento de Vías Pecuarias se remitió adenda LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS en la se decidió modificar el diseño de la línea de evacuación y método de cruzamiento de ciertos elementos disminuyendo la afección existente en cada uno de ellos en el proyecto remitido en fecha 15 de diciembre de 2020.

Que, el 4 de abril de 2022 se solicitó la segregación de la línea de alta tensión del resto del expediente. Para que, en este nuevo **expediente, 291.639**, se siguiera tramitando de manera conjunta la AAU, AAP, AAC y DUP.

Nuevamente en el proceso consultas previas con la Demarcación de Carreteras de Andalucía





Occidental y tras la segregación del expediente de la LAT se ha decidido realizar modificaciones en el diseño de la línea de evacuación y método de cruzamiento de ciertos elementos disminuyendo la afección existente en cada uno de ellos en el proyecto remitido en la fecha antes señalada de 12 de noviembre de 2021. Esta modificación del trazado se hace también en base a los requerimientos de la Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A., en referencia a las diversas afecciones a redes de abastecimiento y saneamiento en el transcurso del trazado. Esta Adenda modificativa solicita Autorización Administrativa Previa y de Construcción con fecha 8 de abril de 2022.

Que, para la obtención de la correspondiente Autorización Administrativa Previa y de Construcción se ha hecho entrega en la correspondiente Administración de Separatas específicas de los organismos afectados. Y, además resulta necesaria la obtención de las autorizaciones de los propietarios particulares afectados por la instalación, para lo que es voluntad de esta beneficiaria el establecimiento de contactos directos con estos interesados, habiéndose realizado estos desde el comienzo de las solicitudes de autorizaciones, a fin de llegar al máximo posible de mutuos acuerdos con dichos propietarios.

Que, con fecha 14 de noviembre de 2024, la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, concede Autorización Administrativa Previa y de Construcción al expediente **291.639**.

En cuanto al trámite ambiental, con fecha 9 de octubre de 2024 se resuelve favorablemente por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, la Autorización Ambiental Unificada, expediente AAU/SE/0342/2022/N y con fecha 12 de noviembre de 2024, ALPHA 1 CONEXIÓN SOLAR, S. L. solicita modificación de esta al observar errores de contenido. Dicha corrección fue resuelta el 21 de noviembre de 2024.

Que, ante la imposibilidad de recabar toda la información necesaria en relación con los propietarios de las parcelas afectadas por el trazado de dicha línea u obtención de mutuos acuerdos con estos, a pesar de los máximos esfuerzos realizados, esta empresa se ve en la necesidad de solicitar ante este organismo la Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la Instalación, para lo que se aporta Relación de Bienes y Derechos Afectados de acuerdo con el proyecto.

Por tanto, dando cumplimiento al artículo 143.2 del Real Decreto 1955/2000 se solicita mediante el presente documento que se inicie la tramitación de la Declaración en Concreto de la Utilidad Pública de la Instalación, notificándolo a los afectados.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 7/25	



Artículo 143.2. La solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública, podrá efectuarse bien de manera simultánea a la solicitud de autorización administrativa y/o de aprobación de proyecto de ejecución, o bien con posterioridad a la obtención de la autorización administrativa.

En este caso, al llevar trámite ambiental, se va a proceder a la solicitud de la declaración, en concreto, de utilidad pública de forma independiente

A la solicitud se acompañará la documentación exigida en el artículo 143.3 del real Decreto mencionado:

- a. *Memoria justificativa y características técnicas de la instalación.*
- b. *Plano de situación general, a escala mínima 1: 50.000.*
- c. *Planos de planta, con identificación de fincas según proyecto y situación de apoyos y vuelo, en su caso.*
- d. *Relación de las distintas Administraciones públicas afectadas, cuando la instalación pueda afectar a bienes de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidad Autónoma y Corporaciones locales, o a obras y servicios atribuidos a sus respectivas competencias.*
- e. *Relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación, ya sea ésta del pleno dominio de terrenos y/o de servidumbre de paso de energía eléctrica y servicios complementarios en su caso, tales como caminos de acceso u otras instalaciones auxiliares.*

4. NORMAS Y REFERENCIAS

Cabe señalar que la determinación del trazado de la instalación se ha realizado teniendo en cuenta criterios de eficiencia técnica, económica, minimización del impacto ambiental y paisajístico y optimización de la referida instalación, conforme con el RD 1955/2000, considerándose todas las afecciones ocasionadas por el trazado de la línea, minimizando en la medida de lo posible las mismas, de acuerdo con la reglamentación técnica de aplicación y teniendo en cuenta los Planes de Ordenación Urbana de los Ayuntamientos afectados.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que, a la hora de determinar el trazado más idóneo, es preciso cumplir también con las condiciones de protección y seguridad de la instalación, en virtud de lo establecido en el R.T.L.E.A.T e instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 223/2008) y en su normativa de aplicación, así como la legislación de protección del medio ambiente y normativa de ordenación del territorio (planeamiento urbanístico).

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

VERIFICACIÓN

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 8/25





Así mismo, es interés de ALPHA 1 CONEXIÓN SOLAR. S. L, en todo caso, llegar a un acuerdo con los propietarios afectados, sin embargo, en aquellos supuestos en que no se logre alcanzar un mutuo acuerdo, y en caso de obtenerse Resolución sobre la Declaración de utilidad Pública, esta lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados, para poder ocuparlos en su día, tomamos como referencia la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la que se definen las servidumbres de paso.

5. EMPLAZAMIENTO

La línea eléctrica de evacuación del presente Proyecto se localizará en los términos municipales de Dos Hermanas y Sevilla, pertenecientes a la provincia de Sevilla. Su recorrido será de, aproximadamente, 6.767,59m en simple circuito llegará a la Subestación “SE PALMAS ALTAS” donde se producirá la evacuación de esta.

A continuación, se muestra los municipios afectados por el que discurre la línea:

TÉRMINO MUNICIPAL	PROVINCIA	LONGITUD AFECTADA (m)
TERMINO MUNICIPAL DOS HERMANAS	SEVILLA	3826,1488
TERMINO MUNICIPAL DE SEVILLA	SEVILLA	2941,4439
	TOTAL	6767,59

Tabla 1 Localización de la LAT 66 kV.

A continuación, se muestra la ubicación de la instalación:



Ilustración 1 Localización de la LAT 66 kV.

La localización de las arquetas por coordenadas (UTM ETRS89 HUSO 30N) son las siguientes:

Nº ARQUETA	COORDENADA X	COORDENADA Y
1	236773,03	4131382,83
2	236339,53	4131598,89
3	236361,99	4131743,69
4	235957,88	4132094,71
5	235952,69	4132480,80
6	235950,26	4132625,08
7	236100,45	4133015,14
8	236053,08	4133029,41
9	235685,06	4133216,33
10	235595,24	4133205,13
11	235570,43	4133202,02
12	235568,52	4133295,60
13	235589,59	4133394,44
14	235598,78	4133807,41
15	235604,11	4134236,41
16	235588,54	4134244,35
17	235358,74	4134361,69
18	235530,55	4134743,39
19	235449,00	4135231,80
20	235417,93	4135698,25

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

VERIFICACIÓN

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 10/25





Nº ARQUETA	COORDENADA X	COORDENADA Y
21	235418,09	4135741,43
22	235478,84	4136225,41
23	235538,29	4136504,11
24	235621,29	4136674,68
25	235621,29	4136783,34

En este caso, la traza de la línea subterránea de 66 kV ha sido optimizada para evitar quiebros importantes, procurando diseñarla con especial cuidado en evitar y reducir las afecciones a propietarios de terrenos cercanos y que atraviesan.

6. ORGANISMOS AFECTADOS

La instalación objeto del presente anexo, además de las afecciones particulares que se especifican, afecta a los siguientes organismos, bien por cruzamientos o por paralelismos, que cumplen lo que al respecto se establece en el apartado 5.3. de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión: Relación de cruzamientos de línea en el recorrido subterráneo:

Relación de cruzamientos de línea en el recorrido subterráneo:

Nº CRUZAMIENTO	CA/CS	COORDENADA X	COORDENADA Y	NOMBRE	ORGANISMO
CR01	CS01	236350,81	4131671,63	SE-40	Red de Carreteras del Estado
CR02	CS02	235946,78	4132501,44	Canalización Gas Natural	Nedgia
CR03	CS03	235971,83	4132673,54	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR04	CS04	236001,09	4132748,19	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR05	CS05	236045,58	4132865,40	Red de Saneamiento	EMASESA
CR06	CS06	236054,90	4132887,84	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR07	CS07	236072,50	4132945,07	Red de Saneamiento	EMASESA
CR08	CS08	236087,26	4132986,74	Red de Saneamiento	EMASESA
CR09	CS09	236098,75	4133015,66	Red de Saneamiento	EMASESA
CR10	CS10	236082,44	4133020,57	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR11	CS11	236853,70	4131623,50	SE-3206	Red de Carreteras del Estado
CR12	CS12	235696,08	4133211,47	Red de Saneamiento	EMASESA
CR13	CS13	235645,48	4133211,19	A-4	Red de Carreteras del Estado



Nº CRUZAMIENTO	CA/CS	COORDENADA X	COORDENADA Y	NOMBRE	ORGANISMO
CR14	CS14	235573,05	4133316,35	Red de Saneamiento	EMASESA
CR15	CS15	235581,50	4133355,35	Arroyo de las Culebras	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
CR16	CS16	235589,74	4133401,02	Red de Saneamiento	EMASESA
CR17	CS17	235589,95	4133410,82	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR18	CS18	235596,47	4133707,88	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR19	CS19	235613,72	4134231,51	Red de Saneamiento	EMASESA
CR20	CS20	235603,94	4134236,50	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR21	CS21	235579,10	4134249,18	Red de Saneamiento	EMASESA
CR22	CS22	235473,88	4134303,02	Río Guadaira	Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
CR23	CS23	235367,45	4134357,24	Red MT	EMASESA
CR24	CS24	235522,71	4134722,79	Red MT	EMASESA
CR25	CS25	235523,41	4134785,20	Red de Saneamiento	EMASESA
CR26	CS26	235510,36	4134861,63	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR27	CS27	235417,89	4135713,26	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR28	CS28	235425,24	4135838,59	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR29	CS29	235533,49	4136504,59	Línea MT	e-Distribución
CR30	CS30	235557,65	4136551,40	Canalización Gas Natural	Nedgia
CR31	CS31	235561,86	4136559,55	Red de Saneamiento	EMASESA
CR32	CS32	235563,35	4136562,41	Galería	Metrovacesa
CR33	CS33	235570,38	4136576,06	Red MT	EMASESA
CR34	CS34	235572,51	4136580,17	Línea MT	e-Distribución
CR35	CS35	235599,75	4136632,95	Ferrocarril	Autoridad Portuaria de Sevilla
CR36	CS36	235607,88	4136646,82	Línea MT	e-Distribución
CR37	CS37	235609,70	4136650,86	AVDA. PALMAS ALTAS	Ayuntamiento de Sevilla

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 12/25	



Nº CRUZAMIENTO	CA/CS	COORDENADA X	COORDENADA Y	NOMBRE	ORGANISMO
CR38	CS38	235610,03	4136651,53	Red de Saneamiento	EMASESA
CR39	CS39	235613,31	4136657,98	Canalización Gas Natural	Nedgia
CR40	CS40	235614,31	4136660,03	Canalización Telefonía	TELEFONICA
CR41	CS41	235615,15	4136662,06	Red de Abastecimiento	EMASESA
CR42	CS42	235642,26	4136766,85	Red de Abastecimiento	EMASESA

Por el presente proyecto se afectan bienes o servicios que dependen de los Organismos, Corporaciones Oficiales y o Empresas de Servicio Público que se relacionan a continuación:

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
- NEDGIA.
- EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA).
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
- MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO.
- e-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
- METROVACESA.
- AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA.
- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
- TELEFÓNICA

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRAMO DE LÍNEA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema	C.A trifásica
Frecuencia	50 Hz

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 13/25	



Tensión nominal	66 kV
Tensión más elevada de la red	72,5 kV
Temperatura máxima de servicio del conductor	85 ºC
Categoría	Segunda

TRAMO SUBTERRÁNEO

Longitud subterránea	6.76 km.
Inicio subterráneo	SET ALPHA 1.
Final subterráneo	SET Palmas Altas.
Potencia máxima admisible por circuito	56,8 MVA.
Potencia requerida	44,33 MVA.
Sección del conductor	240mm ²
Tipo de cable	XLPE.
Tipo de canalización	Zanja entubada hormigonada.
Categoría de la red	A.

ZANJA EN TIERRA		ZANJA EN CRUCES Y CALZADA	
Anchura (m)	Profundidad (m)	Anchura (m)	Profundidad (m)
0,6	0,96	0,6	1,15

Mayo de 2025

FERNANDEZ
GARCIA
PEDRO JOSE
- 29435720K

Firmado digitalmente
por FERNANDEZ
GARCIA PEDRO JOSE
- 29435720K
Fecha: 2025.05.26
12:58:45 +02'00'

Pedro J. Fernández García

Ingeniero Técnico Industrial nº 1.693 COITIH



DOCUMENTO 2

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Nº Reg. Entrada: 202599907016917. Fecha/Hora: 10/06/2025 16:09:32

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 15/25	



MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR:
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN
ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS. T.M. DOS HERMANAS-SEVILLA (SEVILLA)

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 Kv PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES "ALPHA 1"-PALMA ALTA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)															
TRAMO SUBTERRÁNEO															
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	LONGITUD ZANJA (m)	SERV. PASO (m²)	ARQUETAS	Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS	CÁMARAS DE EMPALME	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
S1	41038A013000300001JK	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	13	30	471,90	566,28	1	Arq 01	1	6,08	955,54	76,81	Tierra arable
S1.1	41038A013000310000HE	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	13	31	171,41	251,31	1	Arq 02		1,28	384,68	431,26	Tierra arable
S2	41038A013090070000HT	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	13	9007	103,20	371,38						422,74	Vía Comunicación
S3	41038A003095110000HZ	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	3	9511	30,51	91,72	1	Arq 03	1	6,08	76,10	40,34	Vía Comunicación
S4	6020004TG3351S0001QE	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	3	4	282,70	339,236					595,85	3722,72	Tierra arable
S5	6019401TG3361N0001MX	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	3	1	220,16	264,193					436,42		Tierra arable
S6	6020001TG3351S0001BE	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO PL INDUSTRIAL ISLA 3(A)	3	1	1028,00	1235,15	4	Arq 04,Arq 05,Arq 06,Arq 07	4	24,32	2202,82	2555,02	Tierra arable
S7	SIN REFERENCIA CATASTRAL	SEVILLA	DOS HERMANAS	SE-3206			76,92	157,54							Vía Comunicación
S8	41038A017090070000HL	SEVILLA	DOS HERMANAS	CM CORIA A SEVILLA VIEJO	17	9007	358,71	432,16	1	Arq 08		1,28	783,28	1089,38	Hidrografía

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

VERIFICACIÓN

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 16/25





MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR:
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN
ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS. T.M. DOS HERMANAS-SEVILLA (SEVILLA)

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 Kv PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES "ALPHA 1"-PALMA ALTA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)															
TRAMO SUBTERRÁNEO															
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	LONGITUD ZANJA (m)	SERV. PASO (m²)	ARQUETAS	Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS	CÁMARAS DE EMPALME	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
S9	41038A01709006000HP	SEVILLA	DOS HERMANAS	AUTOVÍA DEL SUR A-4	17	9006	124,63	162,29	1	Arq 09	1	6,08	214,56	382,27	Vía Comunicación
S10	41038A01700053000HM	SEVILLA	DOS HERMANAS	CABAÑUELA	17	53	198,49	254,13	3	Arq 10,Arq 11,Arq 12		3,84	407,69	917,71	Pastos
S11	41038A01709005000HQ	SEVILLA	DOS HERMANAS	Camino viejo de Coria a Sevilla	17	9005	48,27	68,55						266,80	Hidrografía
S12	41038A01700037000HW	SEVILLA	DOS HERMANAS	CABAÑUELA	17	37	304,49	367,93	1	Arq 13	1	6,08	666,03	1728,41	Pastos
S13	41038A01700044000HG	SEVILLA	DOS HERMANAS	CABAÑUELA	17	38	104,89	125,87					210,11	314,74	Pastos
S14	5641201TG3354S0001LI	SEVILLA	DOS HERMANAS	CR POLIGONO ISLA			330,60	396,72	1	Arq 14	1	6,08	666,89	993,71	Pastos
S15	41900A030000100000IP	SEVILLA	DOS HERMANAS	CM ERMITA DE LA VG DE VALME	30	10	144,83	174,89	2	Arq 15, Arq 16	1	7,36	364,37	379,19	Pastos
S16	41900A030090110000IK	SEVILLA	DOS HERMANAS	DPMT DESLINDADO	30	9011	224,98	319,47							Hidrografía
S17	4P41900P03PUER0001YB	SEVILLA	SEVILLA	PL PUERTO DE SEVILLA			1537,74	1859,22	5	Arq 17, Arq 18, Arq 19, Arq 20, Arq 21	3	20,80	3079,28	4499,00	Urbano
S18	41900A020090100000IL	SEVILLA	SEVILLA	RÍO GUADAIRA	20	9010	49,94	59,92					86,18	119,96	Vía Comunicación

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

VERIFICACIÓN

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 17/25





MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR:
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN
ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA1 – PALMAS ALTAS. T.M. DOS HERMANAS-SEVILLA (SEVILLA)

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 Kv PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES "ALPHA 1"-PALMA ALTA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)															
TRAMO SUBTERRÁNEO															
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	LONGITUD ZANJA (m)	SERV. PASO (m²)	ARQUETAS	Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS	CÁMARAS DE EMPALME	PLENO DOMINIO (m²)	OCUP. TEMP. (m²)	SERVIDUMBRE ACCESO (m²)	USO
S19	41900A0200001200010H	SEVILLA	SEVILLA	CORTIJO DE CUARTO	20	12	774,35	941,92	2	Arq 22 Arq 23	2	12,16	1454,02	1986,01	Tierra arable
S20	SIN REFERENCIA CATASTRAL	SEVILLA	SEVILLA	PROLONGACIÓN CALLE ARÁN			22,49	31,93							Vía Comunicació n
S21	SIN REFERENCIA CATASTRAL	SEVILLA	SEVILLA	PALMAS ALTAS			133,90	326,90	1	Arq 24		1,28	287,36	391,86	Vía Comunicació n
S22	5769301TG3357S0001PD	SEVILLA	SEVILLA	PL SUNP-GU-01 PALMAS ALTAS			27,96	33,55	1	Arq 25	1	6,08	61,31	119,80	Industrial
S23	6020002TG3351S0001YE	SEVILLA	DOS HERMANAS	PL INDUSTRIAL ISLA 0										752,37	Labor Secano
S24	41038A017000570000HD	SEVILLA	DOS HERMANAS	PL INDUSTRIAL ISLA 2 (D)	17	57								775,03	Industrial

Mayo de 2025

RENEDO
AZNAR
LUIS
ALBERTO -
50755570K

Firmado digitalmente por RENEDO AZNAR LUIS ALBERTO - 50755570K
Fecha: 2025.06.10 11:52:22 +02'00'

Luis Alberto Renedo Aznar
ALPHA I CONEXIÓN SOLAR, S. L.

FERNANDEZ
GARCIA
PEDRO JOSE
- 29435720K

Firmado digitalmente por FERNANDEZ GARCIA PEDRO JOSE - 29435720K
Fecha: 2025.05.26 12:59:03 +02'00'

Pedro J. Fernández García
Ingeniero Técnico Industrial nº 1.693 COITIH

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

VERIFICACIÓN

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 18/25






DOCUMENTO 3

PLANOS GENERALES

Nº Reg. Entrada: 202599907016917. Fecha/Hora: 10/06/2025 16:09:32

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025	
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 19/25	

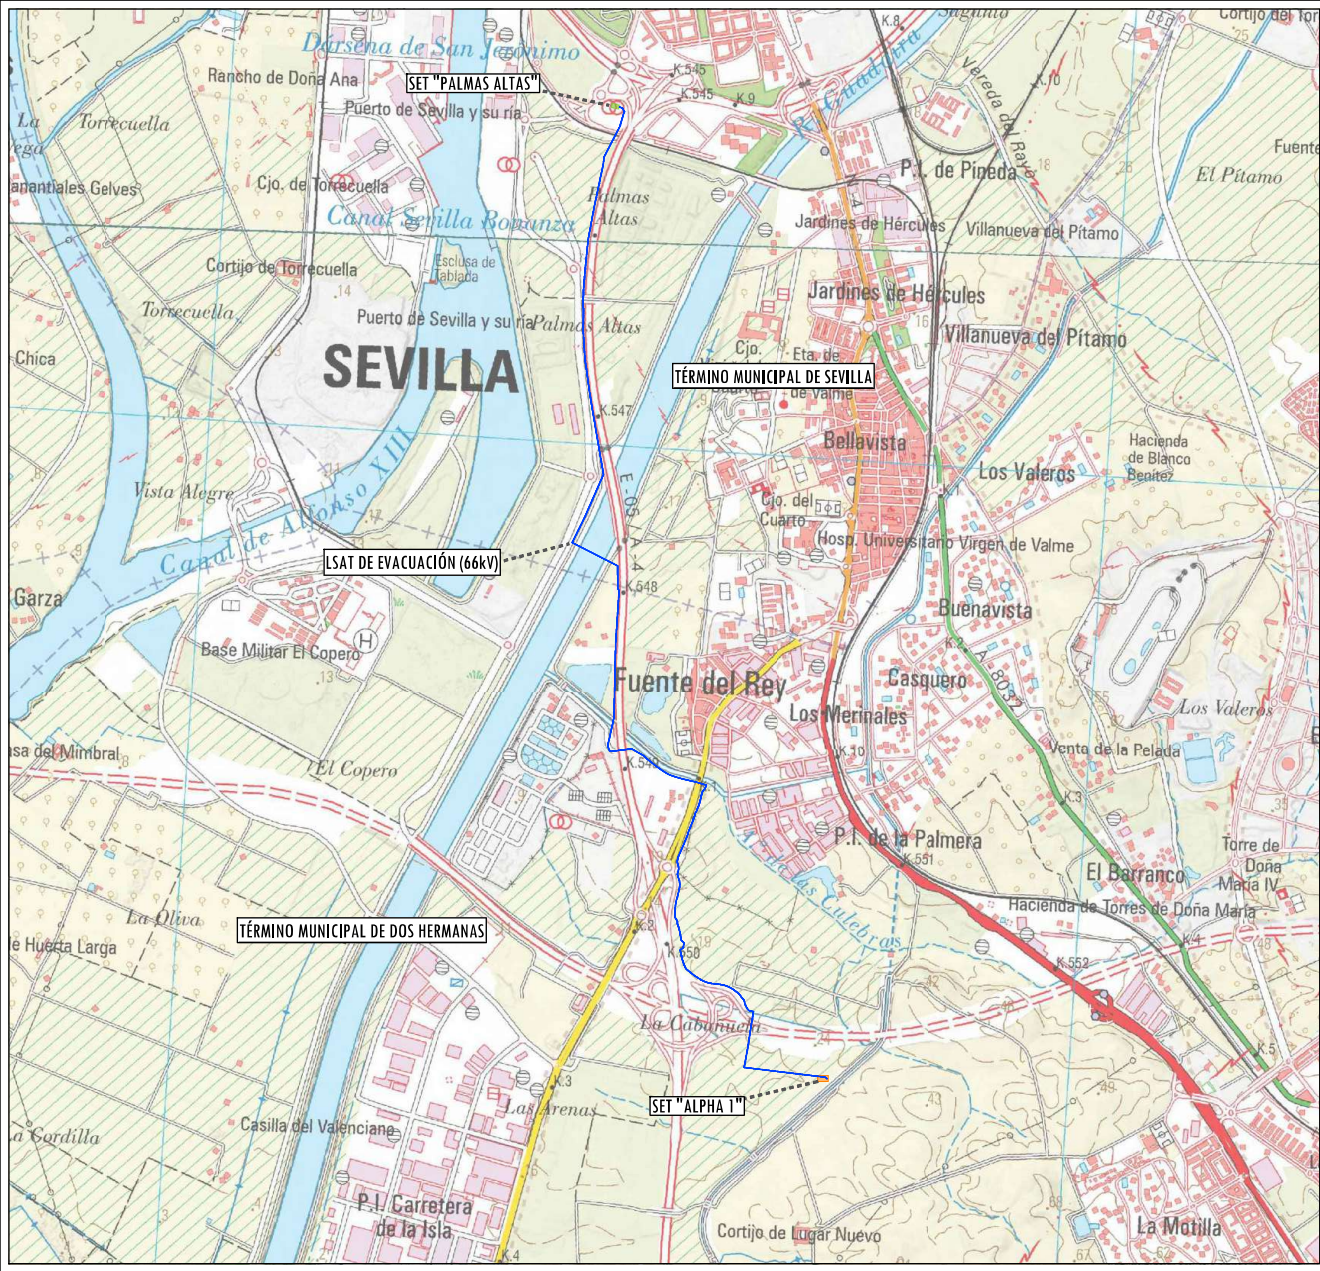

NOTAS

PAIS:	ESPAÑA
MUNICIPIO:	DOS HERMANAS
PROVINCIA:	SEVILLA
C.A.:	ANDALUCÍA
ZONA UTM:	HUSO 30

LEYENDA

- LÍNEA SUBTERRÁNEA
- SET "PALMAS ALTAS"
- SET "ALPHA 1"
- ZANJA
- SERVIDUMBRE ZANJA
- ARQUETA
- CÁMARA DE EMPALME
- OCUPACIÓN TEMPORAL
- ACCESO CON RODADURA SOBRE PARCELA

0	DIBUJO INICIAL				05/2025
REV.	DESCRIPCIÓN	DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	FECHA
INGENIERÍA		PETICIONARIO			
MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR: LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBSTACIONES ALPHA I - PALMAS ALTAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)					
TÍTULO		SITUACIÓN			
Nº PLANO	Nº HOJA	CÓDIGO	ESCALA	TAMAÑO	
1			1:25,000	A3	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 20/25





NOTAS	
PAÍS:	ESPAÑA
MUNICIPIO:	DOS HERMANAS
PROVINCIA:	SEVILLA
C.A.:	ANDALUCÍA
ZONA UTM:	HUSO 30




LEYENDA	
	LÍNEA SUBTERRÁNEA
	SET "PALMAS ALTAS"
	SET "ALPHA 1"
	ZANJA
	SERVIDUMBRE ZANJA
	ARQUETA
	CÁMARA DE EMPALME
	OCUPACIÓN TEMPORAL
	ACCESO CON RODADURA SOBRE PARCELA

0	DIBUJO INICIAL				05/2025
REV.	DESCRIPCIÓN	DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	FECHA
INGENIERÍA 		PETICIONARIO 			
MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR: LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA I - PALMAS ALTAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)					
TÍTULO TRAZADO PROPUESTO					
Nº PLANO	Nº HOJA	CÓDIGO	ESCALA	TAMAÑO	
2			1:25.000	A3	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 21/25



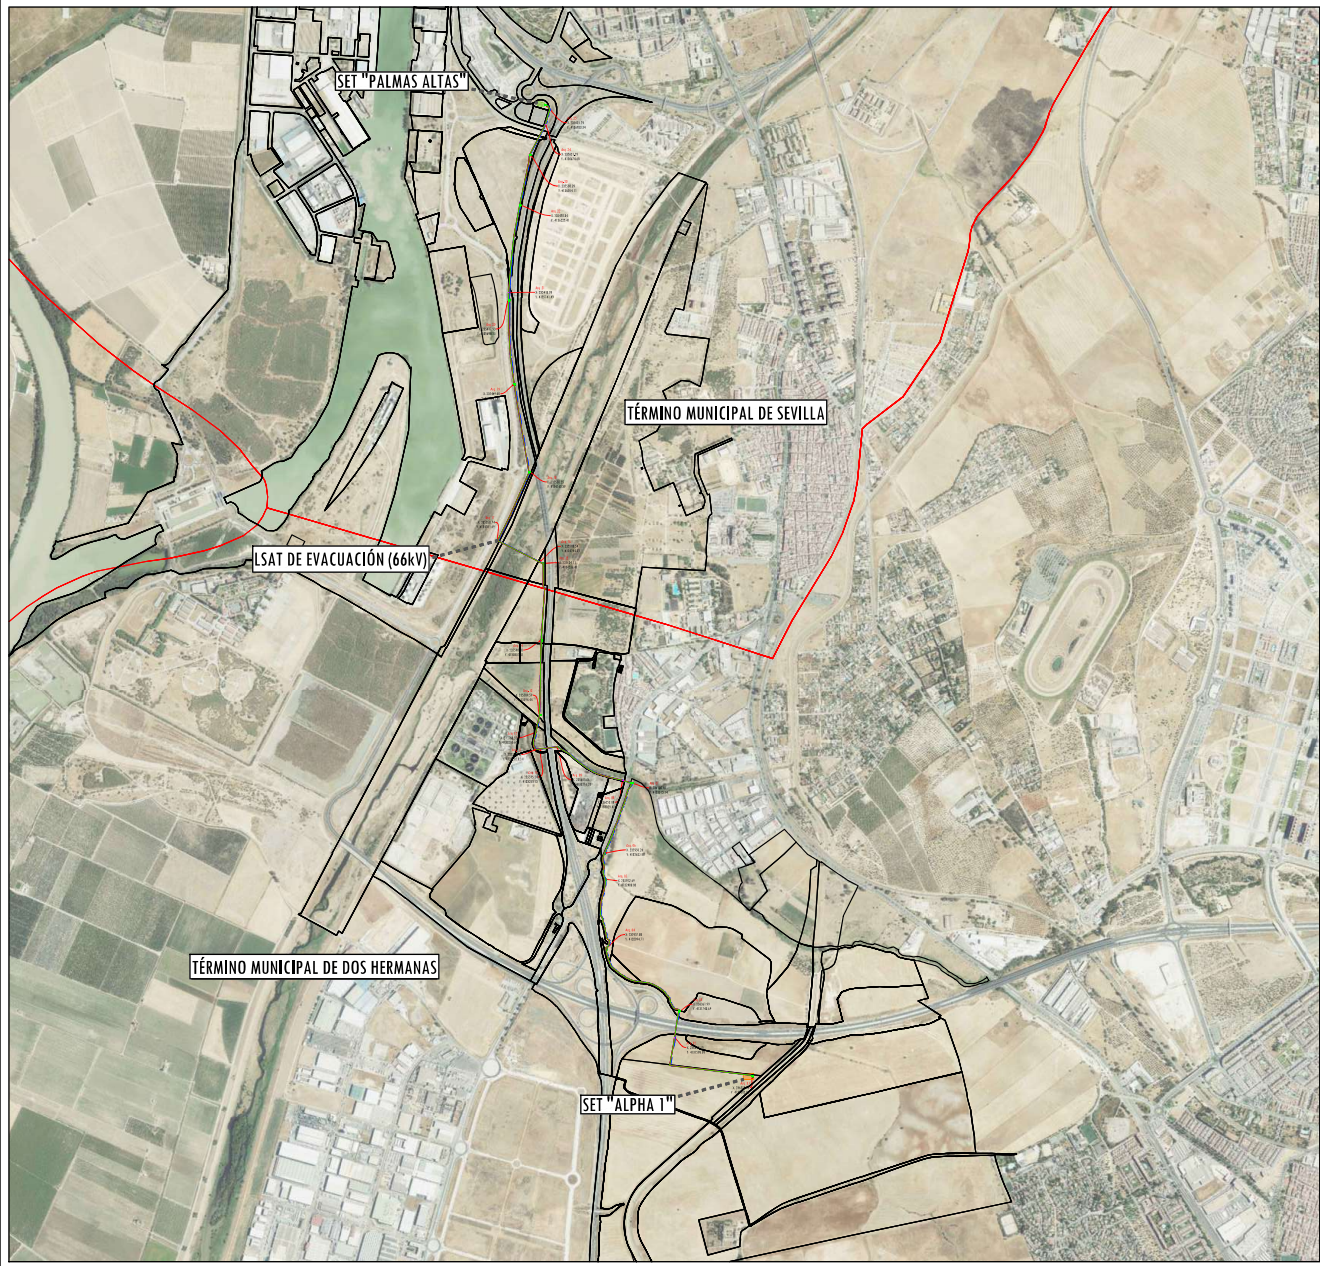

NOTAS

PAÍS:	ESPAÑA
MUNICIPIO:	DOS HERMANAS
PROVINCIA:	SEVILLA
C.A.:	ANDALUCÍA
ZONA UTM:	HUSO 30

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA

SET "PALMAS ALTAS"

SET "ALPHA 1"

ZANJA

SERVIDUMBRE ZANJA

ARQUETA

CÁMARA DE EMPALME

OCUPACIÓN TEMPORAL


ACCESO CON RODADURA SOBRE PARCELA

0	DIBUJO INICIAL				05/2025
REV.	DESCRIPCIÓN	DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	FECHA
INGENIERÍA		PETICIONARIO			
MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR: LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA I - PALMAS ALTAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)					
TÍTULO TRAZADO CON SERVIDUMBRE DE PASO					
Nº PLANO	Nº HOJA	CÓDIGO	ESCALA		TAMAÑO
3			1:25,000		A3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 22/25



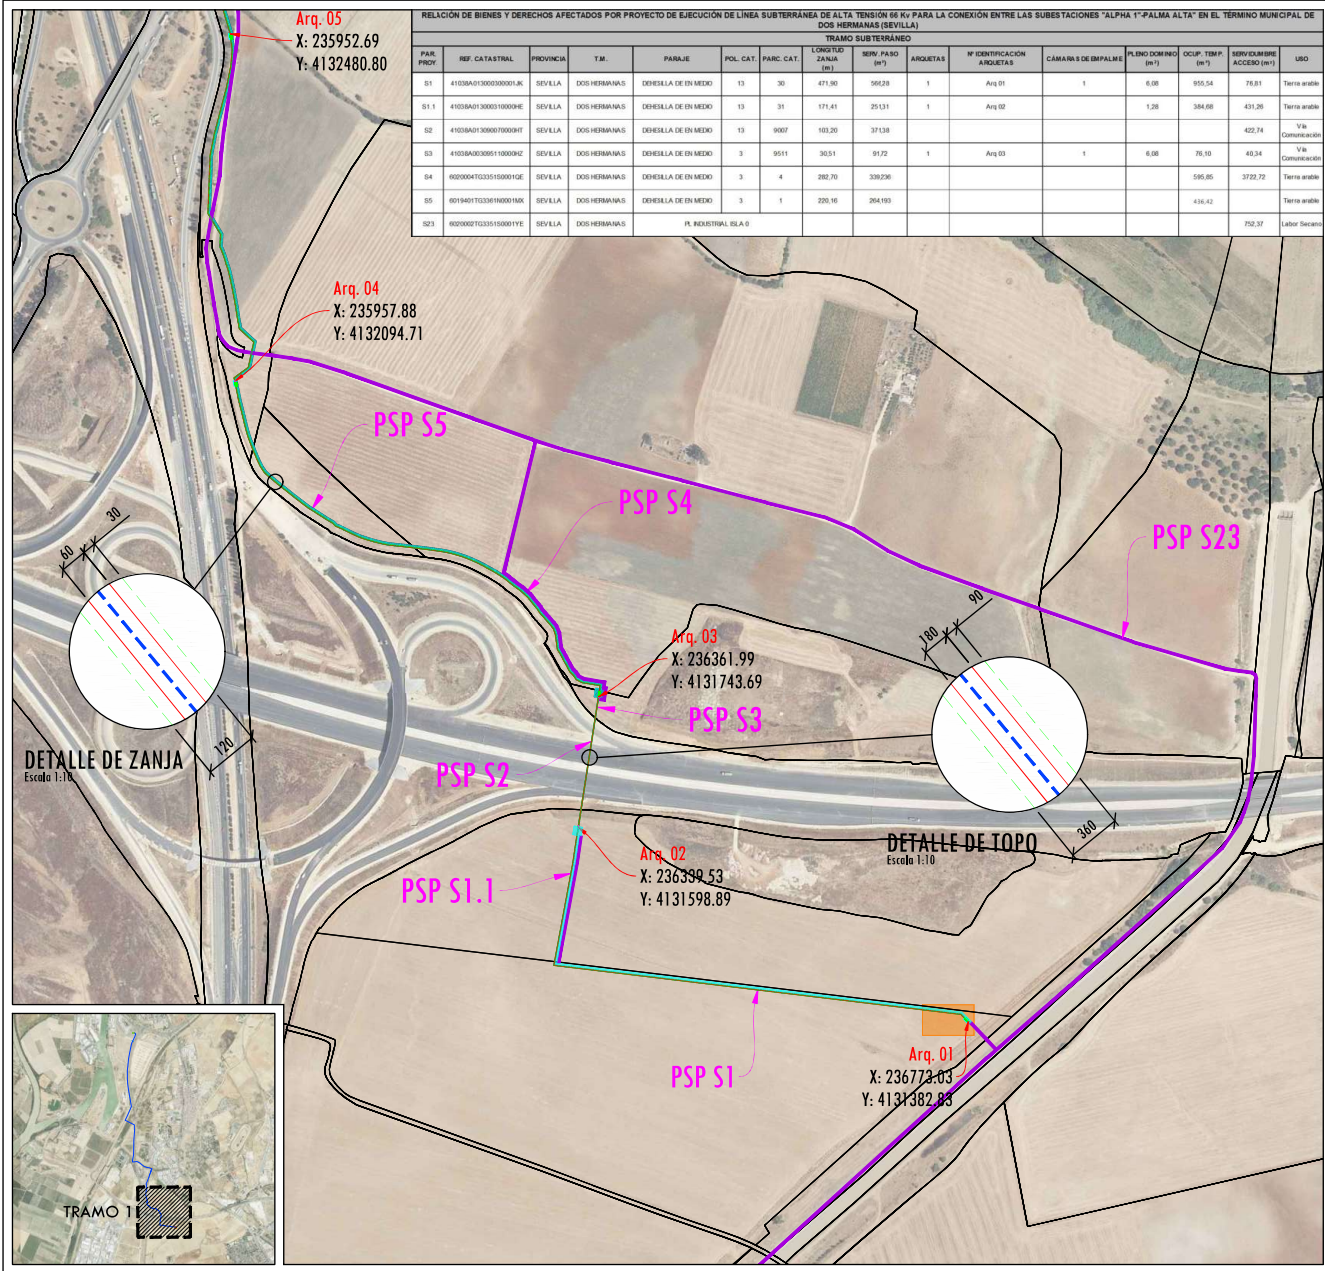

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES "ALPHA 1"-PALMA ALTA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)												
TRAMO SUBTERRÁNEO												
PAR. PROJ.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PASADIZO	POL. CAT.	PARC. CAT.	LONGITUD ZANJA (m)	SERV. PASO (m ²)	ARQUETAS	Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS	CÁMARA S DE EMPALME	PLANO DOMINIO (m ²)
D1	41030A013000300001A	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	13	30	471.80	565.26	1	Arq.01	1	6.08
D1.1	41030A013000300001A	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	13	31	171.61	251.31	1	Arq.02		5.28
D2	41030A013000700001H	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	13	9007	103.20	371.38				425.74
D3	41030A030001000000Z	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	3	9511	305.11	91.72	1	Arq.03	1	6.08
D4	6020004103315100001GE	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	3	4	282.70	339.256				595.85
D5	6019401103316100011AX	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO	3	1	220.16	264.193				436.42
D23	6020002103315100011YE	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHESILLA DE EN MEDIO								750.37

NOTAS	
PAÍS:	ESPAÑA
MUNICIPIO:	DOS HERMANAS
PROVINCIA:	SEVILLA
C.A.:	ANDALUCÍA
ZONA UTM:	HUSO 30



LEYENDA	
---	LÍNEA SUBTERRÁNEA
---	ZANJA
---	SERVIDUMBRE ZANJA
---	ARQUETA
---	CÁMARA DE EMPALME
---	SET "ALPHA 1"
---	SET "PALMAS ALTAS"
---	OCCUPACIÓN TEMPORAL
---	ACCESO CON RODADURA SOBRE PARCELA

0	DIBUJO INICIAL					05/2025
REV.	DESCRIPCIÓN		DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	FECHA
INGENIERÍA			PETICIONARIO			
						
MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR:						
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 kV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA 1 - PALMAS ALTAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)						
TÍTULO						
TRAZADO DE SERVIDUMBRE DE PASO TRAMO 1						
Nº PLANO	Nº HOJA	CÓDIGO	ESCALA		TAMAÑO	
4			1:5.000		A3	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	COLM RICHARD KILLEEN	10/06/2025
VERIFICACIÓN	CDJHCZB772NQNYY4UUCPBQPQ28YJMM	PÁG. 23/25



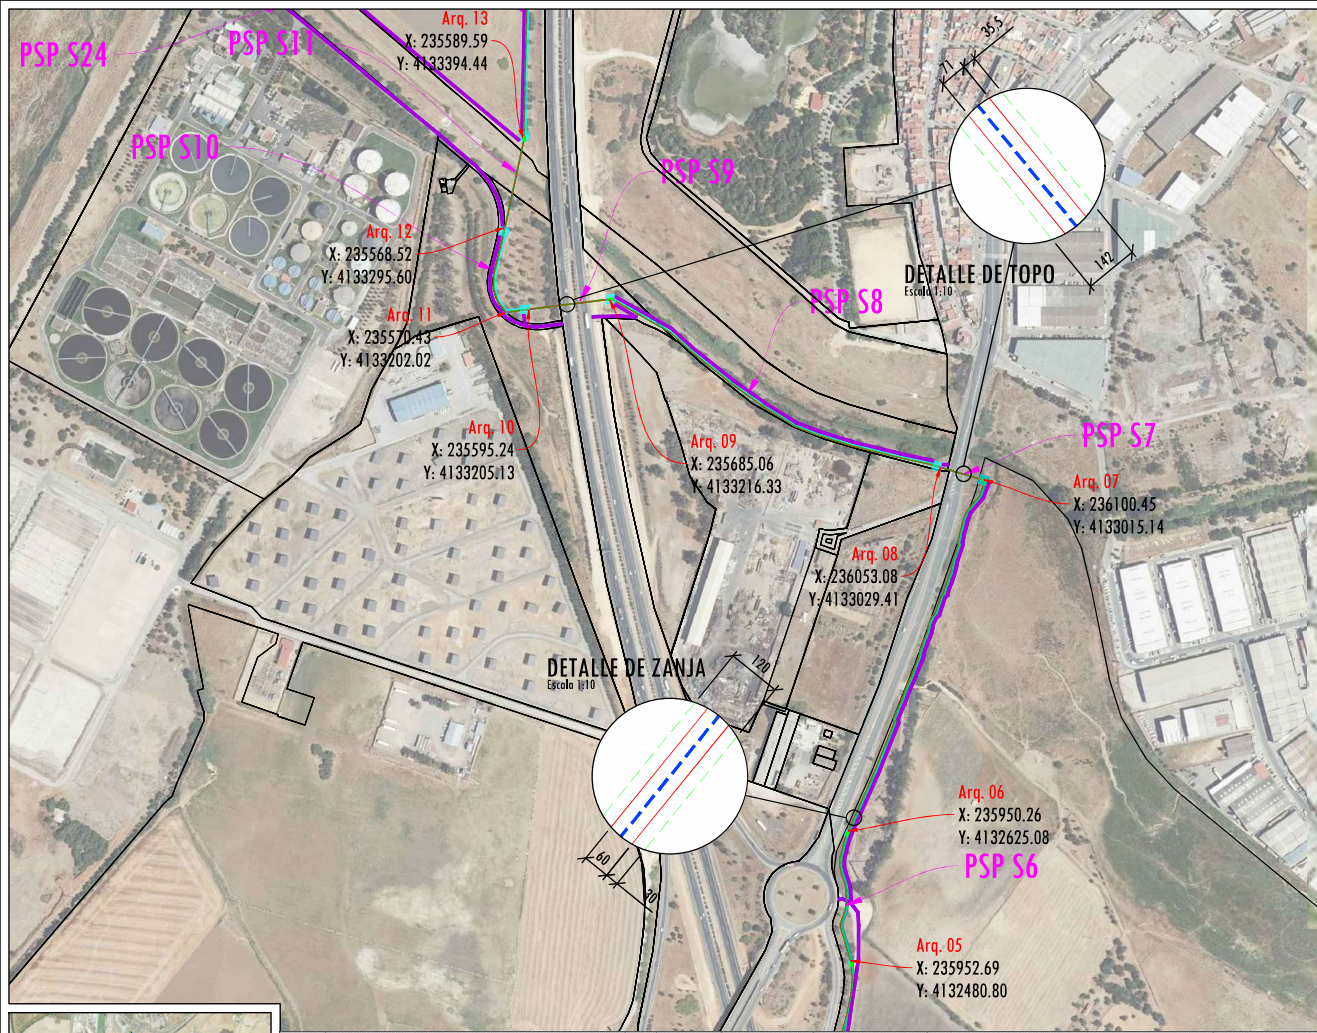

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES "ALPHA 1" - PALMA ALTA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)												
TRAMO SUBTERRÁNEO												
PAR. PROY.	REF. CATASTRAL	PROVINCIA	T.M.	PARAJE	POL. CAT.	PARC. CAT.	LONGITUD ZANJA (m)	SERV. PASO (m²)	ARQUETAS	Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS	CÁMARA DE EMPALME	PLANO DOMINIO (m²)
96	8620001703351500018B	SEVILLA	DOS HERMANAS	DEHERILLA DE EN MEDIO PL INDUSTRIAL (ILA 3/A)	3	1	1028.00	1235.15	4	Arq 04, Arq 05, Arq 06, Arq 07	4	24.32
97	SIN REFERENCIA CATASTRAL	SEVILLA	DOS HERMANAS	SB-3208			76.92	157.54				2202.82
98	41038A-0170900700004L	SEVILLA	DOS HERMANAS	QM CORIA A SEVILLA VIEJO	17	9007	358.71	432.16	1	Arq 08		1.28
99	41038A-0170900600002HP	SEVILLA	DOS HERMANAS	AUTOVÍA DEL SUR A-4	17	9006	124.63	162.29	1	Arq 09	1	6.08
910	41038A-0170005300009M	SEVILLA	DOS HERMANAS	CABAÑUELA	17	53	198.49	254.13	3	Arq 10, Arq 11, Arq 12		3.84
911	41038A-0170900600003HQ	SEVILLA	DOS HERMANAS	Carrero viejo de Corta a Sevilla	17	9005	48.27	68.55				407.66
												917.71
												298.80

PAÍS:	ESPAÑA
MUNICIPIO:	DOS HERMANAS
PROVINCIA:	SEVILLA
C.A.:	ANDALUCÍA
ZONA UTM:	HUSO 30



- LEYENDA
- LÍNEA SUBTERRÁNEA
 - ZANJA
 - SERVIDUMBRE ZANJA
 - ARQUETA
 - CÁMARA DE EMPALME
 - SET "ALPHA 1"
 - SET "PALMAS ALTAS"
 - Ocupación TEMPORAL
 - ACCESO CON RODADURA SOBRE PARCELA

0	DIBUJO INICIAL				05/2025
REV.	DESCRIPCIÓN	DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	FECHA
INGENIERÍA 		PETICIONARIO 			
MODIFICADO DE ANEXO DE AFECCIONES POR: LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA 1 - PALMAS ALTAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)					
TÍTULO TRAZADO DE SERVIDUMBRE DE PASO TRAMO 2					
Nº PLANO	Nº HOJA	CÓDIGO	ESCALA	TAMAÑO	
5			1:5,000	A3	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

VERIFICACIÓN

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 24/25



PAÍS:	ESPAÑA
MUNICIPIO:	DOS HERMANAS
PROVINCIA:	SEVILLA
C.A.:	ANDALUCÍA
ZONA UTM:	HUSO 30



	LÍNEA SUBTERRÁNEA
	ZANJA
	SERVIDUMBRE ZANJA
	ARQUETA
	CÁMARA DE EMPALME
	SET "ALPHA 1"
	SET "PALMAS ALTAS"
	Ocupación Temporal
	Acceso con rodadura sobre parcela

0	DIBUJO INICIAL					05/2025
REV.	DESCRIPCIÓN		DIBUJADO	REVISADO	APROBADO	FECHA
INGENIERÍA			PETICIONARIO		 	
MODIFICADO DE ANEXO DE AFEECCIONES POR:						
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 66 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ALPHA I - PALMAS ALTAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS (SEVILLA)						
TÍTULO						
TRAZADO DE SERVIDUMBRE DE PASO TRAMO 3						
Nº PLANO	Nº HOJA	CÓDIGO	ESCALA		TAMAÑO	
6			1:5.000		A3	



COLM RICHARD KILLEEN

10/06/2025

CDJHCZB772NQNYV4UUCPBQPQ28YJMM

PÁG. 25/25